

UTY-DTGYZ1
UTY-DTGGZ1

OPERATING MANUAL

TOUCH PANEL CONTROLLER

Keep this manual for future reference.

使用说明书

触摸屏控制器

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
请保留本说明书以供今后参考

BEDIENUNGSANLEITUNG
SENSORBILDSCHIRMSTEUERUNG

MODE D'EMPLOI

CONTROLEUR DE PANNEAU À CONTACT

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CONTROLADOR DE PANEL DE CONTACTO

MANUALE DI ISTRUZIONI
DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI PANNELLO A CONTATTO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

MANUAL DE FUNCIONAMENTO
CONTROLADOR DE PAINEL DE TOQUE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНТРОЛЛЕР С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ

KULLANIM KILAVUZU
DOKUNMATİK PANELLİ KUMANDA

دليل التشغيل
لوحة التحكم اللمسية

富士通将军有限公司
FUJITSU GENERAL LIMITED

[Original instructions]

PART NO. 9378379091

English

中文

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Русский

Türkçe

عربى

Índice

INTRODUÇÃO

■ MEDIDAS DE SEGURANÇA

■ ESBOÇO DO SISTEMA

1	Composição das telas básicas	5
2	Nome das peças	6
3	Terminologia.....	7
4	Unidade de controle.....	9
5	Configuração da palavra de passagem	9
6	Organização dos grupos.....	10

INICIALIZAÇÃO

* Inicialize sempre o equipamento antes da sua utilização.

■ Método de inicialização 11

Capítulo 1 MONITOR

■ 1-1 Monitor

1-1-1	Telas principais de modo do monitor	12
1-1-2	Comutacão do formato de visualização de tela "Monitor Mode"	13
1-1-3	Mudança da visualização dos grupos de hierarquia.....	14
1-1-4	Mudança da escala de visualização da tela "Monitor Mode"	14
1-1-5	Seleção e deseleção de um Grupo R.C. / Grupo ..	14
1-1-6	Selecionando todos os Grupos R.C. / Grupos ...	15
1-1-7	Deselecionando todos os Grupos R.C. / Grupos..	15
1-1-8	Operação de arranque (On) de todos os Grupos R.C. / Grupos.....	15
1-1-9	Acórdão da operação (Off) de todos os Grupos R.C. / Grupos.....	15
1-1-10	Arranque (On) da operação do Grupo R.C. / Grupo selecionado	16
1-1-11	Acórdão da operação (Off) dos Grupos R.C. / Grupos selecionados	16
1-1-12	Extensão da visualização de nome do Grupo R.C. / Grupo	16
1-1-13	Verificação da lista de erros quando um erro produz-se	16
1-1-14	Seleção dos Grupos R.C. / Grupos a controlar.....	17

Capítulo 2 CONTROLE

■ 2-1 Controle

2-1-1	Telas principais de controle.....	18
2-1-2	Ajustamento da operação "On/Off"	19
2-1-3	Ajustamento do modo de operação.....	19
2-1-4	Ajustamento da temperatura.....	20
2-1-5	Ajustamento do ventilador (circulação de ar...)	20
2-1-6	Ajuste de proibição R.C.....	21
2-1-7	Visualiza a tela "Optional Setting".....	21
2-1-8	Ajustamento "Air Flow Direction (up/down)" ..	22
2-1-9	Ajustamento "Air Flow Direction (Right/Left)"..	22
2-1-10	Ajustamento da operação "Economy"	22
2-1-11	Ajustamento da operação "Anti Freeze" .	22
2-1-12	Reajustamento de "Filter Sign"	23
2-1-13	Operação em teste	23
2-1-14	Controle de "Special State" dos Grupos R.C. / Grupos.....	23
2-1-15	Ajustamento de fim da tela "Optional Setting" ..	24
2-1-16	Fim de "Operation Setting"	24
2-1-17	Visualização da tela "User Setting/History" ..	24
2-1-18	Visualização da tela "Schedule Setting" .	25

Capítulo 3 AJUSTAMENTO

Os ítems com a marca* representam os ítems de inicialização.

■ 3-1 Ajuste da língua

*	3-1-1	Começar a inicialização do sistema.	26
*	3-1-2	Após a inicialização do sistema	27

■ 3-2 Ajustamento da data

3-2-1	Telas principais de ajustamento da data	28	
*	3-2-2	Ajustamento da hora e data corrente	29
*	3-2-3	Seleção do formato de visualização da data	29
*	3-2-4	Seleção do formato de visualização da hora.....	29
3-2-5	Ajustamento do horario de verão	30	
■	Ao definir manualmente a hora de verão ..	30	
■	Ao definir automaticamente a hora de verão ..	31	
3-2-6	Ajustamento automático do relógio do sistema	32	

3-2-7	Ajustamento manual do relógio do sistema..	33
-------	--	----

■ 3-3 Ajustamento de grupo

3-3-1	Telas principais do ajustamento de grupo ...	34
3-3-2	Ajustamento de um novo grupo	35
3-3-3	Mudança do ajustamento de um grupo ou um grupo de controles remotos	37
3-3-4	Adição de um grupo de controles remotos à um grupo.....	39
3-3-5	Deslocação de um grupo ou grupo de controles remotos no mesmo grupo	39
3-3-6	Deslocação de um grupo ou grupo de controles remotos a um grupo diferente .	40
3-3-7	Eliminação de um grupo ou grupo de controles remotos	40
3-3-8	Escrita do ficheiro de lista de composição de grupo à memória externa.....	41
3-3-9	Leitura do ficheiro de lista de composição de grupo a partir da memória externa	41
3-3-10	Edição de um ficheiro de configuração de grupo no controle de painel de toque por PC	42

■ 3-4 Ajustamento de programa

3-4-1	Telas principais do ajustamento de programa ..	47
3-4-2	Ajustamento de um novo programa.....	49
3-4-3	Ajustamento de validação/invalidação de programa	50
3-4-4	Mudança de um nome de programa.....	50
3-4-5	Cópia de um programa.....	51
3-4-6	Eliminação de um programa	51
3-4-7	Ajustamento de um grupo ou grupo de controles remotos a operar num programa....	52
3-4-8	Eliminação das unidades internas de grupo que operam num programa.....	53
3-4-9	Ajustamento de um novo modelo de operação..	53
3-4-10	Mudança de um modelo de operação	55
3-4-11	Eliminação de um modelo de operação ..	56
3-4-12	Ajustamento de um modelo de operação..	56
3-4-13	Mudança do ajustamento personalizado	58
3-4-14	Eliminação do dia personalizado	59
3-4-15	Mudança da ordem prioritária do ajustamento personalizado.....	60
3-4-16	Exemplo de ajustamento de programa...	60

■ 3-5 Ajustamento da senha

3-5-1	Telas principais do ajustamento da senha ..	63
-------	---	----

3-5-2	Gestão do direito de acesso do ajustamento do utilizador	63
3-5-3	Mudança de uma senha de ajustamento do utilizador	65
3-5-4	Gestão do direito de acesso do ajustamento de controle de operação	67
3-5-5	Mudança de uma senha de ajustamento de operação.....	68

■ 3-6 Ajustamento do instalador

3-6-1	Telas principais do ajustamento do instalador	69
* 3-6-2	Ajustamento do instalador.....	71
* 3-6-3	Ajustamento do endereço da unidade principal do controle de painel de toque	72
* 3-6-4	Definir o nome da unidade principal do controlador de painel de toque.....	72
* 3-6-5	Registo das unidades	73
* 3-6-6	Registo das unidades internas na ordem de endereço do sistema refrigerante	74
* 3-6-7	Registo das unidades internas em ordem de operação.....	75
* 3-6-8	Mudança da sequência das unidades internas registadas	77
* 3-6-9	Adição do registo das unidades internas	77
3-6-10	Eliminação das unidades internas registadas	78
3-6-11	Registo das unidades internas pelos dados de entrada externa	79
3-6-12	Escrita dos dados de unidades internas.	80
3-6-13	Registar o Medidor de Eletricidade.....	81
3-6-14	Edição do ficheiro de configuração do sistema no controle de painel de toque por PC	82
3-6-15	Ajustamento do sinal de entrada externa	85
■ Ajustamento de qual emergência interrompe o sistema por sinal de entrada externa	85	
■ Ajustamento que comuta o sistema em "All On/All Off" através do sinal de entrada externo.	85	
■ Definir o medidor de eletricidade pelo sinal de entrada externa	86	
■ Invalidação do ajustamento de operação através do sinal de entrada externa	86	
3-6-16	Ajustamento da unidade de visualização da temperatura	87

■ Ajustamento da unidade de visualização da temperatura.....	87
3-6-17 Ajustamento do intervalo de temperatura ajustável.....	87
■ Ajustamento do intervalo de temperatura ajustável	88
■ Ajustamento do intervalo de temperatura ajustável para cada modo de operação	88
■ Invalidação do ajustamento do intervalo de temperatura ajustável.	89
3-6-18 Ajustamento de proibição de operação de controle remoto.....	89
3-6-19 Mudança da senha de ajustamento do instalador.....	90
3-6-20 Definir o registo de opção	91

■ 3-7 Configuração da Rede

3-7-1 Tela principal de definição de rede	92
---	----

■ 3-8 Operação de baixo ruído

3-8-1 Telas principais da operação de baixo ruído.....	93
3-8-2 Configurar a operação para a definição de baixo ruído	94
3-8-3 Configurar o horário da definição de baixo ruído	95

■ 3-9 Definição de fuso horário

* 3-9-1 Definir o fuso horário.....	96
-------------------------------------	----

Capítulo 4 AJUSTE DA PREFERÊNCIA

■ 4-1 Ajuste da preferência

4-1-1 Telas principais do ajuste de preferência	97
4-1-2 Ajustamento do desfasamento da posição do painel de toque	98
4-1-3 Ajustamento automático da hora de interrupção da retroiluminação.....	99
4-1-4 Ajustamento da activação automática da retroiluminação quando um erro produz-se.....	100
4-1-5 Ajustamento da luminosidade da retroiluminação	100
4-1-6 Ajustamento do sinal sonoro de confirmação de operação.....	101

4-1-7 Ajustamento do sinal sonoro do alarme de erro.....	101
4-1-8 Limpeza da superfície do painel de toque.....	102

Capítulo 5 HISTÓRIA

■ 5-1 Visualização de história

5-1-1 Telas principais do ajustamento de história	103
5-1-2 Visualização da história de erros.....	104
5-1-3 Escrita dos dados de história de erro à memória externa.....	105
5-1-4 Supressão dos dados de história de erros.	106
5-1-5 Visualização da história do estado	106
5-1-6 Escrita dos dados de história do estado à memória externa	107
5-1-7 Supressão dos dados de história de estado	107
5-1-8 Visualização da história das operações	108
5-1-9 Escrita dos dado de história das operações à memória externa	108
5-1-10 Supressão dos dados de história das operações	109
5-1-11 Visualização da informação de versão.	109

Capítulo 6 OUTROS DADOS

■ 6-1 Dimensões110

■ 6-2 Características técnicas111

■ 6-3 Código de erros111

INTRODUÇÃO

■ MEDIDAS DE SEGURANÇA

- As “MEDIDAS DE SEGURANÇA” indicadas neste manual contêm informações importantes relativas a sua segurança. Assegurar-se de observar-os correctamente.
- Para os detalhes sobre os métodos de operação, referir-se este manual.
- Comunique ao utilizador que deverá conservar este manual para um futuro uso do equipamento, como para recolocar ou consertar o equipamento.

! ADVERTÊNCIA	Esta marca indica os procedimentos que, se executados impropriamente, pode causar a morte ou ferimento sério do usuário.
	<ul style="list-style-type: none">No evento de um mau funcionamento (odor de queimadura, etc.), pare imediatamente a operação, desligue o disjuntor elétrico, e consulte o pessoal de serviço autorizado.
	<ul style="list-style-type: none">Se um cabo qualquer for danificado, não repare-o ou não altere-o por si mesmo. Faça o conserto através de um técnico de serviço autorizado. Um trabalho incorreto poderá causar um choque elétrico ou um incêndio
	<ul style="list-style-type: none">Este equipamento contém diversas partes que não podem ser utilizadas pelo utilizador. Para consertar, consulte sempre um técnico de serviço autorizado.
	<ul style="list-style-type: none">Por favor consulte um técnico de serviço autorizado para os trabalhos que se referem à desconexão e instalação deste equipamento.
	<ul style="list-style-type: none">Não toque com mãos molhadas. Pode causar um choque elétrico.
	<ul style="list-style-type: none">Se crianças aproximarem do equipamento, tome medidas preventivas de modo que não possam tocar no equipamento.
	<ul style="list-style-type: none">Não repare o equipamento ou não altere-o por si mesmo. Pode causar uma falha ou um acidente.
	<ul style="list-style-type: none">Não utilize gases inflamáveis, etc. perto deste equipamento. O gás pode escapar-se e causar um incêndio.
! ATENÇÃO	Esta marca indica os procedimentos que, se executados impropriamente, poderá possivelmente resultar em dano pessoal ao usuário ou dano à propriedade.
	<ul style="list-style-type: none">Não coloque receptores que contêm líquido sobre esta unidade, porque corre o risco de causar um aquecimento, um incêndio ou um choque elétrico.
	<ul style="list-style-type: none">Não exponha esta unidade diretamente à água, porque corre o risco de causar um problema, um choque elétrico ou um aquecimento.
	<ul style="list-style-type: none">Disponha os materiais de embalagem com segurança. Rasgue distante e disponha dos sacos plásticos de embalagem de modo que as crianças não possam brincar com eles. Há risco de sufocação se as crianças brincarem com os sacos plásticos.
	<ul style="list-style-type: none">Não instale dispositivos elétricos à menos de 1 metro deste equipamento. Corre o risco de causar um mau funcionamento e problemas.
	<ul style="list-style-type: none">Não aproxime fogo ou não instale dispositivos de aquecimento perto deste equipamento, porque corre o risco de causar problemas de funcionamento.
	<ul style="list-style-type: none">Não toque os interruptores com objetos afiados, porque corre o risco de causar ferimento, problema de funcionamento ou choque elétrico.
	<ul style="list-style-type: none">Não introduza artigos nas partes à fenda desta unidade, porque corre o risco de causar um problema de funcionamento, um choque elétrico ou aquecimento.
	<ul style="list-style-type: none">Não opere a superfície do painel de toque com outra peça que a caneta acessória de toque ou com seu dedo, riscará a superfície e isto causará problemas.

■ ESBOÇO DO SISTEMA

1 Composição das telas básicas

As telas de controle de painel de toque consiste em 3 funções: monitoração, controle e ajuste.

MONITOR (Capítulo 1)

(Modo do monitor)



Ícone

Lista

CONTROLE (Capítulo 2)

(Controle de operação)



Ajustamento da operação

Ajustamento opcional

AJUSTAMENTO

(Ajustamento da operação)

AJUSTAMENTO (Capítulo 3)



AJUSTAMENTO

- * 3-1 Ajuste da língua
- * 3-2 Ajustamento da data
- * 3-3 Ajustamento de grupo
- * 3-4 Ajustamento de programa
- * 3-5 Ajustamento da senha
- * 3-6 Ajustamento do instalador
- * 3-7 Configuração da Rede
- * 3-8 Operação de baixo ruído
- * 3-9 Definição de fuso horário

*: Inclui a inicialização.

AJUDE DA PREFERÊNCIA (Capítulo 4)



AJUDE DA PREFERÊNCIA

HISTÓRIA (Capítulo 5)




HISTÓRIA

- 5-1 Visualização de história

2 Nome das peças

CONTROLADOR DO PAINEL DE TOQUE (UTY-DTG*Z1)

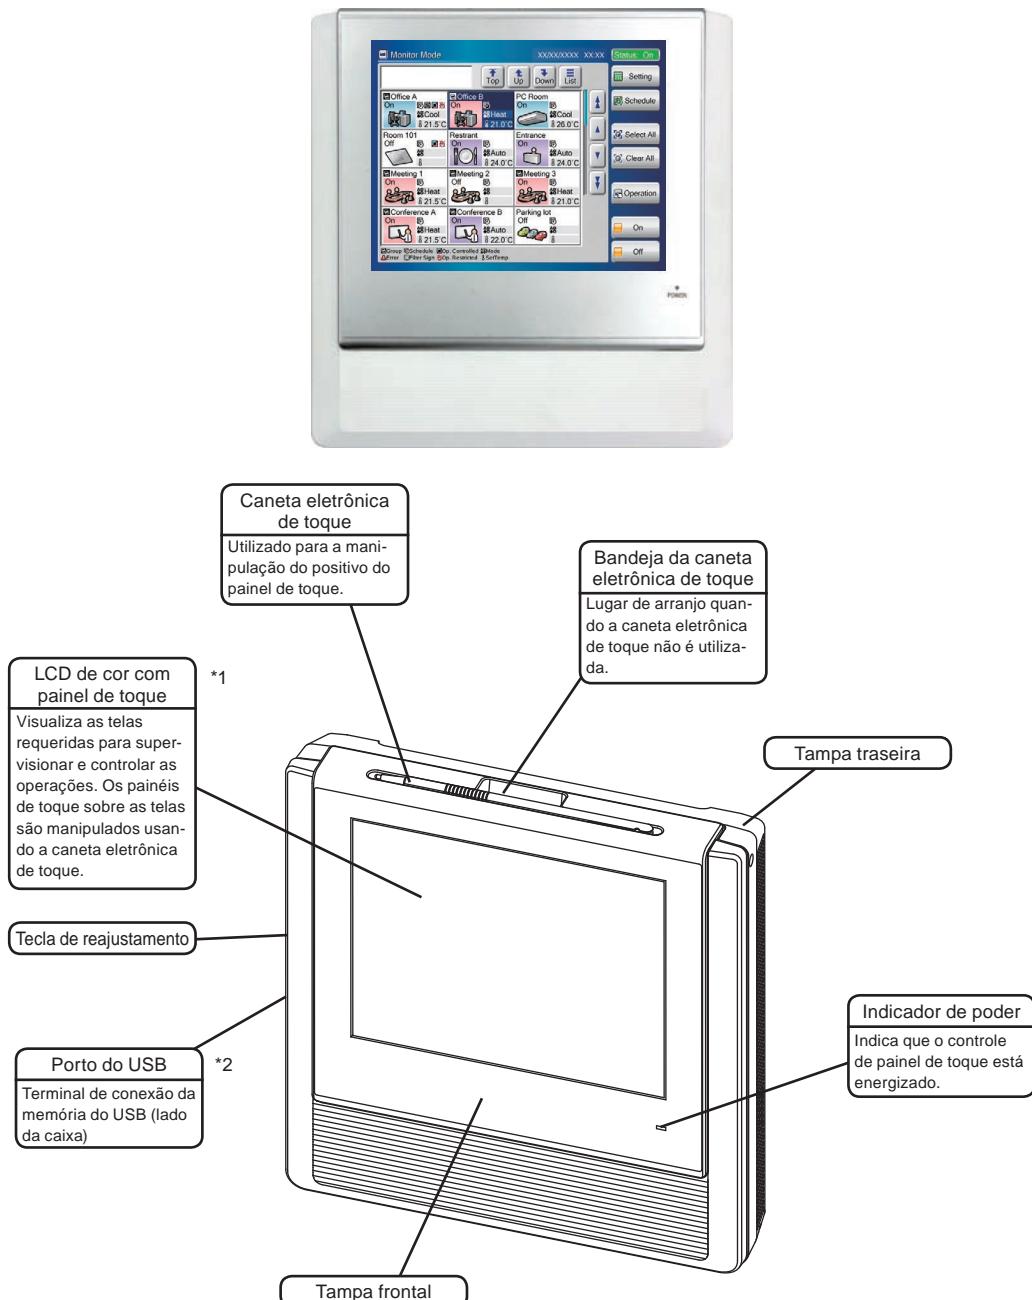

Nota


*1 Precaução de operação da tela de painel de toque: Operar a tela do painel de toque de modo que seja tocado e liberado perpendicularmente com a caneta eletrônica de contacto acessória (ou seu dedo). Se for liberado obliquamente, pode não funcionar correctamente.

Notas

- *2
- Certas memórias USB poderiam não ser identificadas pelo controlador de painel de toque. Se não forem identificadas, clicar na tecla de reajustamento após ter desligado a memória USB do controlador de painel de toque. Seguidamente, conectar a memória USB novamente.
 - Utilizar uma memória USB sem "Comutador de proibição de escrita".
 - Utilizar FAT16 ou FAT32 como formato de memória USB.

3 Terminologia

• Termos relativos ao controlador

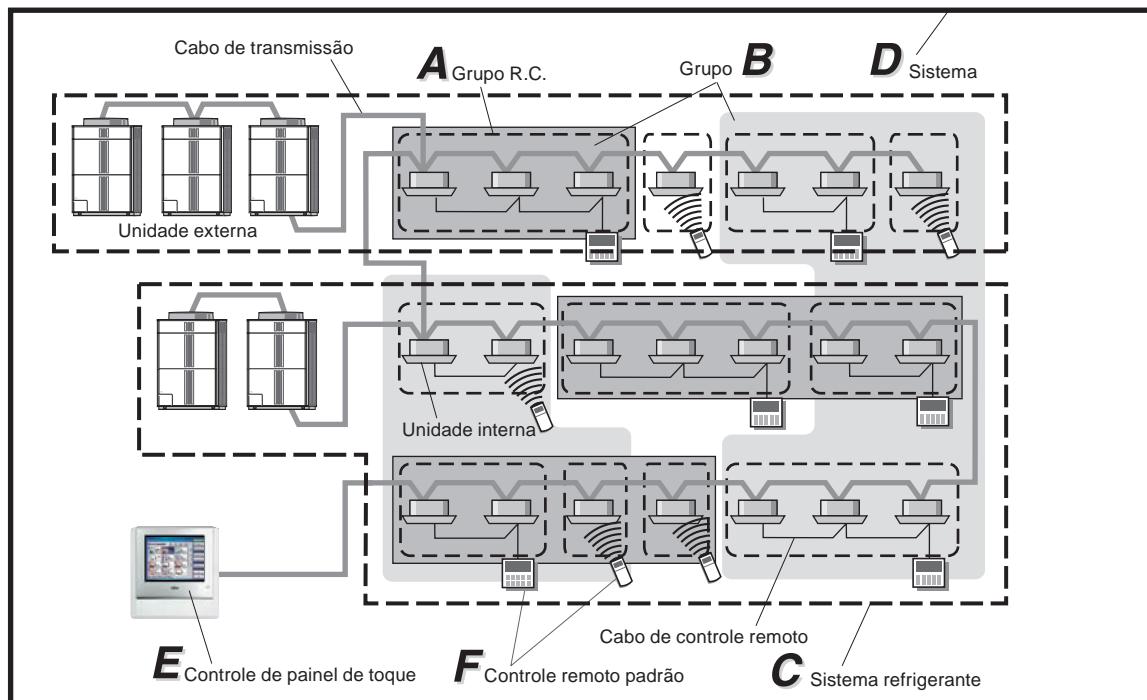

A Grupo R.C.:
Isto representa o grupo de unidades internas que ligar um cabo de control remoto, ou unidade interna simple.

B Grupo:
Agregado para controlar coletivamente um ou múltiplos Grupos R.C.


C Sistema refrigerante:
É um sistema que é composto de unidades internas, unidade externa assim como aqueles do equipamento de controle relevante. Todas as unidades e o equipamento são conectados aos tubos com o mesmo refrigerante.

D Sistema:
Isto representa todas as unidades internas, unidade externa assim como aqueles do equipamento de controle relevante (controle de painel de toque, de controles remoto padrão) que são conectados com o mesmo cabo de transmissão.

E Controle de painel de toque:
O controle de painel de toque é um controle remoto que permite um controle centralizado das unidades internas múltiplas. Um controle de painel de toque pode controlar a operação das unidades internas e os temporizadores em três unidades : Todos (All), Grupo (Group) e Individual (Individual). Por outro lado, um controle de painel de toque pode controlar até 400 unidades internas e 64 grupos.

F Controle remoto padrão:
O controle remoto padrão é um controle remoto que controla as unidades internas formadas em grupos R.C. Há quatro tipos de controle remoto padrão: controle remoto com fio, controle remoto sem fio, controle remoto simples e controle remoto com interruptor externo.

• Termos relativos do endereço

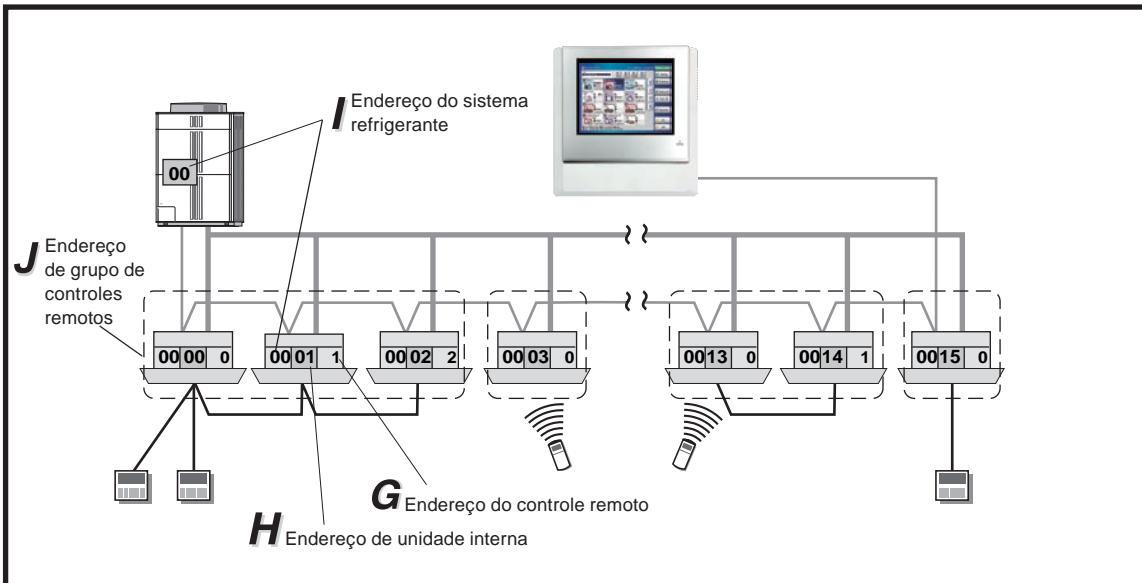

G Endereço do controle remoto (0-15):
Isto representa a identificação (ID) atribuída separadamente às unidades internas que constituem cada Grupo R.C. e é utilizada para o controle.


H Endereço de unidade interna (00 - 63):
Isto representa a identificação (ID) atribuída separadamente à cada unidade interna e é utilizada para o controle.

I Endereço do sistema refrigerante (0 - 99):
Isto representa a identificação (ID) atribuída separadamente à cada sistema refrigerante e é utilizada para o controle.

J Endereço de grupo de controles remotos:
O endereço de grupo de controles remotos (endereço de grupo R.C.) compõe-se do endereço de controles remotos "0", do endereço do sistema refrigerante e o endereço de unidade interna.

4 Unidade de controle


As unidades que podem ser controladas pelo controle de painel de toque têm a composição representada na figura abaixo.

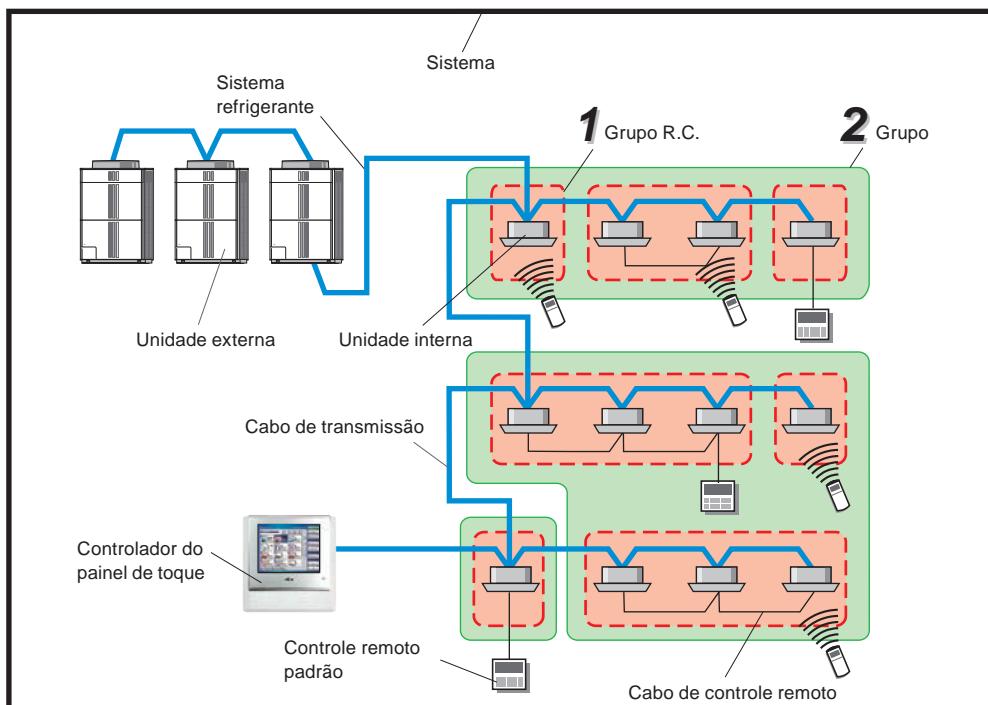

1	Grupo R.C.	Grupo das unidades internas conectadas pelo cabo de controle remoto padrão. Este grupo opera nas mesmas condições baseadas em controle a partir do controle remoto padrão.
2	Grupo	Grupo composto de um ou vários grupos de (supervisão, controle). Este grupo liga o edifício inteiro, assoalhos, quartos e outras unidades.

5 Configuração da palavra de passagem



Os tipos e a relação das palavras de passagem que podem ser ajustadas sobre este controlador são os seguintes:

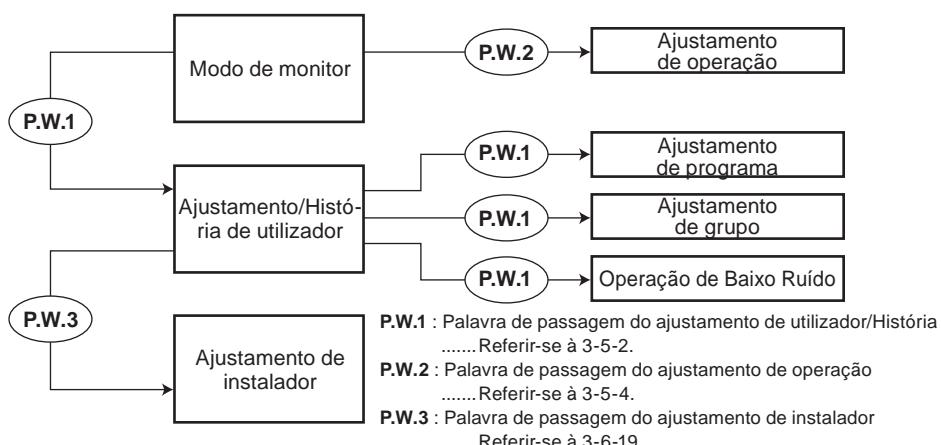

6 Organização dos grupos

As configurações que podem ser controladas pelo controlador do painel de toque são como segue:

As unidades de grupo que podem ser controladas pelo controlador do painel de toque são somente atingíveis até a 3 hierarquias de Grupo R.C. e de grupo como mostrado abaixo.

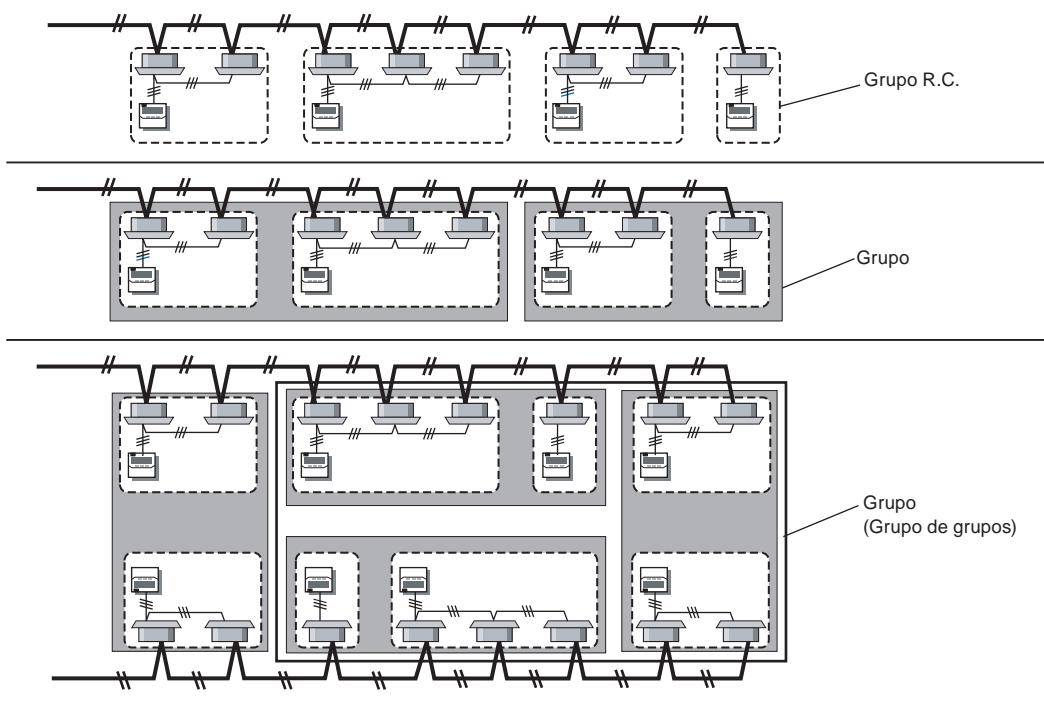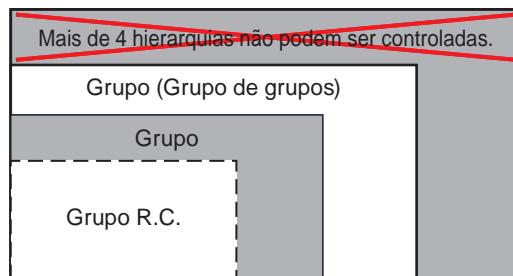

INICIALIZAÇÃO

■ Método de inicialização

Após o trabalho de instalação do controle de painel de toque ser completado, executar a inicialização utilizando os procedimentos seguintes antes de começar a operar o sistema.

Ativação do sistema



Ajuste da data

Sempre ajustar os ítems visualizados abaixo.

3-1 Ajuste da língua

- | | | |
|-------|---|----|
| 3-1-1 | Começar a inicialização do sistema..... | 26 |
| 3-1-2 | Após a inicialização do sistema..... | 27 |

3-2 Ajustamento da data

- | | | |
|-------|---|----|
| 3-2-2 | Ajustamento da hora e data corrente | 29 |
| 3-2-3 | Seleção do formato de visualização da data..... | 29 |
| 3-2-4 | Seleção do formato de visualização da hora..... | 29 |

3-9 Definição de fuso horário

- | | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 3-9-1 | Definir o fuso horário..... | 96 |
|-------|-----------------------------|----|

Ajustamento do instalador

Sempre ajustar os ítems visualizados abaixo.

3-6 Ajustamento do instalador

- | | | |
|-------|---|----|
| 3-6-2 | Ajustamento do instalador..... | 71 |
| 3-6-3 | Ajustamento do endereço da unidade principal do controle de painel de toque | 72 |
| 3-6-4 | Definir o nome da unidade principal do controlador de painel de toque | 72 |

*Registrar a unidade interna com um dos métodos de 3.6.5 para 3.6.8.

- | | | |
|-------|--|----|
| 3-6-5 | Registo das unidades | 73 |
| 3-6-6 | Registo das unidades internas na ordem de endereço do sistema refrigerante | 74 |
| 3-6-7 | Registo das unidades internas em ordem de operação..... | 75 |
| 3-6-8 | Mudança da sequência das unidades internas registadas | 77 |
| 3-6-9 | Adição do registo das unidades internas | 77 |

Fim da inicialização



Quando a inicialização for terminada, o ajuste do usuário e as telas de história serão visualizados.

Início da operação


As preparações são completadas.

Capítulo 1 MONITOR

1-1 Monitor

1-1-1 Telas principais de modo do monitor

Monitor Mode (Icon)

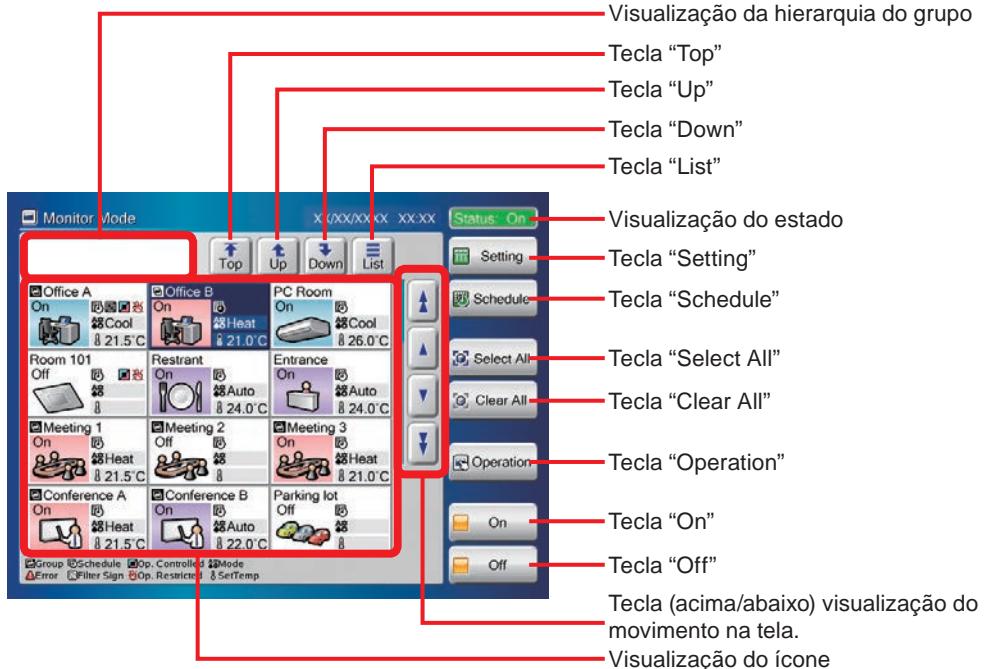

Notas

Lista de visualização do estado “Status”


Status On	As unidades internas no sistema funcionam.
Status Off	Todas as unidades internas no sistema são interrompidas.
Status Error	Um erro ocorreu numa ou em várias unidades no sistema.
Emergency Stop	Uma ou várias unidades internas no sistema são interrompidas por emergência.

Monitor Mode (List)



1-1-2 Comutação do formato de visualização de tela “Monitor Mode”

Monitor Mode (Icon)

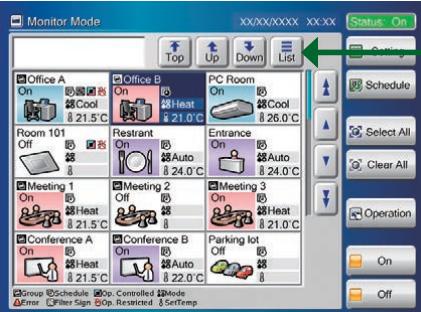


• Troca da tela “Monitor Mode” para “Icon” ou “List”.

1 Quando a tela “Monitor Mode” é à visualização “Icon”, clicar a tecla “List”.

◆ A tela “Monitor Mode” tornar-se à visualização “List”.

Monitor Mode (List)

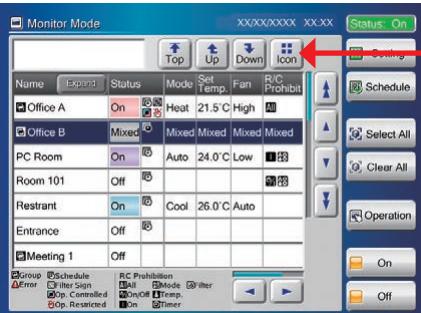

2 Quando a tela “Monitor Mode” é à visualização “List”, clicar na tecla “Icon”.

◆ A tela “Monitor Mode” tornar-se à visualização “Icon”.

Notas


Descrição da visualização “Icon”.

Nome de “Grupo R.C. / Grupo”

Group

On/Off

Ícone de “Grupo R.C. / Grupo”

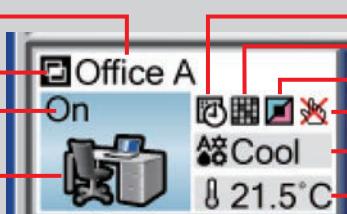

Schedule

Filter Sign

Op. Controlled

Op. Restricted

Operation Mode

Set temperature

Notas


Lista de visualização “Icon”

Ícone	Nome	Conteúdo
	Group	Grupo
	Error	Erro
	Cool/Dry (Light blue)	Esfriando ou secando
	Auto/Fan (Light Purple)	Operação automática ou do ventilador
	Heat (Light Pink)	Aquecimento
	Mixed (Light Gray)	Modos de operação múltipla são misturados no mesmo grupo.
	Schedule	É ajustado o cronômetro da programação.
	Filter Sign	Sinal de alarme da limpeza do filtro
	Op. Controlled	O modo de operação das unidades internas e externas está sob controle.
	Op. Restricted	A operação é limitada por qualquer função.

Ícone	Nome	Conteúdo
	Mode	Modo de operação
	Set. Temp.	Ajustar a temperatura
	All	Todas as operações do controle remoto padrão proibidas
	On/Off	Operação ON/OFF do controle remoto padrão proibida
	On	Operação ON do controle remoto padrão proibida
	Mode	Modo de configuração da operação do controle remoto padrão proibido
	Temp.	Operação de ajustamento da temperatura do controle remoto padrão proibida
	Timer	Operação do cronômetro da programação do controle remoto padrão proibida
	Filter	Operação de reajuste do filtro do controle remoto padrão proibida

1-1-3 Mudança da visualização dos grupos de hierarquia

Monitor Mode (Icon)

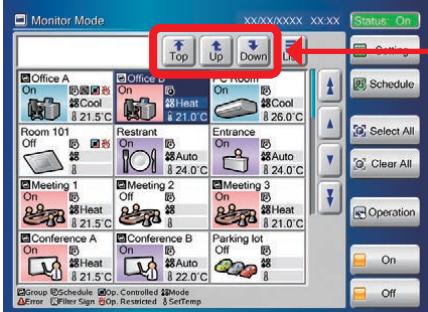

- 1** Utilizar quando altera-se a hierarquia dos grupos visualizado sobre a tela “Monitor Mode”.


Notas

As 3 teclas seguintes deslocam a tela de hierarquia de grupo.

	Desloca à hierarquia na parte superior da tela.
	Desloca a tela à próxima hierarquia superior.
	Desloca a tela à próxima hierarquia inferior.

1-1-4 Mudança da escala de visualização da tela “Monitor Mode”

Monitor Mode (Icon)

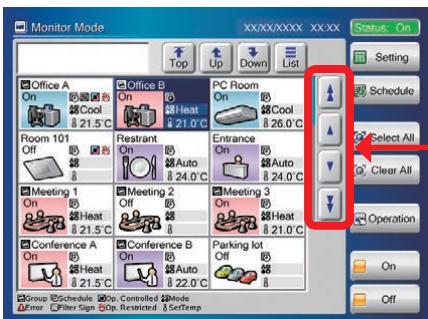

- 1** Enrole a tela usando a teclas acima/abaixo e esquerda/direita sobre a tela “Monitor Mode”. Verifique os items que não podem ser visualizados sobre uma tela pelo desdobramento.

Notas

As 6 teclas seguintes enrolam a tela.

	Enrola a tela acima nas unidades da página.
	Enrola a tela abaixo nas unidades da página.
	Enrola a tela acima, uma linha de cada vez.
	Enrola a tela abaixo uma linha de cada vez.
	Enrola a tela à esquerda uma coluna de cada vez. (Eficaz apenas para à visualização da lista)
	Enrola a tela à direita uma coluna de cada vez. (Eficaz apenas para à visualização da lista)

1-1-5 Seleção e desseleção de um Grupo R.C. / Grupo

Monitor Mode (Icon)




- 1** Selecionar o Grupo R.C. / Grupo relevante.

- ◆ O Grupo R.C. / Grupo selecionado tornar-se ao estado selecionado (azul).
- Uma vez selecionada outra vez no estado selecionado (azul), a seleção é desativada.

1-1-6 Selecionando todos os Grupos R.C. / Grupos

Monitor Mode (Icon)

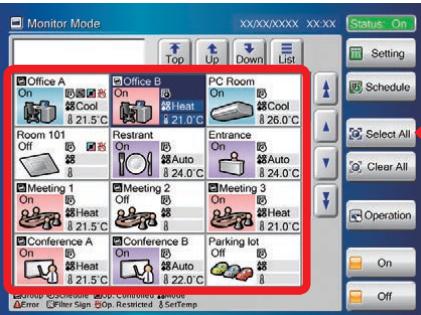


- Selecionar todos os Grupos R.C. / Grupos sobre a tela “Monitor Mode”.

1 Clicar na tecla “Select All”.

- ◆ Todos os Grupos R.C. / Grupos selecionados tornar-se à estado selecionado (azul).

1-1-7 Deselecionando todos os Grupos R.C. / Grupos

Monitor Mode (Icon)

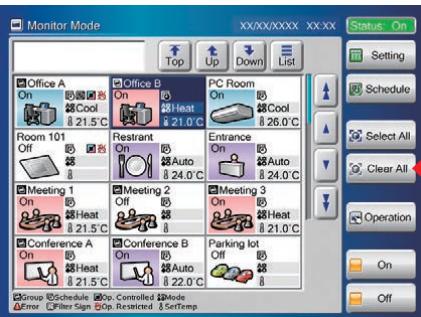

- Deselecionar todos os Grupos R.C. / Grupos sobre a tela “Monitor Mode”.

1 Clicar na tecla “Clear All”.

- ◆ Todos os Grupos R.C. / Grupos selecionados tornar-se à estado deselecionado.

1-1-8 Operação de arranque (On) de todos os Grupos R.C. / Grupos

Monitor Mode (Icon)



- Clicar na tecla “Select All”.

- ◆ Todos os Grupos R.C. / Grupos sobre a tela “Monitor Mode” são selecionados (azul).

2 Clicar na tecla “On”.

- ◆ O funcionamento de todos os Grupos R.C. / Grupos selecionados começa.

Nota

Quando uma senha é ajustada à “Operating Setting”, digitar a senha.

1-1-9 Acórdão da operação (Off) de todos os Grupos R.C. / Grupos

Monitor Mode (Icon)



- Clicar na tecla “Select All”.

- ◆ Todos os Grupos R.C. / Grupos sobre a tela “Monitor Mode” são selecionados (azul).

2 Clicar na tecla “Off”.


- ◆ O funcionamento de todos os Grupos R.C. / Grupos selecionados interrompe-se.

Nota

Quando uma senha é ajustada à “Operating Setting”, digitar a senha.

1-1-10 Arranque (On) da operação do Grupo R.C. / Grupo selecionado

Monitor Mode (Icon)

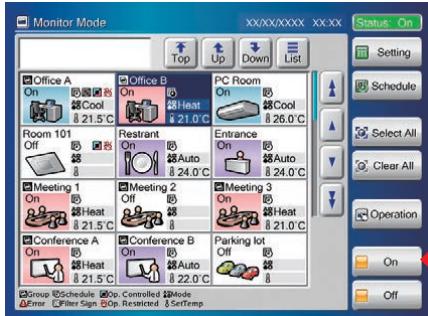

- Selecionar os Grupos R.C. / Grupos relevantes a partir de Grupos R.C. / Grupos sobre a tela “Monitor Mode”.
- ◆ Os Grupos R.C. / Grupos tornar-se à estado selecionado (azul).

1 Clicar na tecla “On”.

- ◆ As unidades internas começam a funcionar sob as condições pré-ajustadas.

Nota

Quando uma senha é ajustada à “Operating Setting”, digitar a senha.

1-1-11 Acórdão da operação (Off) dos Grupos R.C. / Grupos selecionados

Monitor Mode (Icon)



- Selecionar os Grupos R.C. / Grupos relevantes a partir de Grupos R.C. / Grupos operando sobre a tela “Monitor Mode”.

- ◆ Os Grupos R.C. / Grupos tornar-se à estado selecionado (azul).

1 Clicar na tecla “Off”.


- ◆ O funcionamento das unidades internas selecionadas interrompe-se.

Nota

Quando uma senha é ajustada à “Operating Setting”, digitar a senha.

1-1-12 Extensão da visualização de nome do Grupo R.C. / Grupo

Monitor Mode (List)

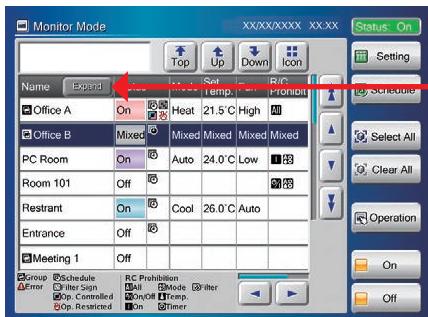

- Quando o nome do Grupo R.C. / Grupo é mais longo que a zona de visualização da tela “List”, aumentar o quadro de visualização para apresentar o nome inteiro.


1 Clicar na tecla “Expand”.

- O quadro de visualização de nome é aumentado e o nome inteiro é apresentado.

Para ajustar a afixação outra vez ao seu estado original, clicar na tecla “Reduce”.

1-1-13 Verificação da lista de erros quando um erro produz-se

Monitor Mode (Icon) / Error List

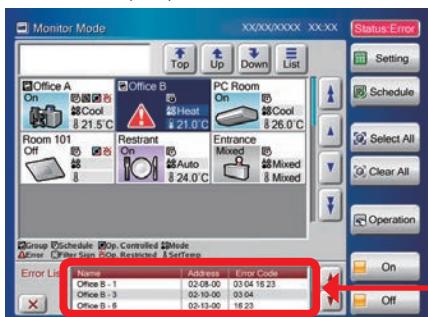

1 Quando um erro produz-se, a janela “Error List” abre-se para à inferior da tela do modo de monitor.

Nota

Os 3 itens “Name”, “Address” e “Error Code” são visualizados na janela “Error List”. Os itens são visualizados nas duas visualizações “Icon” e “List”. Contudo, se não há mesmo um erro, a janela “Error List” não é visualizada.


Monitor Mode (List) / Error List



2 Quando há uma visualização escondida em parte superior ou inferior da janela de “Error List”, enrole a tela de visualização de lista para cima ou para baixo clicando na tecla “▲” ou “▼”.

3 Para fechar a janela “Error List”, clicar na tecla “X”.

Monitor Mode (List) / Error List

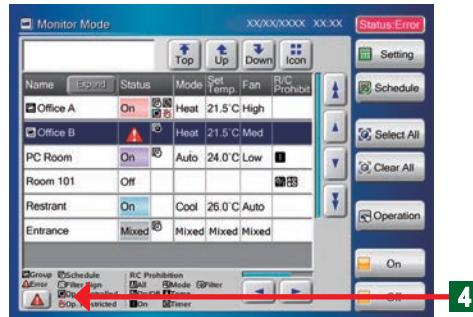

4 Quando a tecla “Error List” é clicada, “⚠” a janela abre-se outra vez.


Nota

A tecla “Error List” é visualizada quando a janela “Error List” é fechada.

- A tecla “Error List” é visualizada continuamente até o erro seja resolvido.

1-1-14 Seleção dos Grupos R.C. / Grupos a controlar

Monitor Mode (Icon)

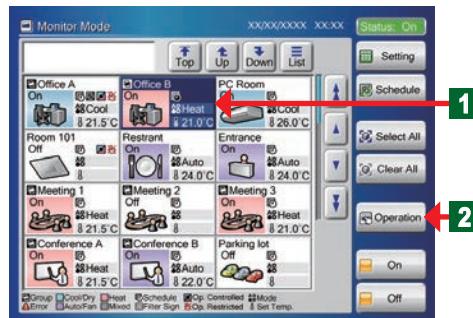

- Controlar os Grupos R.C. / Grupos sobre a tela “Monitor Mode”.

1 Selecionar os Grupos R.C. / Grupos relevantes a partir de Grupos R.C. / Grupos operando sobre a tela “Monitor Mode”.
◆ Os Grupos R.C. / Grupos tornar-se à estado selecionado (azul).


Nota

Quando uma senha é ajustada à “Operation Setting”, digitar este senha.

2 Clicar na tecla “Operation”.

- ◆ Abre-se a tela “Operation Setting”.

Monitor Mode (List)

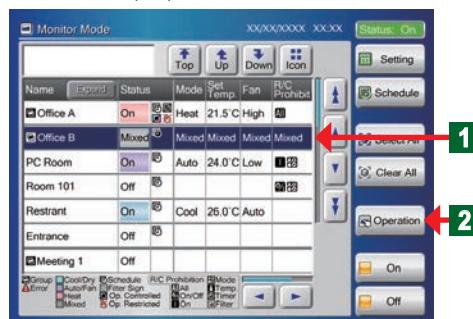


Capítulo 2 CONTROLE

2-1 Controle


2-1-1 Telas principais de controle

Operation Setting

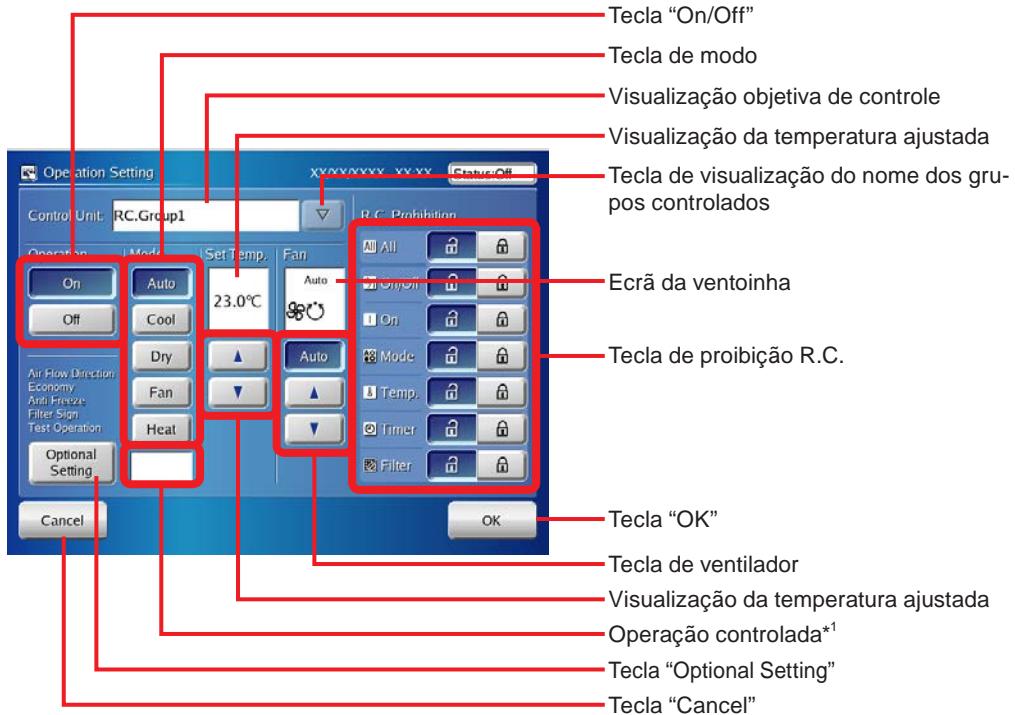


*1. Visualiza quando o modo de operação é controlado pela unidade principal.

Optional Setting

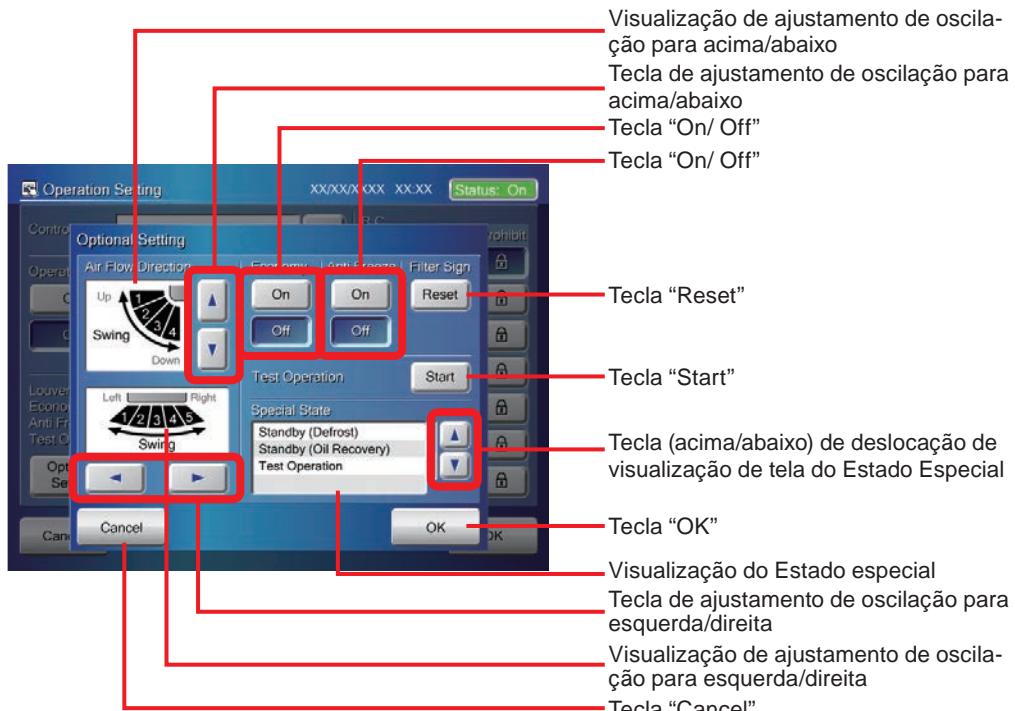

2-1-2 Ajustamento da operação “On/Off”

Operation Setting

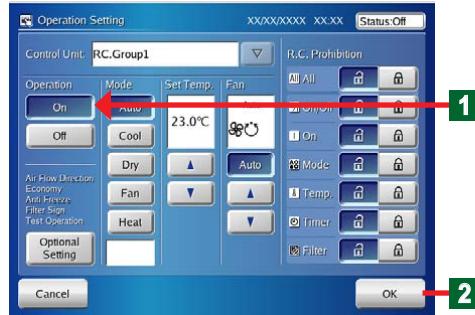

1 Clicar na tecla “On”.

- O ajustamento de arranque de operação das unidades internas (azul) selecionadas é executado. Quando a tecla “Off” é clicada, o ajustamento de acordão da operação é executado.

2 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ O conteúdo ajustado é executado.

Nota

Quando se clica na tecla “▽” em “Control Unit” na tela “Operation Setting”, o Grupo R.C. / Grupo é exibido. (Quando dois ou mais “R.C.Group” e “Group” estiverem selecionados, a operação não pode ser executada.).

2-1-3 Ajustamento do modo de operação

Operation Setting



1 Clicar na tecla de modo a selecionar.

Nota

Quando a função não existe à unidade objetiva, o ajustamento não pode ser selecionado.

As teclas com operação proibida não podem ser clicados.

Nota

Quando “Operation Controlled” é visualizado, não há nenhum direito de seleção refrigeração e de aquecimento.

2-1-4 Ajustamento da temperatura

Operation Setting



- 1** Selecionar a temperatura ajustada utilizando as teclas “▲” e “▼”. Verificar a temperatura ajustada na secção de visualização.

Nota

Quando a tecla “▲” ou a tecla “▼” é pressionada, a visualização Célsio aumenta e diminui por etapas de 0,5°C e a visualização de Fahrenheit aumenta e diminui por etapas de 1°F.

Nota

O intervalo de temperatura ajustada de aquecimento de 10°C à 15°C (de 48°F à 58°F) poderia não ser ajustável de acordo com o modelo de unidade interna.

Notas

Neste caso, o intervalo de temperatura ajustável é diferente para cada modo de operação.

Para os intervalos de temperatura ajustáveis, ver “Setting settable temperature range”

Unidade de temperatura	Célsio (°C)	Fahrenheit (°F)
Ajuste a temperatura (Automático, Fresco, Seca)	18°C-30°C	64°F - 88°F
Ajuste a temperatura (calor)	10°C-30°C	48°F - 88°F

2-1-5 Ajustamento do ventilador (circulação de ar)

Operation Setting




- 1** Regule a ventoinha (fluxo de ar) usando a tecla “▲”, a tecla “▼” e a tecla “Auto”.

Nota

Na secção de operação “Fan”, os passos de comutação de fluxo de ar são diferentes dependendo do tipo de unidade interior a ser operada. Para mais informações, consulte o manual de instruções da unidade interior.

2-1-6 Ajuste de proibição R.C.

Operation Setting

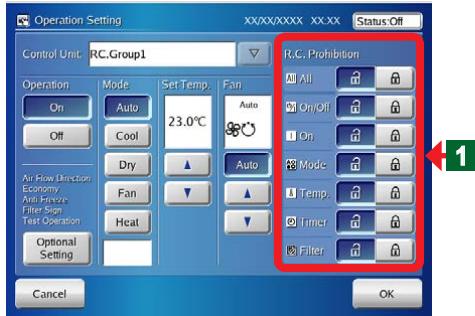

- Este ajustamento controla centralmente o equipamento de ar condicionado proibindo a operação dos controles remotos padronizados conectados à cada Grupo R.C. / Grupo.

- 1** Selecionar o item de controle cuja operação a partir de um controle remoto deve ser proibida e clicar na tecla.

Nota

Os itens que podem ser selecionados são os 7 itens "All", "On/Off", "On", "Mode", "Temp.", "Timer" e "Filter".

Nota

Num estado em que a tecla de um item de controlo não possa ser pressionada (a exibição está desligada), não existe autoridade de configuração.

Notas

A função que pode ser ajustada neste caso presente o conteúdo seguinte.

Proibição R.C.	Conteúdo
All	A operação de todas as operações de serviço é autorizada ou invalidada.
On/Off	A operação "On/Off" é autorizada ou invalidada.
On	A operação "On" é autorizada ou invalidada.
Temp.	A operação "Temperature setting" é ativada ou desativada.

Proibição R.C.	Conteúdo
Mode	A operação "Operation mode setting" é ativada ou desativada.
Timer	A operação "Timer setting" do controlo remoto é ativada ou desativada.
Filter	A operação "Filter reset" é ativada ou desativada.

2-1-7 Visualiza a tela "Optional Setting".

Optional Setting




- 1** Clicar na tecla "Optional Setting".

- Abre-se a tela "Optional Setting".

2-1-8 Ajustamento “Air Flow Direction (up/down)”

Optional Setting

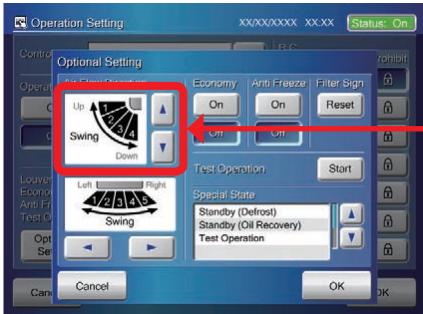

- 1 Ajustar o ângulo de oscilação em parte superior e inferior através das teclas “▲” e “▼”.

→ 1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ OSCILAÇÃO ⇄

Nota


Quando a função não existe à unidade objetiva, o ajustamento não pode ser selecionado.

Nota

Quatro ângulos de oscilação (1 à 4) podem ser selecionados na secção de operação “Up/Down Swing”.

2-1-9 Ajustamento “Air Flow Direction (Right/Left)”

Optional Setting

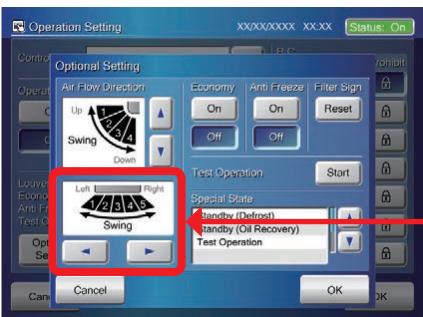

- 1 Ajustar o ângulo de oscilação à direita e esquerda através das teclas “◀” e “▶”.

→ 1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ OSCILAÇÃO ⇄

Nota

Quando a função não existe à unidade objetiva, o ajustamento não pode ser selecionado.

Nota

Cinco ângulos de oscilação (1 à 5) podem ser selecionados na secção de operação “Right/Left Swing”.

2-1-10 Ajustamento da operação “Economy”

Optional Setting



- 1 Clicar na tecla “On” ou “Off”. O ajustamento/reajustamento da operação “Economy” é executado.

Nota

Quando a função não existe à unidade objetiva, o ajustamento não pode ser selecionado.

2-1-11 Ajustamento da operação “Anti Freeze”

Optional Setting



- 1 Clicar na tecla “On” ou “Off”. O ajustamento/reajustamento da operação “Anti Freeze” é executado.

Nota

Quando a função não existe à unidade objetiva, o ajustamento não pode ser selecionado.

Nota

"Anti Freeze" é uma função que efectua a operação de aquecimento da temperatura baixa para evitar o congelamento de tubos de água e equipamentos quando o funcionamento do ar condicionado está desligado em regiões onde a temperatura exterior pode baixar para valores negativos.

Se os tubos de água estiverem longe da unidade ou dentro das paredes exteriores, esta função pode não fornecer protecção anti-congelamento suficiente.

2-1-12 Reajustamento de "Filter Sign"

Optional Setting



- 1 Clicar na tecla "Reset".

Nota


Quando a função não existe à unidade objetiva, o ajustamento não pode ser selecionado.

Nota

"Filter Sign" indica o intervalo de limpeza do filtro de ar limpo ajustado à unidade interna. Reajustar o sinal quando o filtro é limpado.

2-1-13 Operação em teste

Optional Setting

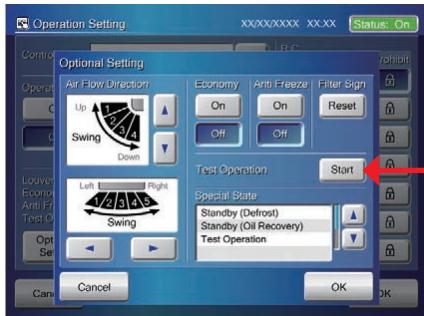

- 1 Clicar na tecla "Start".

Nota

A operação em teste da unidade interna selecionada na tela de "Operation Setting" começa.

Notas

Há os dois (2) métodos seguintes de operação de teste de reajustamento.

- ① Reajustamento automático quando 60 minutos escoaram-se.
- ② Reajustamento quando a acórdão da operação é efectuada.

2-1-14 Controle de "Special State" dos Grupos R.C. / Grupos

Optional Setting



- 1 O estado especial corrente do sistema é apresentado na secção de visualização "Special State" da tela "Optional Setting".


Notas

Os items seguintes são visualizados na secção de visualização “Special state”.

Itens de visualização “Special State”	Conteúdo
Stand by (Defrost)	Operação de descongelação
Stand by (Oil Recovery)	Operação de recuperação de óleo
Under Maintenance	O sistema está no modo de manutenção e o equipamento não pode ser operado.
Master indoor unit	A unidade interna tem o direito de refrigeração e aquecimento.
Master controlled (indoor unit)	A unidade interna é controlada por uma unidade interna com direito de refrigeração e aquecimento.
Outer controlled (indoor unit)	A unidade interna é controlada por uma unidade externa com direito de refrigeração e aquecimento.
Test Operation	Operação em teste
Mode Mismatch	Modo diferente
Automatic Addressing	Opera a função automática de endereço.

2-1-15 Ajustamento de fim da tela “Optional Setting”

Optional Setting

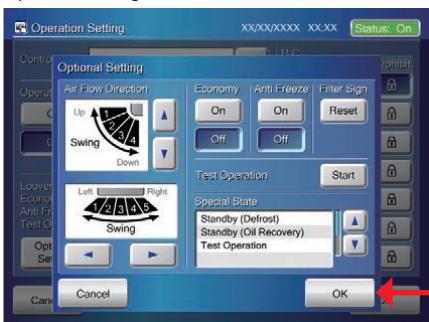

1 Se “Optional Setting” é completado, clicar na tecla “OK”.

- A operação de ajustamento é executada.
- ◆ Fecha-se a tela “Optional Setting”.

2-1-16 Fim de “Operation Setting”

Operation Setting



1 Se “Operation Setting” é terminado, clicar na tecla “OK”.

- A operação de ajustamento é executada.
- ◆ Abre-se a tela “Monitor Mode”.

2-1-17 Visualização da tela “User Setting/History”

Monitor Mode (Icon)



1 Comutar a tela “Monitor Mode” à tela de “User Setting/History”.

1 Clicar na tecla “Setting”.

Nota

Quando uma senha não é ajustada ao direito de acesso “User Setting/History”, a operação troca directamente para a tela de “User Setting/History”.

User setting/ History password Verification



- ◆ Abre-se a tela do teclado “User setting/ History password Verification”.

2 Digitar “User setting/History password” a registar.

User Setting/History




- ◆ Abre-se a tela “User Setting/History”.

Nota

Há 3 teclas de menu “System Setting”, “Preference” e “History” na tela “User Setting/History”.

2-1-18 Visualização da tela “Schedule Setting”

Monitor Mode (Icon)

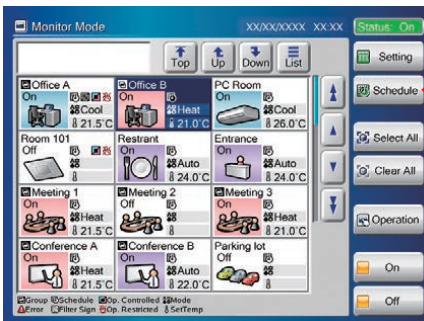

- Comutar a tela “Monitor Mode” à tela de “Schedule Setting”.

1 Clicar na tecla “Schedule”.

Nota

Quando uma senha não é ajustada à prioridade de acesso “Schedule Setting”, a operação troca directamente para a tela “Schedule Setting”.

User setting/ History password Verification



- ◆ Abre-se a tela do teclado “User setting/ History password Verification”.

2 Digitar “User setting/History password” a registar.

Schedule Setting



- ◆ Abre-se a tela “Schedule Setting”.

Nota

Utilizar a operação pelo calendário anual, a operação “Custom Day” e uma variedade de outras operações de programa utilizando “Schedule Setting”.

Capítulo 3 AJUSTAMENTO

- O formato de apresentação da data e hora difere dependendo de “Date Format” e “Time Format” em “Date and Time Setting”.

3-1 Ajuste da língua

3-1-1 Começar a inicialização do sistema.

Installer Setting (Language Setting)



- Ajuste da língua visualizada quando a unidade interna não é registada.

- Activar a corrente do controle de painel de toque.
 - Abre-se a tela “Language Setting” de “Installer Setting”.

1 Clicar na tecla da língua a ser selecionada.


2 Clicar na tecla “OK”.

- Abre-se a tela “Time Zone Setting”.

Nota

- Quando a tela for comutada à “Time Zone Setting”, a tela da língua de visualização selecionada aparece.

Time Zone Setting

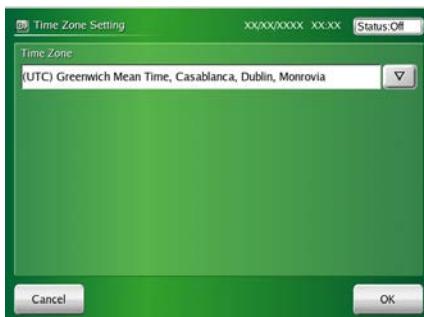

- Ver “3-9 Definição de fuso horário” para uma descrição detalhada de “Time Zone Setting”.

Installer Setting



- Ver “3-2 Ajustamento da data” para uma descrição detalhada de “Date and Time Setting”.

Observação

Executar a inicialização no estado no qual todo o trabalho de instalação é completado e o sistema pode ser ativado. Efectuar o trabalho de instalação de acordo com as instruções do manual de instalação do equipamento a instalar.

3-1-2 Após a inicialização do sistema

User Setting / History



- Ajuste da língua visualizada quando a unidade interna é registada.

1 Clicar na tecla "System Setting"

- ◆ Abre-se a tela "System Setting".

System Setting



2 Clicar na tecla "Language"

- ◆ Abre-se a tela "Language Setting".

Language Setting



- #### 3 Clicar na tecla da língua a ser selecionada.

4 Clicar na tecla "OK"

- ◆ Abre-se a tela "System Setting".


Nota

Quando a tela for comutada à "System Setting", a tela da língua de visualização selecionada aparece.


3-2 Ajustamento da data

3-2-1 Telas principais de ajustamento da data

Date and Time Setting

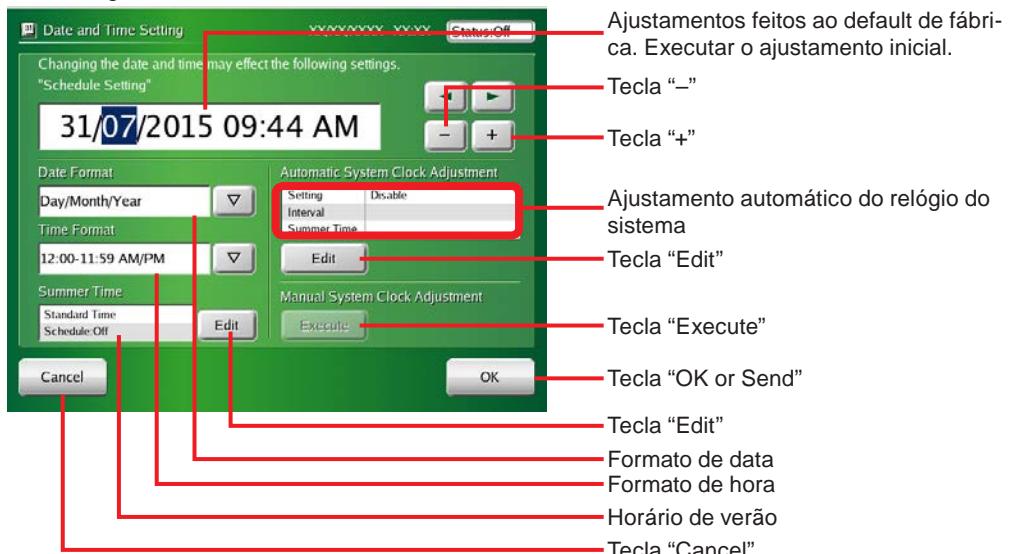


Installer Setting (Automatic System Clock Adjustment)

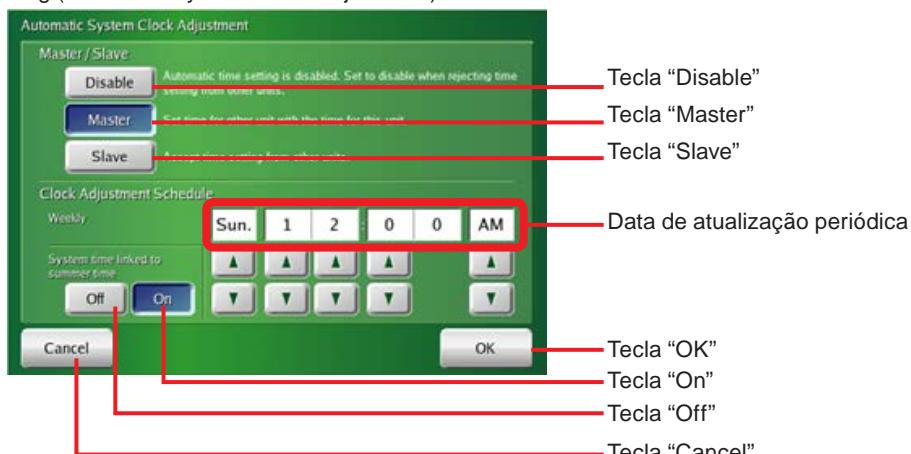

3-2-2 Ajustamento da hora e data corrente

Date and Time Setting

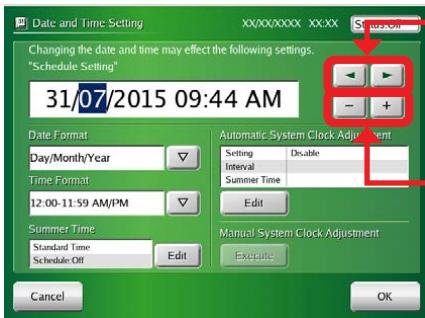

1 Selecionar “Item a ajustar” com as teclas “◀” e “▶”.

2 Para incrementar o valor de ajustamento, clicar na tecla “+”.
Para decrementar o valor de ajustamento, clicar na tecla “-”.

Nota


O calendário cobre o período até ao ano 2037.

Nota

Quando a hora foi ajustada, a conta da hora interrompe-se.
Sempre verificar a hora ajustada.

3-2-3 Seleção do formato de visualização da data

Date and Time Setting

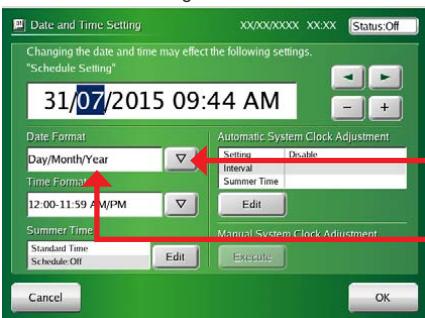

1 Clicar na tecla “▽” sobre “Date Format”.

◆ Abre-se uma lista de formato de visualização.

2 Clicar no formato de visualização selecionado.


◆ Verificar o formato de visualização selecionado na tela.

Nota

“Day/Month/Year” ou “Month/Day/Year”, “Year/Month/Day” podem ser selecionados.

3-2-4 Seleção do formato de visualização da hora

Date and Time Setting

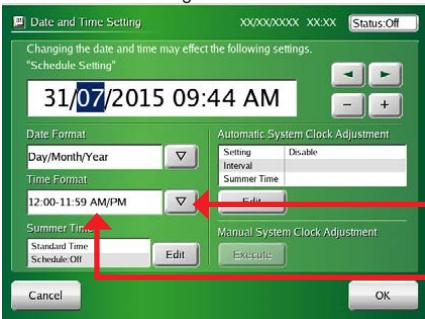

1 Clicar na tecla “▽” sobre “Time Format”.

◆ Abre-se uma lista de formato de visualização.

2 Clicar no formato de visualização selecionado.

◆ Verificar o formato de visualização selecionado na tela.

Nota

“12:00-11:59 AM/PM”, “00:00-11:59 AM/PM” ou “0:00-23:59” pode ser selecionado.


3-2-5 Ajustamento do horário de verão

■ Ao definir manualmente a hora de verão

Date and Time Setting



Summer Time Setting

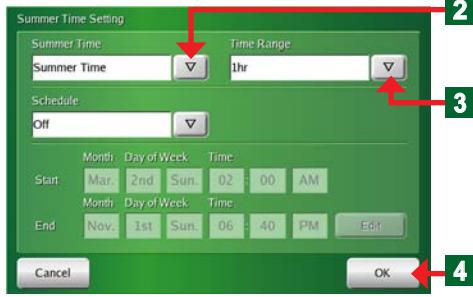

1 Clicar na tecla "Edit" sobre "Summer Time".

◆ Abre-se a tela "Summer Time Setting".

2 Clicar na tecla "▽" sobre "Summer Time".

Quando a lista de itens abrir, selecione "Summer time".

Nota

Consulte a tabela apresentada abaixo para saber que itens que podem ser selecionados.

Item	Exibição de conteúdos
Summer time	Apresenta a hora adiantada em "Time Range" horas da hora atual.
Standard time	Apresenta a hora atual.

3 Clicar na tecla "▽" sobre "Time Range". Em seguida, clicar na hora de ajuste que pretende selecionar.


Nota

Uma das horas pode ser selecionada de entre os 4 itens "0.5hr", "1hr", "1.5hr" ou "2hr".

4 Quando a configuração estiver concluída, clicar na tecla "OK".

■ Ao definir automaticamente a hora de verão


Date and Time Setting

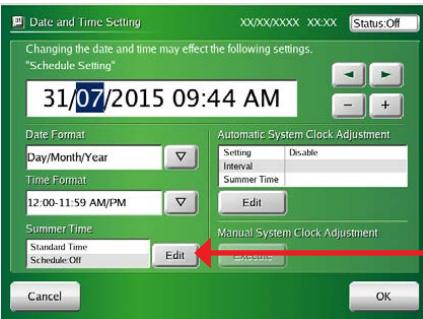

1 Clicar na tecla “Edit” sobre “Summer Time”.

- ◆ Abre-se a tela “Summer Time Setting”.

Summer Time Setting

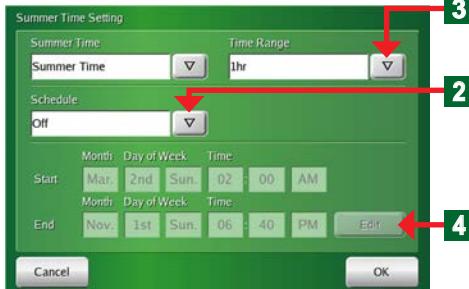

2 Clicar na tecla “▽” sobre “Schedule”. Quando a lista de itens abrir, selecione “On”.

3 Clicar na tecla “▽” sobre “Time Range”. Em seguida, clicar na hora de ajuste que pretende selecionar.

Nota

Uma das horas pode ser selecionada de entre os 4 itens “0.5hr”, “1hr”, “1.5hr” ou “2hr”.

4 Clicar na tecla “Edit” na tela de configuração de Data em “Schedule”.

- ◆ Abre-se a tela “Schedule”.

5 Defina “Month”, “Day of week” e “Time” em “Start” usando a tecla “▲” ou a tecla “▼”.

6 Defina “Month”, “Day of week” e “Time” em “End” usando a tecla “▲” ou a tecla “▼”.

7 Quando a configuração estiver concluída, clicar na tecla “OK”.

- ◆ Fecha-se a tela “Schedule”.

◆ “Standard Time” e “Summer Time” são ativados automaticamente de acordo com o horário definido.

8 Quando a configuração estiver concluída, clicar na tecla “OK”.

Summer Time Setting



3-2-6 Ajustamento automático do relógio do sistema


Date and Time Setting



Date and Time Setting (Automatic System Clock Adjustment)



Date and Time Setting (Automatic System Clock Adjustment)

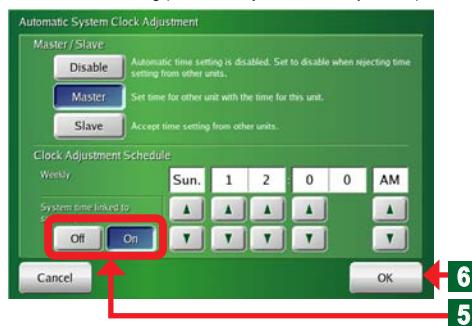

- Ajustamento da visualização da hora do equipamento dentro do sistema

1 Clicar na tecla “Edit” sobre “Automatic System Clock Adjustment”.

- ◆ Abre-se a tela “Automatic System Clock Adjustment”.

2 Clicar na tecla relevante entre as teclas “Disable”, “Master” e “Slave”.

Notas

Disable: A função de ajustamento automático do relógio não é executada.

Continua a ser inalterada com o ajustamento do relógio mestre.

Master: O ajustamento do relógio automático da unidade mestre ajusta o relógio das outras unidades para corresponder ao relógio da unidade mestre.

Slave: Corrigido para corresponder ao relógio da unidade mestre por ajustamento automático do relógio. “Master” representa o ajustamento de uma unidade no sistema.

*“Master” é uma unidade no sistema e torna-se ao ajustamento de 1 unidade.

3 “Date of Week” e “Time” ajustados pelo ajustamento automático do relógio do sistema são visualizados.

- ◆ Quando Mestre (Master) foi ajustado, executar o ajustamento mencionado abaixo.

4 Ajustar “Date of Week” e “Time” quem efectuam o ajustamento automático do relógio do sistema com as teclas “▲” e “▼”.

5 Ao ligar a “Summer time schedule”, clicar na tecla “On” em “System time linked to summer time”

6 No fim do ajustamento, clicar na tecla “OK”.

- ◆ Fecha-se a tela “Automatic System Clock Adjustment”.

Observação

- Precaução de ajustamento da hora: Quando o relógio é ajustado automaticamente, especificar uma hora atrasada na noite, etc. quando a operação não é efectuada e o temporizador não funciona.

3-2-7 Ajustamento manual do relógio do sistema

Date and Time Setting




- Para efectuar o ajustamento da hora imediatamente à este momento.

- Deslocar-se ao lugar de ajustamento com as teclas de flecha e mudar a hora com as teclas "+" e "-".
- Após a mudança da hora, clicar na tecla "Execute".

Observação


Esta função é eficaz apenas quando "Master" do ajustamento "Master/Slave" de "Automatic System Clock Adjustment" é ajustado.

Manual System Clock Adjustment

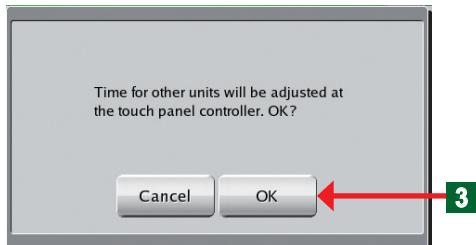

- Clicar na tecla "OK".

Transferring Data Screen

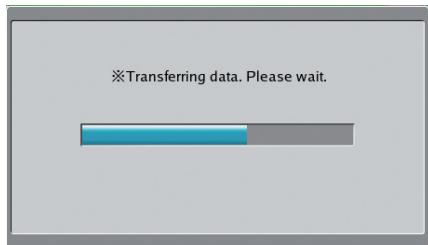

- Abre-se a tela "Transferring Data".
- No fim da transmissão, fecha-se a tela "Transferring Data".

Notas

Quando o tempo é alterado com ajustamento em "Master" da tela "Automatic System Clock Adjustment", a tecla "OK" da tela "Date and Time Setting" câmbia à tecla "Send".

Quando clica-se na tecla "Send", o tempo é entrado e a tela "Manual System Clock Adjustment" abre-se.


3-3 Ajustamento de grupo

- Precaução de ajustamento de grupo:


As mudanças de ajustamento de grupo afectam igualmente os grupos registados ao ajustamento de programa e o nome e a composição dos grupos de controlos remotos. Quando o ajustamento de grupo foi alterado, verificar o ajustamento de programa.

3-3-1 Telas principais do ajustamento de grupo


Group Setting

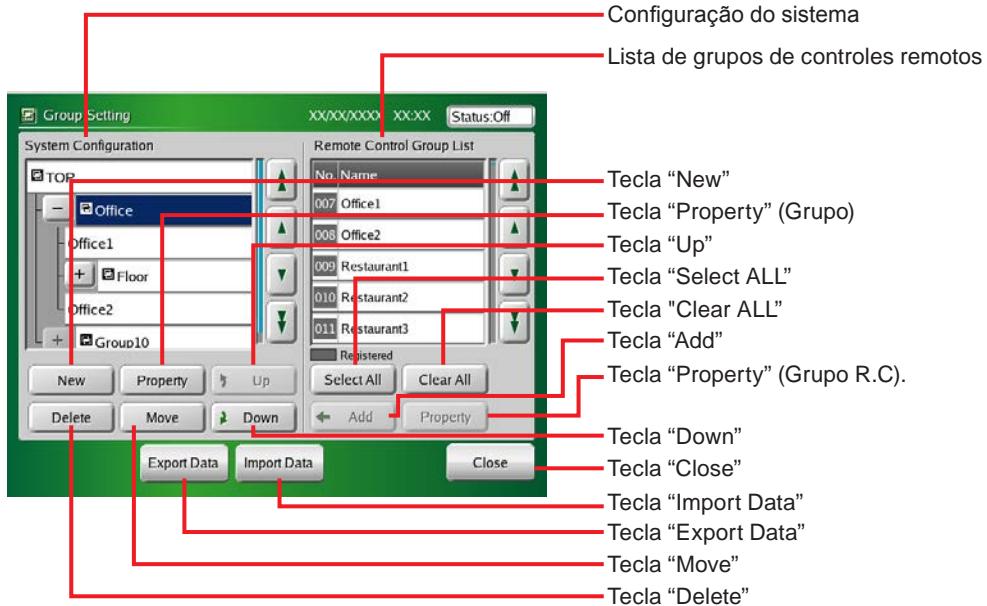


Group Details Setting

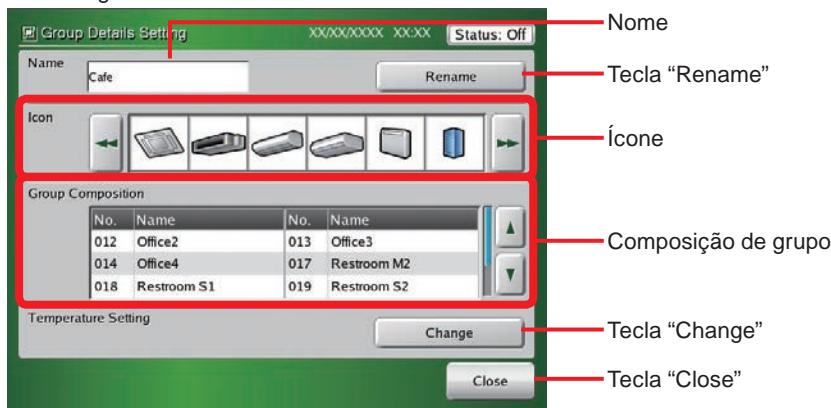

Remote Controller Group Details Setting

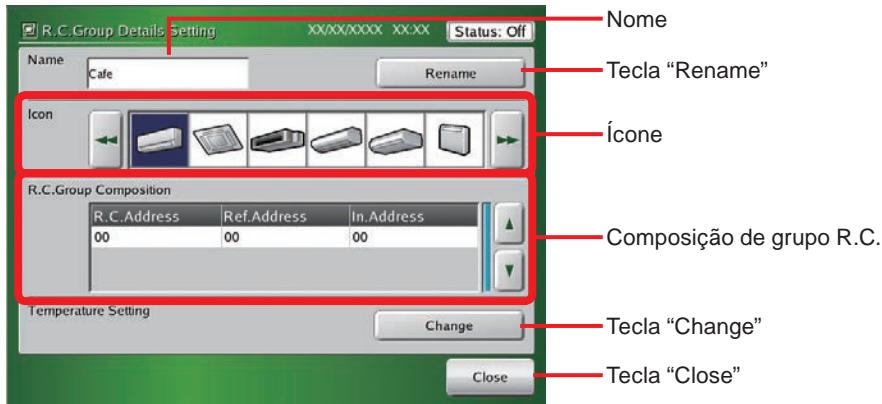

Temperature Setting

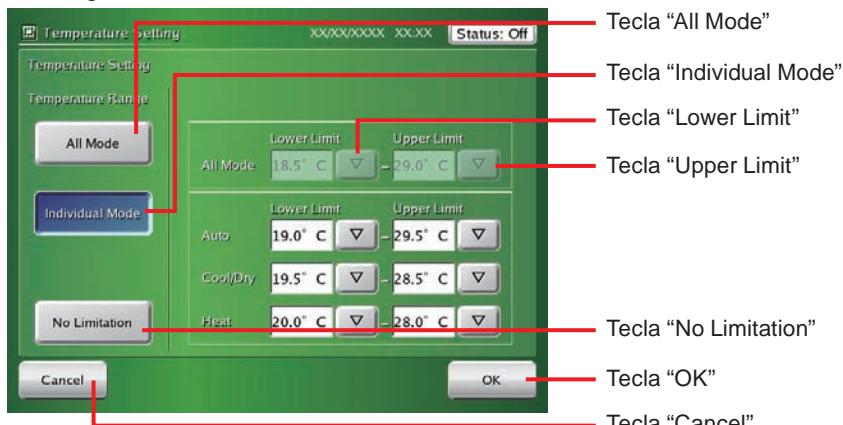

3-3-2 Ajustamento de um novo grupo

Group Setting



• Criação de um grupo

- 1** Clicar na tecla "New" após ter selecionado "Top" ou "Group" na visualização "System Configuration".

◆ Abre-se a tela "Group Details Setting".

Notas

- A hierarquia de grupo pode compreender até 3 hierarquias.
- O número de composições de grupo atinge um número até 400 grupos, incluidas todas as hierarquias.
- Um número até à 800 grupos de controles remotos pode ser registado à composição de grupos.

Composição de grupo:

- A composição de grupo é visualizada. Quando um grupo é ajustado, esta composição de grupo é visualizada.
- O valor de defeito corresponde apenas aos grupos "Top".

Grupo de controles remotos:

- Todos os grupos de controles remotos registados ao controle de painel de toque são visualizados.
- Para os grupos de controles remotos já registados num grupo, a lista de número de área é visualizada por sombreado com traços como visualização registada.

Group Details Setting



2

2 Clicar na tecla "Rename".

- ◆ Abre-se a tela "Group Name".

Group Name



3


3 Introduza "New Group Name" ou clicar na tecla "▽" e selecionar "New group name" a partir da lista "pull-down".

Notas

Método de operação de teclado:

- Quando a tecla "▽" sobre o teclado é pressionada, uma lista aparece e o tipo de carácter é visualizado.
- Quando a tecla "a/A" é pressionada, os caracteres maiúsculos e minúsculos são comutados.
- Quando a tecla "Space" é pressionada, um espaço é inserido.
- Quando a tecla "←" ou "→" é pressionada, a posição de entrada de caracteres é alterada.
- Quando a tecla "BS" é clicada, um carácter introduzido é suprimido.
- Quando a tecla "CL" é clicada, todos os caracteres introduzidos são suprimidos.

Group Details Setting

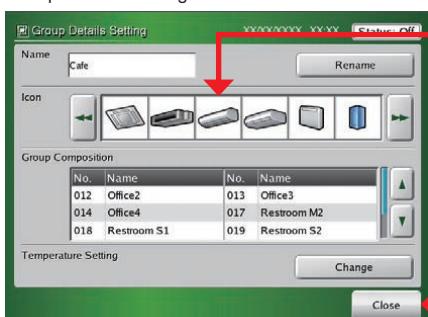

5

4 Clicar na tecla "OK".

- ◆ Abre-se a tela "Group Details Setting".

5 Seleccionar clicando o ícone visualizado no monitor. Comutar à visualização com as teclas "◀" e "▶".

6 Clicar na tecla "Close".

- ◆ Abre-se a tela "Group Setting".

3-3-3 Mudança do ajustamento de um grupo ou um grupo de controles remotos

Group Setting



- Mudança do ajustamento de um grupo.

1 Clicar no grupo do qual o ajustamento deve mudar para a visualização "System Configuration".

2 Clicar na tecla "Property".

- ◆ Abre-se a tela "Group Details Setting".

Nota

Quando um grupo de controles remotos é selecionado, a tecla "Property" da visualização "System Configuration" não pode ser selecionada.

Observação

Seria necessário tomar nota que o ajustamento de programa será afectado igualmente quando um ajustamento de grupo é alterado.

- Mudar um nome de grupo

3 Clicar na tecla "Rename".

- ◆ Abre-se a tela "Group Name (Rename)".

4 Introduza "Group name" ou clicar na tecla "▽" e seleccionar "Group name" a partir da lista "pull-down".

Notas

- Até 12 caracteres podem ser introduzidos.
- Os caracteres que excedem "Display Range" poderiam não ser visualizados de acordo com a tela.

5 Clicar na tecla "OK".

- ◆ Fecha-se a tela "Group Name (Rename)".

Nota

Para abortar a mudança, clicar na tecla "Cancel".

- Mudança de ajuste de temperaturas de limite superiores e inferiores da unidade.

- ◆ O intervalo de temperatura ajustável das unidades internas registadas num grupo é limitado.


6 Clicar na tecla "Change".

Mudança de ajustamento das temperaturas de limite superior e inferior da unidade interna:

Ver o Parágrafo "3-6-17" para uma descrição do método de ajustamento.

*Quando a tecla "OK" é pressionada no fim do ajustamento, a tela tornar-se à visualização "Group Details Setting".

Group Details Setting

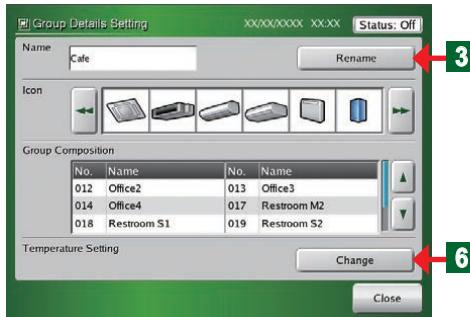


Group Name (Rename)



Group Name (Change Group Name)



Temperature Setting

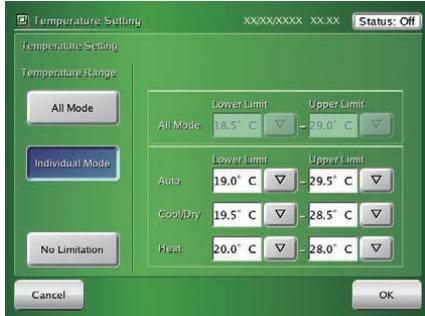

Group Setting



Remote Controller Group Details Setting



R.C. Group Name (Rename)



R.C. Group Name (Change Group Name)



Notas

- Ajustar os valores de temperatura de limite superior e inferior à unidade interna registada.
- *Os ajustamentos de temperatura dos telecomandos standard são limitados.
- Quando a visualização é azul, o valor de ajuste do controle de painel de toque é visualizado. Quando a visualização é branca, o valor de vigilância a partir da unidade interna é visualizado.
- Quando um ajuste inadequado é executado, os valores são visualizados vermelhos. O conteúdo visualizado não é efectivo. Introduzir-o outra vez.
- Só o ajuste do limite inferior ou do limite superior não pode ser determinado. Determinar o conteúdo ajustado após ter introduzido os dois valores.
- Ver o Parágrafo “3-6-17” para ajustar os valores de temperatura de limite superior e inferior a partir da unidade principal do controlador do painel de toque.**

• Mudança do ajustamento de um grupo de controlos remotos

1 Clicar no grupo de controlos remotos do qual o ajustamento deve mudar a partir da visualização “Remote Control Group List”.

2 Clicar na tecla “Property” ao lado “Remote Control Group List”.

Nota

Quando um grupo de controlos remotos não é selecionado ou grupos de controlos remotos múltiplos são selecionados na visualização “Remote Control Group List”, a tecla “Property” na visualização “Remote Control Group List” não pode ser clicada.

◆ Abre-se a tela “Remote Control Group Details Setting”.

• Mudança de um nome de grupo de controlos remotos

3 Clicar na tecla “Rename”.

◆ Abre-se a tela “R.C. Group Name (Rename)”.

4 Introduza “Remote Controller Name” ou clicar na tecla “▽” e selecionar “Remote Controller Name” a partir da lista “pull-down”.

Notas

- O número de caracteres que podem ser introduzidos é de 12 caracteres.
- Os caracteres que excedem o intervalo “Display Range” não podem ser visualizados de acordo com a tela.


5 Clicar na tecla “OK”.

◆ Fecha-se a tela “R.C. Group Name (Rename)”. “Remote Controller Name” é alterado.

Nota

Para abortar a mudança, clicar na tecla “Cancel”.

Temperature Setting

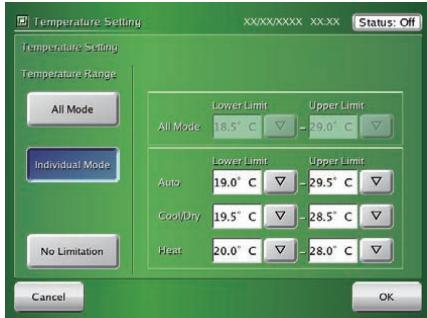

- Mudança de ajuste de temperaturas de limite superiores e inferiores da unidade.**

- ◆ O intervalo de temperatura ajustável das unidades internas registadas num grupo é limitado.

6 Clicar na tecla “Change”.

Mudança de ajustamento das temperaturas de limite superior e inferior da unidade interna:

Ver o Parágrafo “3-6-17” para uma descrição do método de ajustamento.

*Quando a tecla “OK” é pressionada no fim do ajustamento, a tela tornar-se à visualização “R.C. Group Details Setting”.

Notas

- Ajustar os valores de temperatura de limite superior e inferior à unidade interna registada.
- *Os ajustamentos de temperatura dos telecomandos standard são limitados.
- Quando a visualização é azul, o valor de ajuste do controle de painel de toque é visualizado. Quando a visualização é branca, o valor de vigilância a partir da unidade interna é visualizado.
- Quando um ajuste inadequado é executado, os valores são visualizados vermelhos. O conteúdo visualizado não é efectivo. Introduzir-o outra vez.
- Só o ajuste do limite inferior ou do limite superior não pode ser determinado. Determinar o conteúdo ajustado após ter introduzido os dois valores.
- Ver o Parágrafo “3-6-17” para ajustar os valores de temperatura de limite superior e inferior a partir da unidade principal do controlador do painel de toque.**

3-3-4 Adição de um grupo de controlos remotos à um grupo

Group Setting



1 Clicar no grupo ao qual o grupo de controlos remotos é acrescentado a partir de “System Configuration”.

- ◆ A visualização selecionada torna-se azul.

2 Clicar no grupo de controlos remotos a acrescentar a partir de “Remote Control Group List”


- ◆ A visualização selecionada torna-se azul.

3 Clicar na tecla “Add”.

- ◆ “Remote Controller Group” é acrescentado ao grupo selecionado à visualização “System Configuration”.

3-3-5 Deslocação de um grupo ou grupo de controlos remotos no mesmo grupo

Group Setting

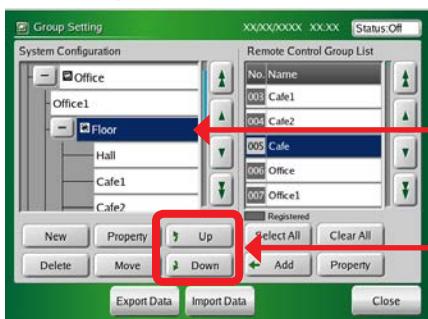


1 Clicar no grupo ou grupo de controlos remotos a deslocar a partir da visualização “System Configuration”.

- ◆ A visualização do grupo selecionado ou do grupo de controlos remotos torna-se azul.

2 Clicar na tecla “Up” ou “Down”.

3-3-6 Deslocação de um grupo ou grupo de controles remotos a um grupo diferente

Group Setting

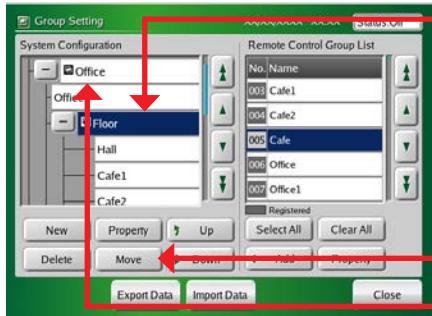

- 1** Clicar no grupo ou grupo de controles remotos a mudar a partir da visualização “System Configuration”.
 - ◆ A visualização selecionada torna-se azul.
- 2** Clicar na tecla “Move”.
 - ◆ O grupo ou grupo de controles remotos selecionado à Etapa **1** é selecionado e visualizado.
- 3** Clicar na posição do grupo de destino de deslocação.

Nota

Um grupo de até 2 hierarquias pode ser criado. A 3.a hierarquia representa apenas o grupo de controles remotos.

Move Confirmation Screen



4

Notas

Anulação de uma deslocação

- ① Clicar na tecla “Move” outra vez.
- ② Clicar no mesmo grupo ou grupo de controles remotos.

- ◆ Abre-se a tela “Move confirmation”.

- 4** Quando a tecla “OK” é clicada, o grupo desloca-se.


• NG(maus):

- ◆ Abre-se a tela “Group Hierarchy exceeded”.

- 5** Clicar na tecla “Close”.

- ◆ Fecha-se a tela “Group Hierarchy exceeded”.

Group Hierarchy exceeded Screen

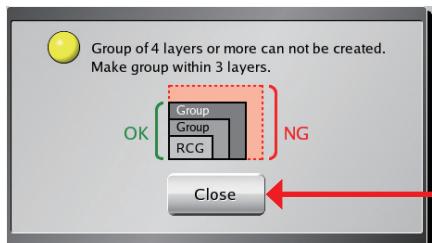

5

3-3-7 Eliminação de um grupo ou grupo de controles remotos

Group Setting



1

- 1** Clicar no nome de grupo a suprimir da visualização “System Configuration”.
 - ◆ A visualização selecionada torna-se azul.


2

- 2** Clicar na tecla “Delete”.

- ◆ Abre-se a tela “Deletion confirmation”.

2

Deletion Confirmation Screen

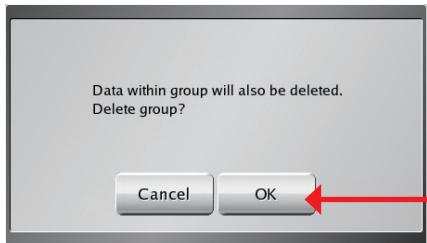

3 Se é apropriado suprimir o grupo, clicar na tecla “OK”.

- ◆ “Group Name” suprimido desaparece da tela.

Observação


Quando o grupo é suprimido, todas as configurações no grupo serão suprimidas igualmente.

Nota

Quando “Remote Controller Group” foi selecionado, o grupo é suprimido sem abrir a tela “Deletion confirmation”.

3-3-8 Escrita do ficheiro de lista de composição de grupo à memória externa

Group Setting

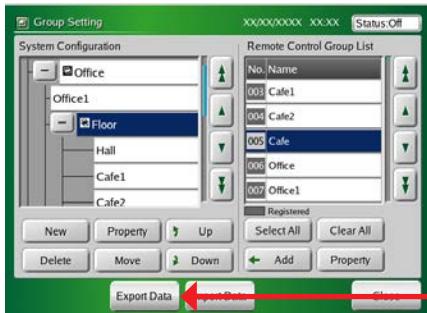

- Conectar uma memória USB ao terminal de memória externa.

1 Clicar na tecla “Export Data”.


- ◆ Abre-se a tela “Exporting USB”.

Nota

O nome de ficheiro é escrito sob a forma “Gr, date, time”.

- ◆ Abre-se a tela “USB Exporting complete”.


Exporting USB Screen

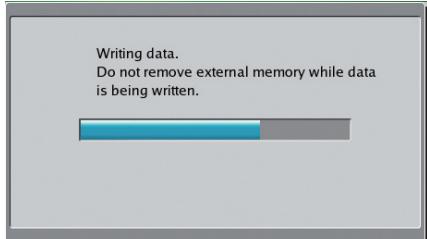

2 Clicar na tecla “Close”.

- Desligar a memória USB do terminal de memória externa.


USB Exporting complete Screen

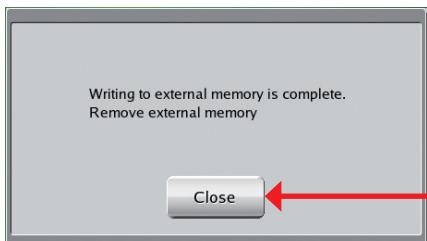

2

3-3-9 Leitura do ficheiro de lista de composição de grupo a partir da memória externa

Group Setting

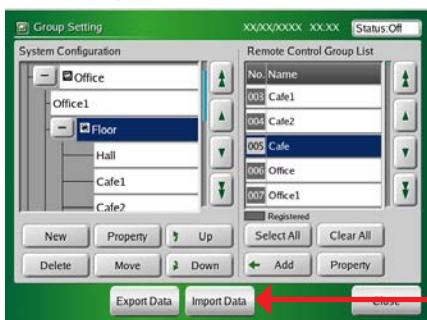

- Conectar a memória USB ao terminal de memória externa.

1 Clicar na tecla “Import Data”.


Importing Confirmation Screen



- ◆ Abre-se a tela de confirmação “Importing”.

2 Clicar na tecla “OK”.

File Loading

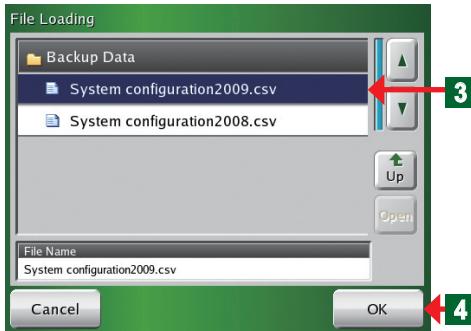


- ◆ Abre-se a tela “File Loading”.

3 Selecionar o ficheiro a ler.


4 Clicar na tecla “OK”.

Importing USB Screen

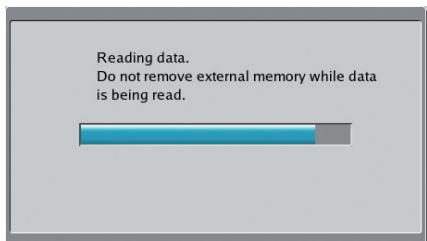

- ◆ Abre-se a tela “Importing USB”.

Importing USB complete Screen

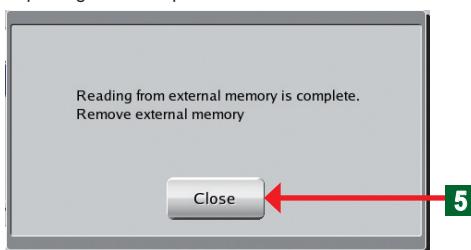

- ◆ Abre-se a tela “Importing USB complete”.


5 Clicar na tecla “Close”.

- Desligar a memória USB do terminal a partir da memória externa.

3-3-10 Edição de um ficheiro de configuração de grupo no controle de painel de toque por PC

- “Group configuration file” é escrito na memória USB com a tecla “Export Data” sobre a tela “Group Setting” do controle de painel de toque.

- “Group Setting File Making Sheet” é aberto no computador.

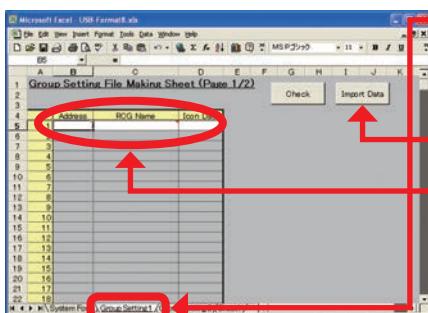

1 Clicar na lingueta da folha “Group Setting 1”.

- Conectar a memória USB ao PC.

2 Clicar na tecla “Import Data”.

3 Selecionar o ficheiro que deve ser lido na folha “Group Setting 1”.

Observação

Quando efectua-se a edição à folha de fabrico de ficheiro e a leitura dos dados ao controle de painel de toque, fazer atenção aos pontos seguintes.

Dado que os dados registados da unidade interna são abrangidos e os dados seguintes são alterados quando os dados são lidos, sempre confirmar os dados.


- Dados de programa (ajustamento das unidades)

Observação

No caso seguinte onde NG aparece quando os dados são lidos no controle de painel de toque, mesmo quando o controle sobre a folha de fabrico de ficheiro mencionada acima é OK.

- Quando os dados lidos contêm o endereço de um grupo de controles remotos que não existe no controle painel de toque

Ajustamento de grupo 1

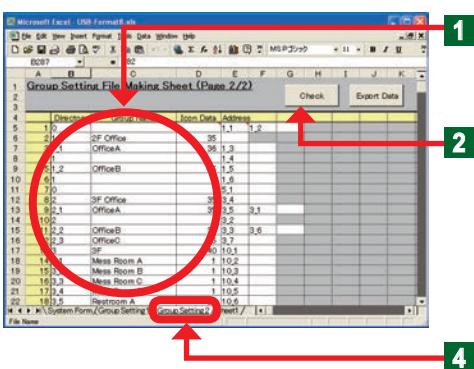

- Os grupos RC registrados no controle de painel de toque são visualizados ao ajustamento de Grupo 1.

- 1** Editar os 3 conteúdos "Address", "RCG Name" e "Icon Data".

Notas

Contido que pode ser ajustado

Refrigerant Circuit Address	Introduzir o endereço do sistema refrigerante (0-99).
Indoor Unit Address	Introduzir o endereço das unidades internas (0-63).
RCG Name	Introduzir o nome de grupo de controles remotos nos limites de 12 caracteres.
Icon Data	Introduzir o número de ícone (0-99) selecionado a partir da lista de ícones.

Notas

Introdução de endereço

	A	B	C
1	Group Setting File Making Sh		
	Refrigerant Address	Address	RCG Name
	5	1_0_0	Cafe
	6	2_0_1	Cafe
	7	3_1_5	Restaurant

Nota:

- 1) “_” (Sublinhado) é necessário entre o endereço do refrigerante e o endereço das unidades internas.
- 2) Só os caracteres de meiodimensão podem ser introduzidos.

- 2** No fim de toda a edição, clicar na tecla “Check”.

Notas

Quando a tecla “Check” foi clicada, efectua-se um controle automaticamente para ver se há um erro no endereço escrito, e um erro é produzido. Se não há nenhum erro, o ficheiro é produzido.

Mensagem de erro	Ponto de problema
Entered data error. Address is duplicated. Enter correct data.	O endereço é reproduzido.
Entered data error. The address is blank or 400 or more are entered. Enter correct data.	O endereço está branco ou 400 ou mais.
Entered data error. RCG Name is 12 or more characters. Enter correct data.	O nome de RCG é de 12 caracteres ou mas.
Entered data error. Blank or a number other than 0-99 is entered at Icon Data. Enter correct data.	Os dados de ícone estão branco ou um número outro que 0-99 foi introduzido.
Entered data error. The format of address is different. Enter correct data.	O formato de endereço está incorreto.

Check finished




- ◆ Abre-se a tela “Check finished” e a mensagem é confirmada.

3 Clicar na tecla “OK”.

4 Selecionar a lingueta da folha “Group Setting 2”.

Ajustamento de grupo 2

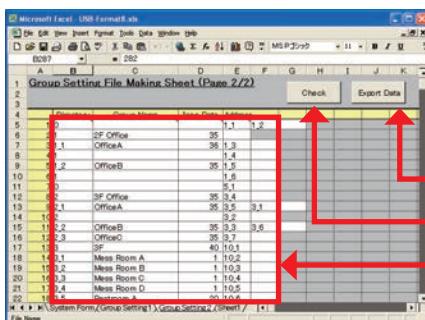

- Em “Group Setting 2”, o grupo cria pelo ajustamento de grupo do controle do painel de toque é visualizado.

1 Editar os 4 itens “Directory”, “Group Name”, “Icon Data” e “Address”.

Notas


Directory	Significa hierarquia. Denotado por ① ou ①_②. ① significa 1a hierarquia e ② significa 2a hierarquia. ①: No. de grupo de 1a hierarquia “0”: Top “1 para 400”: No. de grupo. ②: No. de grupo de 2a hierarquia. “①_1 para 400”: No. de grupo *A hierarquia vai até à 2 hierarquias. *O número total de grupos vai até à 400 grupos.
Group Name	Este é o nome de grupo. Até 12 caráteres podem ser introduzidos. *O nome de grupo é desnecessário em 0. *Quando o número da 1a hierarquia “Directory” for duplicada, só o nome do grupo de “Directory” da ordem a mais elevada está introduzido.
Icon Data	Este é o No. do ícone de visualização do grupo. Os números 0-99 de ícone são introduzidos. *O No. de ícone é desnecessário em 0. *Quando o número da 1a hierarquia “Directory” for duplicada, só o nome do grupo de “Directory” da ordem a mais elevada está introduzido. *Referência da tabela de ícone da folha separada.
Address	Este é o endereço de RCG configurado no grupo. *Somente o endereço de RCG usado pelo “Group Setting 1” pode ser introduzido. *Os endereços de RCG não podem ser duplicados no mesmo grupo.

Exemplo da criação dos dados no Ajuste de Grupo 2.


- 1) Crie o Ajuste de Grupo 2 dados baseado no exemplo de instalação num edifício de 3 andares como aquela mostrada na figura à direita.



- 2) A configuração de gerência da figura abaixo cría dados no Ajuste de Grupo 2 à direita.

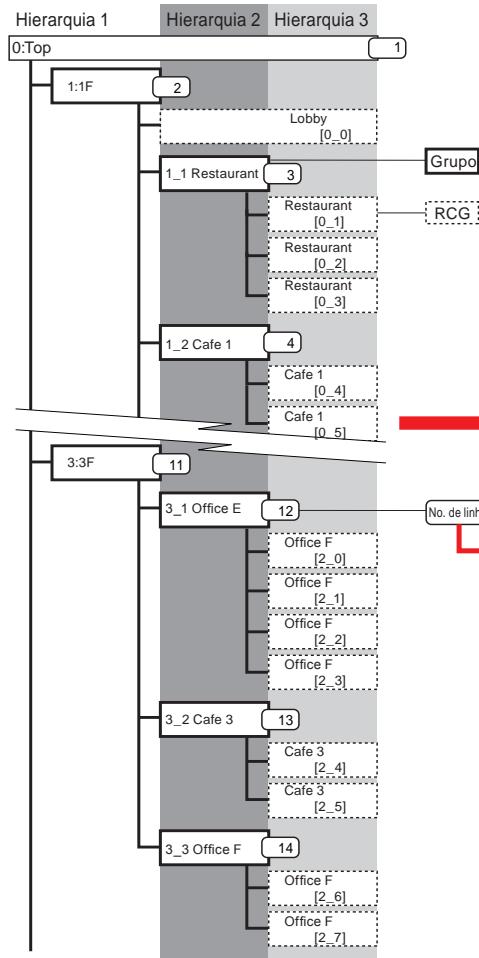

Exemplo de instalação

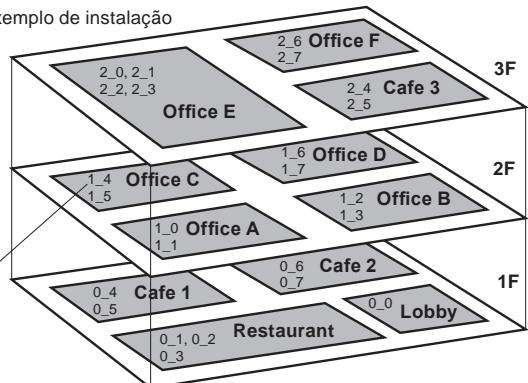

- 3) Dados de criação do Ajuste de Grupo 2

Group Setting File Making Sheet (Page 2/2)				
Directory	Group Name	Icon Data	Address	
1				
2	1F	8	0_0	
3	1_Restaurant	65	0_1	0_2
4	2_Cafe 1	52	0_4	0_5
5	3_Cafe 2	52	0_6	0_7
6	2F	8		
7	1_Office A	9	1_0	1_1
8	2_Office B	9	1_2	1_3
9	3_Office C	9	1_4	1_5
10	4_Office D	9	1_6	1_7
11	3F	8		
12	1_Office E	9	2_0	2_1
13	2_Cafe 3	52	2_4	2_5
14	3_Office F	9	2_6	2_7
15				

Notas

Régulas de criação dos dados (exemplo de NG)

- “0” não pode ser ajustado em um grupo.

Directory	Group Name	Icon Data	Address
0			
1	1F	8	0_0
1_1	Restaurant	65	0_1 0_2
0			
1_2	Cafe 1	52	0_4 0_5

- Um grupo de 1a hierarquia deve ser ajustado primeiramente. (Uma 2a hierarquia não pode ser ajustada se não houver uma 1a hierarquia).

Directory	Group Name	Icon Data	Address
0			
2_3	Office A	9	1_0 1_1
2_1	Office B	9	1_2 1_3
2	2F	8	
2_2	Office C	9	1_4 1_5

- Os grupos diferentes não podem ser misturados e ajustados.

Directory	Group Name	Icon Data	Address
0			
1	1F	8	0_0
1_1	Restaurant	65	0_1 0_2
2_1	Office A	9	1_0 1_1
1_2	Cafe 1	52	0_4 0_5

2


Quando toda a edição for terminada, clicar na tecla "Check".

Notas

Quando a tecla "Check" foi clicada, se houvesse um erro nos dados introduzidos, um erro é gerado. Se não houver nenhum erro, a tela Check OK está visualizada.

Mensagem de erro	Ponto do problema
Entered data error. Group name is 12 or more characters.Enter correct data.	O nome de grupo é 12 caracteres ou mais.
Entered data error. Blank or a number other than 0-99 is entered at IconData.Enter correct data.	O espaço em branco ou um número à exceção de 0-99 são incorporados em dados de ícone.
Entered data error. Data entered at Address is not entered at "Group Setting1"sheet. Enter correct data.	Não introduzir os dados introduzidos no endereço na folha "Group Setting 1".
Entered data error. Blank or a number other than 1-400 is entered at Directory. Enter correct data.	O espaço em branco ou um número à exceção de 1-400 são introduzidos no Diretório.
Entered data error. Address is duplicated in the same Group. Enter correct data.	O endereço é duplicado no mesmo grupo.
Entered data error. Directory is duplicated in second hierarchy. Enter correct data.	O Diretório é duplicado na 2a hierarquia.
Entered data error. The format of Directory is different. Enter correct data.	O formato do Diretório está incorreto.

Check finished

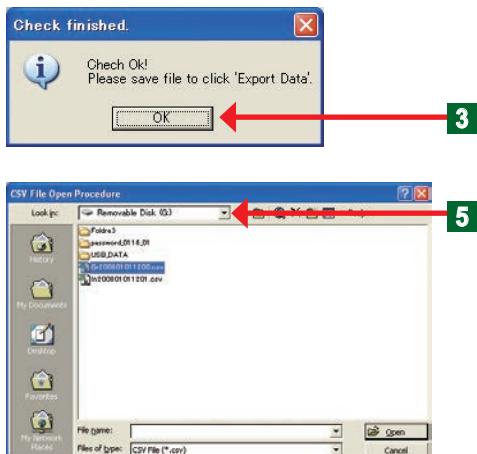

◆ Abre-se a tela "Check finished" e a mensagem é confirmada.

3 Clicar na tecla "OK".

4 Clicar na tecla "Export Data".


◆ Abre-se a janela de destino de salvamento.

5 Selecionar a memória de USB.

Notas

Para ler pelo controle de painel de toque, sempre produzir e salvar o ficheiro por "Export Data".

Save finished

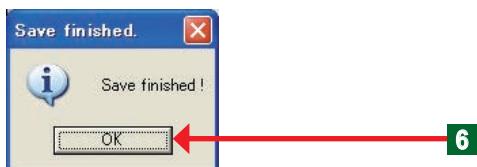


6 Clicar na tecla "OK".

◆ Fecha-se a tela "Save finished".


3-4 Ajustamento de programa

3-4-1 Telas principais do ajustamento de programa


Schedule Setting

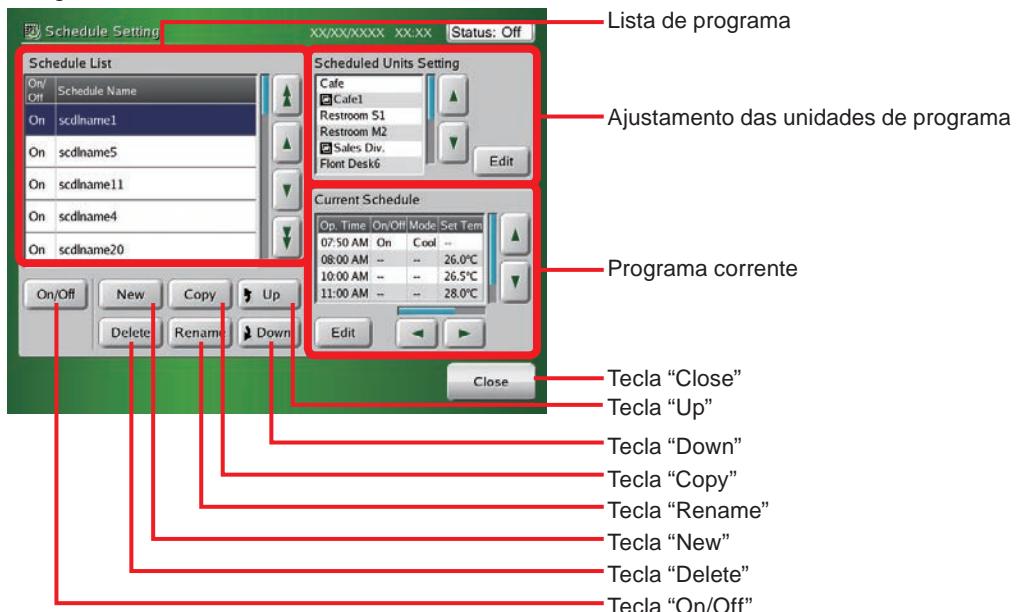


Schedule Units Setting

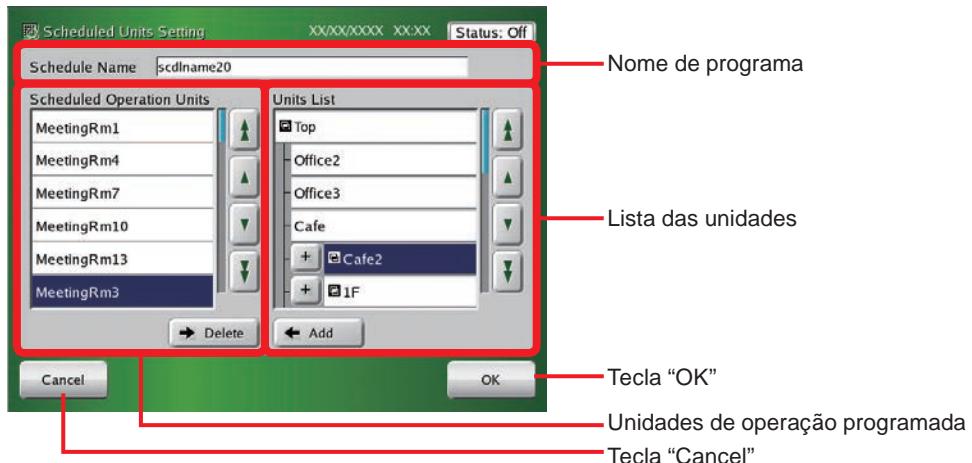


Calendar (Calendar Setting)

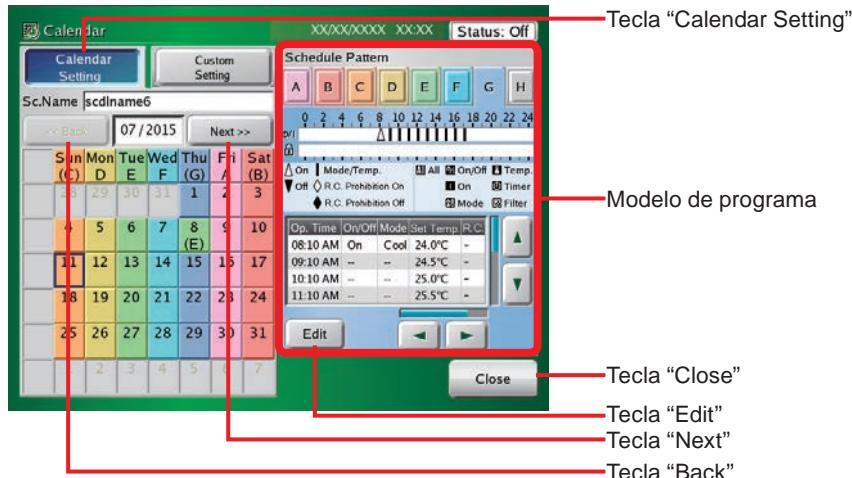


Calendar (Custom Setting)

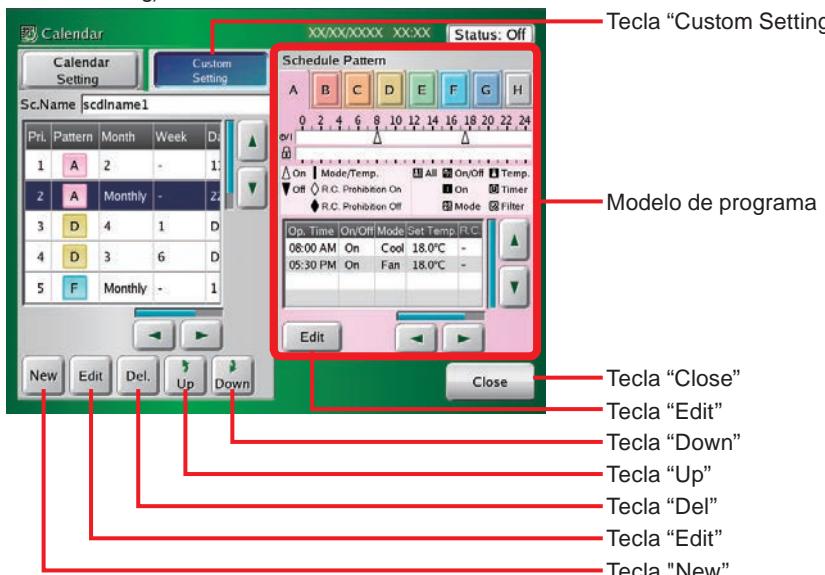


Schedule Pattern Setting

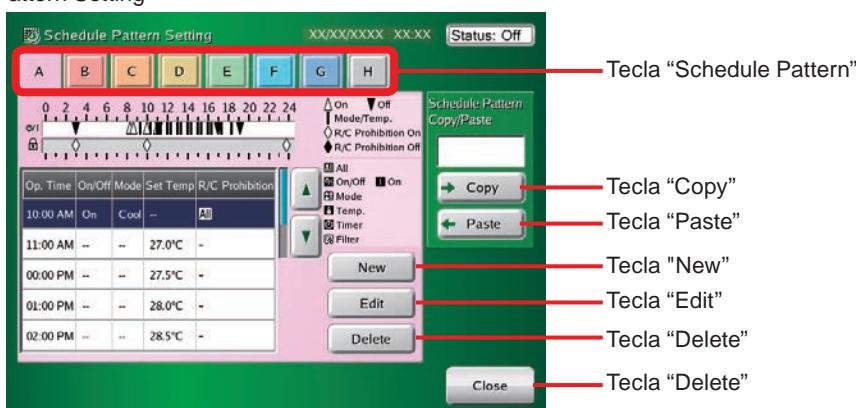


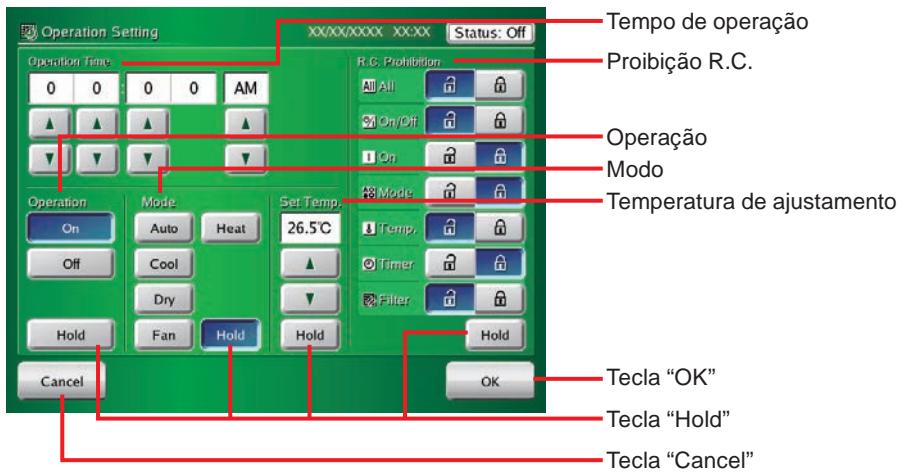

Custom Setting

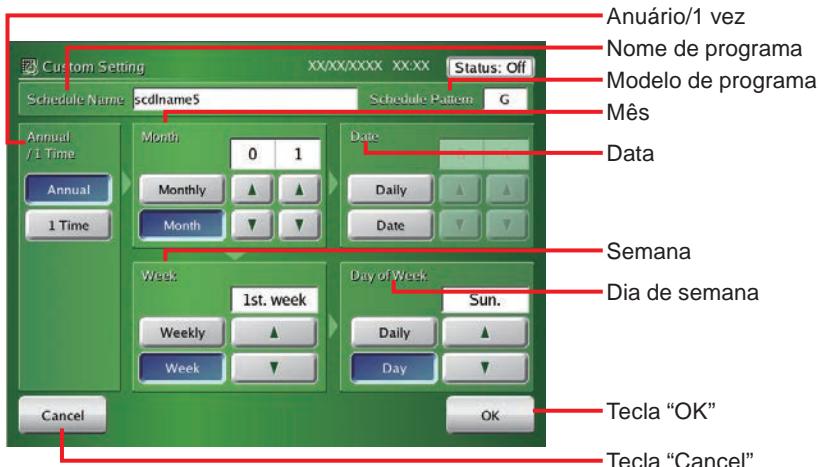

3-4-2 Ajustamento de um novo programa

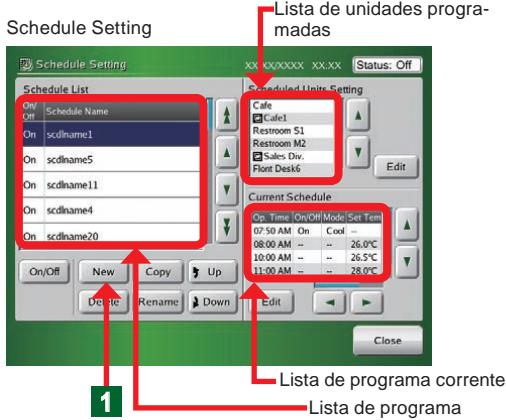

1 Clicar na tecla "New" sobre a tela "Schedule Setting".

◆ Abre-se a tela "Keyboard (Change Schedule Name)".

Nota

Até 30 programas podem ser criados. Se 30 programas já forem criados, não pode clicar a tecla "New".

Notas

Lista de programa:

Visualiza os programas ajustados.

Lista de unidades programadas:

Visualiza as unidades programadas.

Lista de programa corrente:

Visualiza o programa do dia corrente.

Schedule Name



Nota

À inicialização, “Schedule List” da tela “Schedule Setting” está branco.

- 2** Introduzir “Schedule Name” pelo teclado.

Nota

Ver o Parágrafo “3-3-2” para uma descrição do método de operação do teclado.

Schedule Setting



Notas

Até 24 caracteres podem ser introduzidos como “Schedule Name”.

Os caracteres que excedem o intervalo “Display Range” não podem ser visualizados de acordo com a tela.

- 3** Clicar na tecla “OK”.


- ◆ “Schedule Setting” é registrado e abre-se a tela “Schedule Name”.

Nota

O conteúdo da operação de programa é descrito no Parágrafo 3-3-7.

3-4-3 Ajustamento de validação/invalidação de programa

Schedule Setting

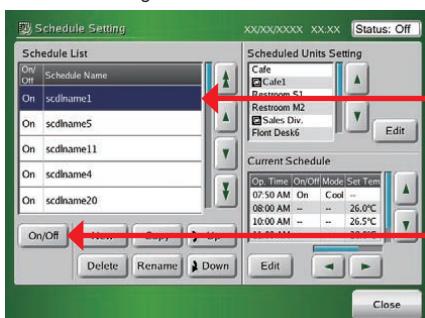

- 1** Clicar “Schedule Name” do qual o ajustamento deve mudar sobre a tela “Schedule List”.

- ◆ A visualização “Schedule” selecionada torna-se azul.

- 2** Clicar na tecla “On/Off”.

Observação


Quando o estado “On/Off” sobre a tela “Schedule List” é “On”, esta lista de unidades de programa é executada. Se “Schedule List” é “Off”, esta lista de unidades de programa não é executada.

Nota

Quando um novo programa foi ajustado, o default é “On”.

3-4-4 Mudança de um nome de programa

Schedule Setting

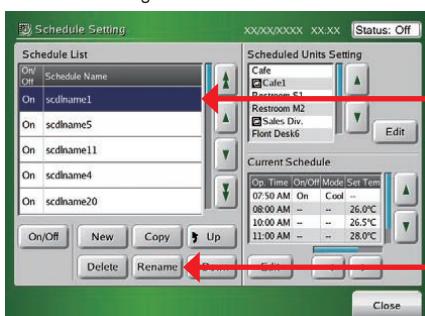

- 1** Clicar “Schedule Name” a mudar sobre a tela “Schedule List”.

- ◆ A visualização “Schedule” selecionada torna-se azul.

- 2** Clicar na tecla “Rename”.

- ◆ Abre-se a tela “Keyboard (Change Schedule Name)”.

- 3** Introduzir “Schedule Name” ou clicar na tecla “▽”, e selecionar a partir da lista que é visualizada.

Schedule Name



Nota

Ver o Parágrafo “3-3-2” para uma descrição do método de ajustamento.

Notas

Até 24 caracteres podem ser introduzidos como “Schedule Name”.

Os caracteres que excedem o intervalo “Display Range” não podem ser visualizados de acordo com a tela.

- 4** À confirmação do nome digitado, clicar na tecla “OK”.

- ◆ A tela “Schedule Setting” é aberta executando o conteúdo alterado.

3-4-5 Cópia de um programa

Schedule Setting



- 1** Clicar “Schedule Name” quem deve ser copiado na tela “Schedule List”.

- ◆ A visualização selecionada torna-se azul.

- 2** Clicar na tecla “Copy”.

- ◆ “Schedule Name” copiado sob “Schedule Name” selecionado em “Schedule List” é criado, e abre-se a tela “Change Schedule Name”.

Nota

“Schedule Name” torna-se o mesmo “Schedule Name” como fonte de cópia “Schedule Name”.

Nota

Ver o Parágrafo3-3-3 para o modo de funcionamento do teclado quando altera-se o nome.

3-4-6 Eliminação de um programa

Schedule Setting



- 1** Clicar “Schedule Name” a suprimir sobre a tela “Schedule List”.

- ◆ A visualização selecionada torna-se azul.

- 2** Clicar na tecla “Delete”.


- ◆ Abre-se a tela “Delete Confirmation”.

- 3** Quando a tecla “OK” é clicada, o programa selecionado é suprimido.

Nota


Quando a tecla “Cancel” é pressionada, a supressão é interrompida e a tela “Delete Confirmation” é fechada.

Delete Confirmation Screen

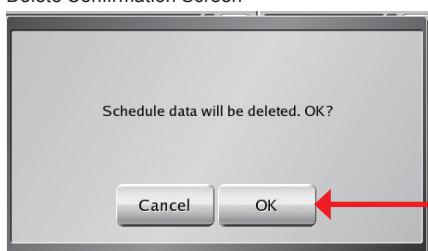

3-4-7 Ajustamento de um grupo ou grupo de controlos remotos a operar num programa

Schedule Setting

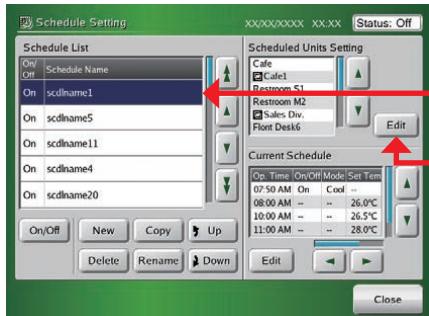

- Mudar as unidades operadas num programa a partir de "Schedule List".

- Clicar "Schedule Name" do qual o ajustamento deve ser alterado a partir de "Schedule List".
- Clicar na tecla "Edit" de "Schedule Units Setting".
 - Abre-se a tela "Schedule Units Setting".
- Selecionar e clicar no grupo ou grupo de controlos remotos a operar a partir de "Units List".
 - A visualização selecionada torna-se azul.
- Clicar na tecla "Add".
 - Os nomes dos grupos ou grupos de controlos remotos acrescentados na lista "Schedule Operation Units" à esquerda da tela são visualizados.
- Clicar na tecla "OK".
 - O conteúdo ajustado é registado e abre-se a tela "Schedule Setting".




Observação

Manipulação da mistura de grupo:

A adição às listas de unidades de operação programada é possível.

- Combinação dos mesmos grupos (grupos B+C, grupos B+C)
- Combinação de diferentes grupos de controlos remotos (A simples, B simples)
- Grupo de controlos remotos simples e grupo (A simples, grupos A+B)
- Grupo de controlos remotos simples e grupo (A simples, grupos B+C)

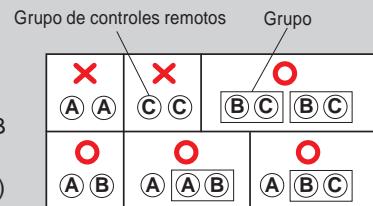

A adição à lista de unidades de operação programada é impossível.

- Combinação do mesmo grupo de controlos remotos simples (A simples, A simples) (C simples, C simples)

Nota

Para anular o conteúdo ajustado, clicar na tecla "Cancel".

Nota

Quando a lista sobre a tela é escondida e não pode ser vista, visualizar-o enrolando a tela com as teclas "▲", "▲", "▼" e "▼".

Nota

Todas as unidades e todos os grupos ajustados no ajustamento de grupo registado ao controle de painel de toque são enumerados em "Units List" mencionado na Etapa 3.

Nota

Quando deseja-se registrar as unidades num grupo, aumentar a visualização clicando a tecla "+" ao lado de "Group Name".

3-4-8 Eliminação das unidades internas de grupo que operam num programa


Schedule Setting



- Apagar as unidades operadas num programa a partir de "Schedule List".

- 1 Clicar "Schedule Name" a suprimir a partir de "Schedule List".
- 2 Clicar "Edit" sobre "Scheduled Units Setting".
 - ◆ Abre-se a tela "Scheduled Units Setting".
- 3 Selecionar e clicar no grupo ou grupo de controlos remotos a suprimir da lista "Scheduled Operation Units".
 - ◆ A visualização selecionada torna-se azul.
- 4 Clicar na tecla "Delete".
 - ◆ Os grupos ou o grupo de controlos remotos sobre a lista "Scheduled Operation Units" são suprimidos.
- 5 Clicar na tecla "OK".
 - ◆ O conteúdo ajustado é registado e abre-se a tela "Schedule Setting".

Scheduled Units Setting

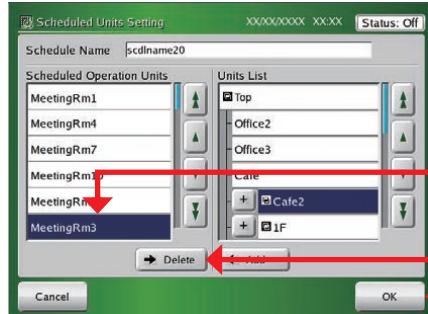

3-4-9 Ajustamento de um novo modelo de operação

Schedule Setting



- 1 Clicar "Schedule Name" do qual o modelo deve ser ajustado a partir de "Schedule List".

- 2 Clicar na tecla "Edit" de "Current Schedule".
 - ◆ Abre-se a tela "Calendar".

Notas

Método de ajustamento :

- ①Ajustar o modelo de operação de programa.
(Máximo 8 tipos)
→ •Ajustamento do modelo de programa "3-4-10"
•Ajustamento de operação "3-4-10"
- ②Selecionar o modelo de programa ajustado a partir de 2 métodos e ajustá-lo como dia personalizado.
→ •Ajustamento do calendário "3-4-13"
•Ajustamento personalizado "3-4-13"


- 3 Clicar na tecla "Edit".

- ◆ Abre-se a tela "Schedule Pattern Setting".

Calendar (Calendar Setting)



Schedule Pattern Setting

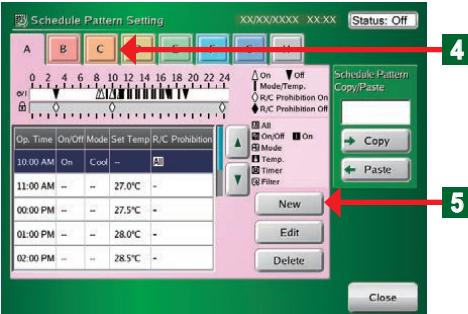

Operation Setting



Notas

Exemplo de ajustamento ①: Operar com a refrigeração 26°C à 8:00 AM e permitir o ajustamento de controles remotos.

Time	08:00 AM
Operation	On
Mode	Cool
Set Temp.	26.0°C
R.C. Prohibition	All →
On/Off →	On →
Mode →	Temp →
Timer →	Filter →

Exemplo de ajustamento ②: Mudar a temperatura ajustada apenas à 28°C à 3:00 PM

Time	03:00 PM
Operation	Hold
Mode	Hold
Set Temp.	28.0°C
R.C. Prohibition	Hold

- A descrição seguinte é feita utilizando um exemplo que selecionou o modelo [C].

4 Clicar “Schedule Pattern” a ajustar.

Clicar no Modelo [C].

5 Clicar na tecla “New”.

◆ Abre-se a tela “Operation Setting”.

Notas

• Executar os ajustamentos seguintes:

Ajustamento dos itens sobre a tela “Operation Setting”

① Hora de arranque ou hora de interrupção das operações: Que hora e que minuto de AM ou de PM.

② Ajustamento de operação: “On”, “Off” e “Hold **”

③ Modo de operação: “Auto”, “Cool”, “Dry”, “Fan”, “Heat” e “Hold **”

④ Ajustamento da temperatura:

Aquecimento: De 10°C à 30°C se não:

De 18°C à 30°C, ou “Hold **”

⑤ Ajustamento de restrições de operação do controle remoto:

Todas as funções, Operação “On”, Operação “On/Off”, “Set Temp.”, Modo de operação, Proibição de temporizador (proibição de temporizador do controle remoto padrão), reajuste de alarme do filtro (reajuste do filtro do controle remoto padrão) “Hold**”

Quando um ajustamento outro que “Hold” foi selecionado, executar o ajustamento de proibição/permissão para cada função. Contudo, quando “All” foi proibido, outros ajustamentos (“On/Off”, “On”, “Mode”, “Temp”, “Timer” e “Filter”) não podem ser executados. Quando “On/Off” foi proibido, o ajustamento “On” não pode ser efectuado.

Por conseguinte, quando ajusta-se cada função, permitir o ajustamento “All”.

*Quando “Hold” é selecionado, o estado ajustado quando um programa foi executado é mantido.

Nota

Até 20 itens podem ser ajustados por dia em “Operation Setting”.

Notas

Um modelo é ajustado de 00:00 a 23:59.

Quando quer efectuar o ajustamento que comprehende a data, cria um modelo separado ou cria incluindo um ajustamento após 00:00.

6 No fim do ajustamento, clicar na tecla “OK”.

◆ Abre-se a tela “Schedule Pattern Setting”.

3-4-10 Mudança de um modelo de operação

Calendar (Calendar Setting)




- Esta operação é descrita utilizando um exemplo que altera o Modelo [C].

1 Clicar na tecla “Edit”.

- ◆ Abre-se a tela “Schedule Pattern Setting”.

Schedule Pattern Setting

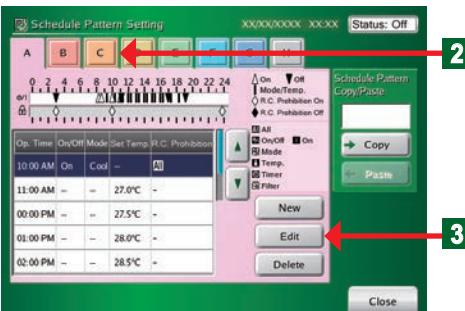

2 Clicar no Modelo [C]

3 Clicar na tecla “Edit”.

- ◆ Abre-se a tela “Operation Setting”.

Operation Setting



- Mudar “Operation Setting”.

4 No fim da mudança de ajustamento, clicar na tecla “OK”.

- ◆ O conteúdo ajustado é executado e abre-se a tela “Schedule Pattern Setting”.

• Cópia de um modelo de programa

Todos os temporizadores de um modelo de programa seleccionado podem ser copiados à outro modelo de programa.

1 Selecionar o modelo de programa [A] que deve-se copiar.

2 Clicar na tecla “Copy”.

“A” é indicado à visualização “Copy/paste”.

3 Selecionar o modelo de programa [C] do destino de cópia.

4 Clicar na tecla “Paste”.


5 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ O modelo de programa seleccionado é colado.

Schedule Pattern Setting



Paste confirmation screen

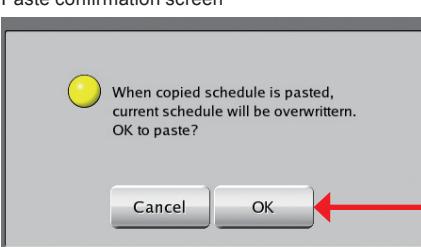

6 Clicar na tecla “OK”.

3-4-11 Eliminação de um modelo de operação


Calendar (Calendar Setting)



1 Clicar na tecla "Edit".

- ◆ Abre-se a tela "Schedule Pattern Setting".

Schedule Pattern Setting

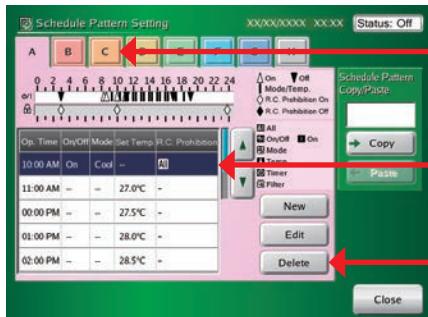

2 Clicar no modelo de programa a suprimir ao modelo de operação.


3 Clicar no modelo de operação a suprimir a partir de "Schedule Pattern List".

- ◆ A visualização da lista selecionada torna-se azul.

4 Clicar na tecla "Delete".

- ◆ Abre-se a tela "Delete confirmation".

Delete Confirmation Screen

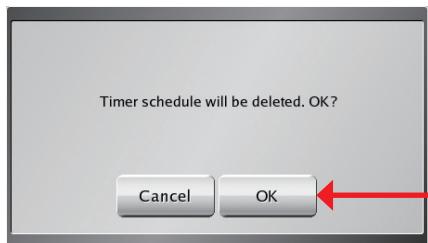

5 Clicar na tecla "OK".

- ◆ A lista selecionada é suprimida.

3-4-12 Ajustamento de um modelo de operação

Calendar (Calendar Setting)



• Ajustar pelo calendário.

1 Clicar na tecla "Calendar Setting".

2 Selecionar o calendário do ano/mês a ajustar clicando a tecla "Back" ou "Next".

Nota


O limite inferior dos meses selecionáveis será o mês corrente e o limite superior terá lugar nos 12 meses que compreendem o mês corrente.

3 Clicar "Schedule Pattern" quem deve ser ajustado.

4 Ajustar quando o dia ou o dia da semana a ajustar é clicado.

Notas

Sempre que a data ou o dia da semana sobre a tela “Calendar” é pressionado, o ajuste é comutado como indicado abaixo.



Quando “Custom Setting” é ajustado, a visualização é comutada como indicado abaixo.




Visualização	Ajustamento	Conteúdo
A	Annual	Cada ano com o modelo de programa selecionado é executado
(A)	One Time	Apenas um ano ajustado com o modelo selecionado de programa é executado.
A	Custom day (Annual)	Dia ajustado por “Custom Setting” executado todos os anos.
(A)	Custom day (One Time)	Dia ajustado por “Custom setting” executado apenas ao ano ajustado.
Blank	No Schedule	Nenhum programa

Calendar (Calendar Setting)




Calendar (Custom Setting) Modelo de programa

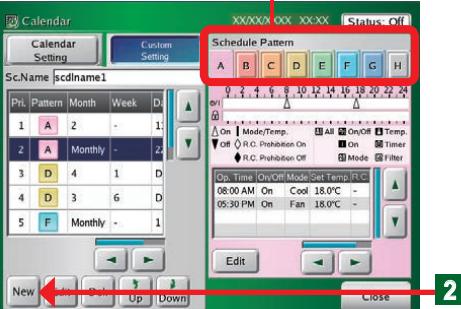

Custom Setting



Calendar (Custom Setting)

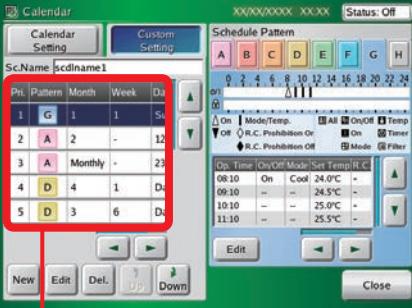

Lista de Ajuste Personalizada

• Ajustado indicando a data. (Ajustamento personalizado)

- 1** Clicar na tecla “Custom Setting”.

◆ Abre-se a tela “Custom Setting”.

- 2** Clicar na tecla “New” sobre “Custom Setting List” selecionando o ajustamento “Schedule Pattern”.

Notas

O conteúdo seguinte pode ser ajustado à tela “Custom Setting”.

- ① **Year setting:** Cada ano, apenas um ano
- ② **Month setting:** Cada mês, apenas um mês.
- ③ **Day setting:** Cada dia, apenas um dia
- ④ **Week setting:** Cada semana, certa semana
- ⑤ **Day of week setting:** Cada semana, cada certo dia

- 3** No fim do ajustamento, clicar na tecla “OK”.

◆ O conteúdo ajustado é executado e abre-se a tela “Custom Setting List”.

Nota

O valor ajustado “Custom Setting List” é mencionado e o modelo de programa é visualizado no calendário.

◆ Adicionado à Lista de Ajuste Personalizada.

Nota

Até à 12 meses desde o mês atual podem ser afixados no calendário do programa.

Os meses passados não podem ser ajustados ao ajustamento personalizado. Para as datas passadas do mês corrente, “One time” não pode ser ajustado ao ajustamento personalizado, mas “Annual” pode ser ajustado ao ajustamento personalizado.

Por exemplo, o período que vai desde o 1 de Junho ao 5 de Setembro de “Annual” é ajustado à operação de refrigeração pelo ajustamento personalizado ao 17 de Julho do ano 2009 em curso. Neste caso, o período desde o 1 do Junho ao 16 de Julho deste ano é omitido automaticamente como ajustamento passado. A operação de refrigeração é efectuada desde o 17 de Julho ao 5 de Setembro. Seguidamente, desde o ano seguinte, a operação de refrigeração é efectuada po “Annual” desde o 1 de Junho ao 5 de Setembro.

3-4-13 Mudança do ajustamento personalizado


Calendar (Calendar Setting)



1 Clicar na tecla “Custom Setting”.

- ◆ Abre-se a tela “Custom Setting List”.

Calendar (Custom Setting)

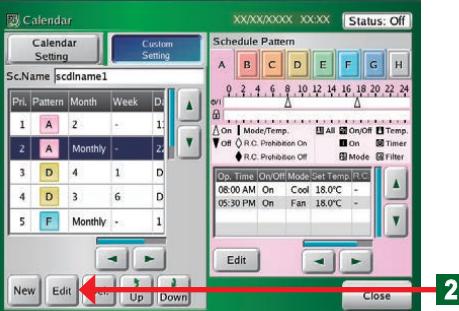

2 Clicar na tecla “Edit” sobre “Custom Setting List” selecionando a lista na qual o ajustamento é alterado.

Custom Setting



• Mudar o conteúdo ajustado sobre a tela “Custom Setting”.


3 No fim da mudança de ajustamento, clicar na tecla “OK”.

- ◆ O conteúdo ajustado é executado e abre-se a tela “Custom Setting List”.

Nota

Quando a tecla “Cancel” é clicada, o conteúdo ajustado é interrompido e a tela “Custom Setting” é fechada, e a visualização torna-se à “Custom Setting List”.

Custom Setting

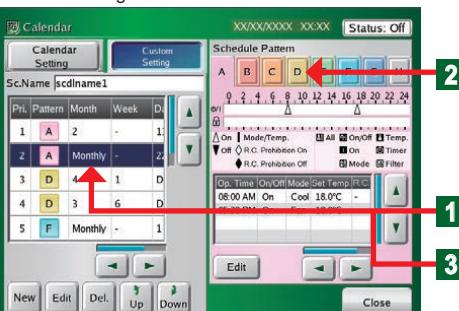

• Mudança de um modelo de programa

1 Selecionar “Custom Setting List” que quer-se mudar no “Schedule Pattern”.

2 Selecionar “Schedule Pattern” que quer-se mudar.

3 Clicar outra vez “Custom Setting List” selecionada.

- ◆ Alterado à “Schedule Pattern” selecionado **2**.

3-4-14 Eliminação do dia personalizado


Calendar (Calendar Setting)



1 Clicar na tecla “Custom Setting”.

- ◆ Abre-se a tela “Custom Setting List”.

Calendar (Custom Setting)

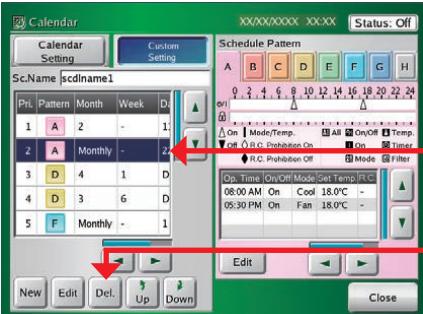

2 Clicar na lista “Custom Setting” a suprimir.

- ◆ O nome selecionado é selecionado e a visualização torna-se azul.

3 Clicar na tecla “Del.”.

- ◆ Abre-se a tela “Delete Confirmation”.


4 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ A lista “Custom Setting” selecionada é suprimida.

Nota

Quando a tecla “Cancel” é clicada, o conteúdo ajustado é interrompido e a tela “Custom Setting” é fechada, e a visualização torna-se à “Schedule Unit List”.

Delete Confirmation Screen

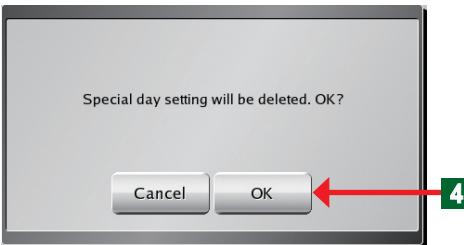

4

3-4-15 Mudança da ordem prioritária do ajustamento personalizado.

Calendar (Calendar Setting)



1 Clicar na tecla “Custom Setting”.

◆ Abre-se a tela “Custom Setting List”.

2 Clicar no ajustamento do qual a ordem prioritária deve ser alterada sobre a lista de operação ajustada em “Custom Setting”.


◆ A visualização do nome sobre a lista enumerada torna-se azul.

3 Deslocar a lista de operação para cima e abaixo utilizando a tecla “Down” ou “Up”.

Nota

“Priority Order” representa a prioridade mais elevada e prioridade mais baixa.

Calendar (Custom Setting)

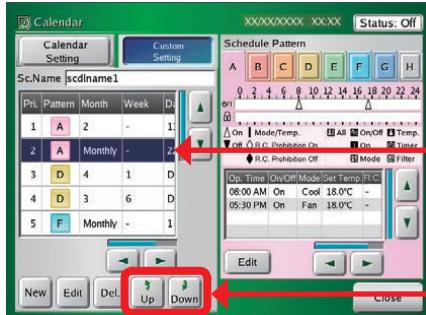

3 Deslocar a lista de operação para cima e abaixo utilizando a tecla “Down” ou “Up”.


Nota

Quando o ajustamento de calendário (semana, dia) e o ajustamento personalizado (ano, meses, semana) sobre-põem, a ordem prioritária é a seguinte:

Ordem prioritária	Ajustamento	Conteúdo
1	Ajustamento de calendário	Dia
2	Ajustamento personalizado	Todo
3	Ajustamento de calendário	Semana

3-4-16 Exemplo de ajustamento de programa

Schedule Setting

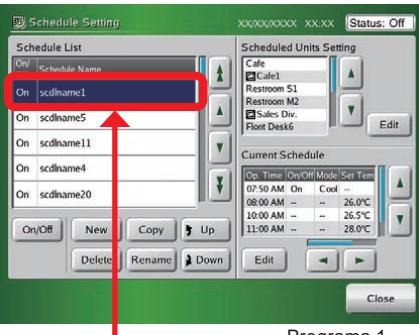


● Descrever o exemplo de ajustamento seguinte quando o programa mencionado abaixo no Programa 1 é ajustado.

Mon-Fri	8:40~17:30 Horas de trabalho 12:00~13:00 Hora de almoçar 17:30~23:00 Horas suplementares 23:00 Encerramento
Sat	Dia de descanso
Sun	Dia de descanso
Holiday (January 1) (2 nd Monday of October)	Dia de descanso
Custom day (4 th Friday)	8:40~17:30 Horas de trabalho 12:00~13:00 Hora de almoçar 17:30 Encerramento

1. Ajustamento do modelo de programa, ajustamento do modelo de operação

Calendar (Calendar Setting)

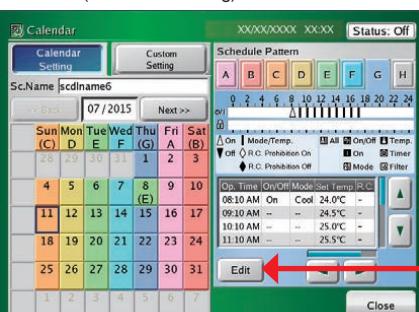

● Ajustamento do modelo de programa

1 Clicar na tecla “Edit” do modelo de programa.
Referir-se ao Parágrafo “3-4-10” e executar o ajustamento como mencionado no quadro abaixo aos modelos de programa A à H.

Modelo de programa “A”

Time	On/Off	Mode	Temp	R.C. Prohibition
8:40	On	Cool	26°C	Hold
12:00	Hold	Hold	28°C	Hold
13:00	Hold	Hold	26°C	Hold
17:30	Hold	Hold	28°C	Hold
23:00	Off	—	--°C	—

Modelo de programa “B”

Time	On/Off	Mode	Temp	R.C. Prohibition
8:40	On	Heat	24°C	Hold
12:00	Hold	Hold	22°C	Hold
13:00	Hold	Hold	24°C	Hold
17:30	Hold	Hold	22°C	Hold
23:00	Off	—	--°C	—

Modelo de programa “C”

Time	On/Off	Mode	Temp	R.C. Prohibition
8:40	On	Cool	26°C	Hold
12:00	Hold	Hold	28°C	Hold
13:00	Hold	Hold	26°C	Hold
17:30	Off	—	--°C	—

Modelo de programa “D”

Time	On/Off	Mode	Temp	R.C. Prohibition
8:40	On	Heat	24°C	Hold
12:00	Hold	Hold	22°C	Hold
13:00	Hold	Hold	24°C	Hold
17:30	Off	—	--°C	—


Modelo de programa “H”

Time	On/Off	Mode	Temp	R.C. Prohibition
No Setting				

2. Atribuição dos modelos de programa

Os modelos de programa ajustados são atribuídos utilizando 2 métodos.

Calendar (Calendar Setting)

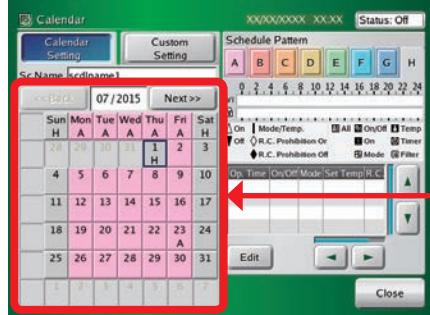

• Ajustamento de calendário

- 2** Clicar na tecla “Calendar”.

Cada modelo de programa ajustado é colado como mencionado abaixo.

Calendar	Pattern
Junho - Setembro	Segunda-feira - Sexta-feira Modelo “A”
Outubro - Maio	Segunda-feira - Sexta-feira Modelo “B”
Janeiro 1 + Sábado, Domingo	Modelo “H”

Nota


O método seguinte está disponível para ajustar um modelo de programa ao ajustamento de calendário.

- O ajustamento é executado clicando os dias um após os outros por cada mês. (No exemplo de ajustamento, o Modelo A é ajustado à cada dia da Segunda-feira à Sexta-feira de Junho à Setembro, e o Modelo B é ajustado de Segunda-feira à Sexta-feira de Outubro à Maio).

*Contudo, a prioridade é mais elevada que para o Ajustamento Personalizado.

Não executar o ajustamento de calendário quando deseja-se executar o Ajustamento Personalizado.

Calendar (Custom Setting)

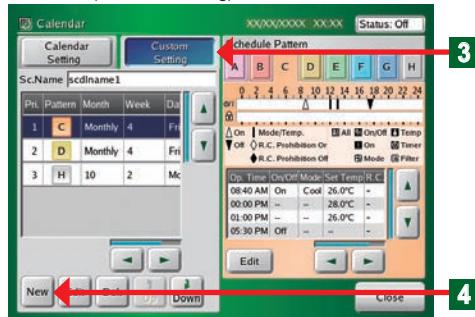

• Ajustamento personalizado

- 3** Clicar na tecla “Custom Setting” em segundo lugar.

- Abre-se a tela “Custom Setting List”.

- 4** Clicar na tecla “New”.

Referir-se ao Parágrafo “3-4-14” e executar o ajustamento como mencionado abaixo.

Items	Pattern	Annual/1 Time	Month	Week	Day of week
Setting	C	Cada ano	Cada mês	Semana – 4.a semana	Dia - Sexta-feira
Items	Pattern	Annual/1 Time	Month	Week	Day of week
Setting	D	Cada ano	Cada mês	Semana – 4.a semana	Dia - Sexta-feira
Items	Pattern	Annual/1 Time	Month	Week	Day of week
Setting	H	Cada ano	Mês -10	Semana – 2a. semana	Dia - Segunda-feira

(Exemplo) Para o verão, ajustar o Modelo C à ordem elevada, e para o inverno, ajustar o Modelo D à ordem elevada.

Notas


O método mencionado acima representa o método de ajustamento de programa.

No exemplo de ajustamento, os modelos de programa foram atribuídos por 2 métodos, mas o ajustamento é possível por uma ou outra atribuição.

3-5 Ajustamento da senha

3-5-1 Telas principais do ajustamento da senha

Password Setting

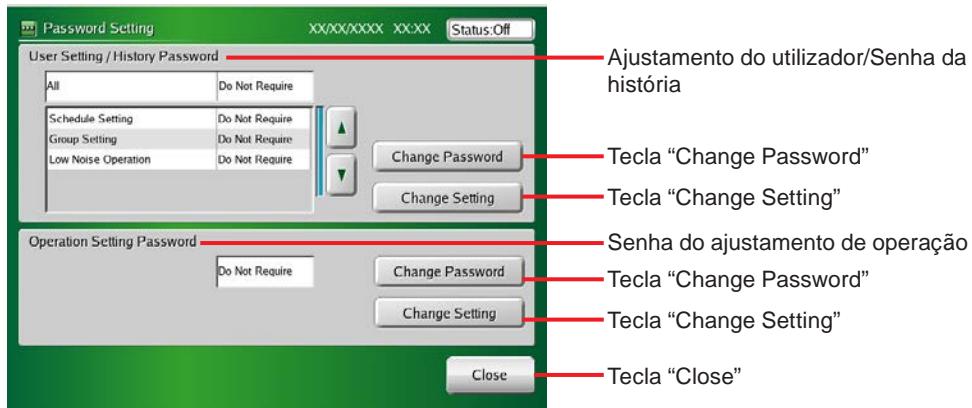

User Setting / History Password Verification



3-5-2 Gestão do direito de acesso do ajustamento do utilizador

- Abrir a tela “Password Setting” a partir da tela “Monitor Mode”.

1 Clicar na tecla “Setting”.

- ◆ Abre-se a tela de menu “User Setting/History”.

Nota

Há 3 modelos de menu “System Setting”, “Preference” e “History” na tela “User Setting/History”.

Monitor Mode(Icon)





2 Clicar na tecla "System Setting".

- ◆ Abre-se a tela de menu "System Setting".

Nota

- Há 9 modelos de menu "Date/TimeSetting", "Group Setting", "Schedule Setting", "Password Setting", "Installer Setting", "Language Setting", "Network Setting", "Low Noise Operation" e "Time Zone Setting" na tela "System Setting".
- Quando são registadas peças opcionais, os nomes das peças opcionais são exibidos.

System Setting



3 Clicar na tecla "Password Setting".

- ◆ Abre-se a tela "Password Setting".

4 Clicar na tecla "Change Setting" sobre Ajustamento do utilizador/Senha daHistória.

- ◆ Abre-se a tela "Key Board (Password Verification)".

Nota

O conteúdo de ajustamento dos 4 itens "All", "Schedule Setting", "Group Setting" e "Low Noise Operation" é visualizado sobre a tela "Password Setting".

Password Setting



Nota

Há três ajustamentos pelos quais uma palavra de passagem (palavra de passagem de ajustamento do instalador, ajustamento do utilizador/palavra de passagem histórica e palavra de passagem de ajustamento de operação) é necessária.

User Setting / History Password Verification



5 Introduzir a senha "User Setting/History Password".

Nota

"VRFVRF" é ajustado como senha de default.

6 Clicar na tecla "OK".

- ◆ Abre-se a tela "Change Password Setting".

Password Setting



7 Clicar na tecla “Do Not Require” ou na tecla “Require” à cada item de ajustamento sobre a tela “Change Password Setting”.

8 No fim do ajustamento, clicar na tecla “OK”.


- ◆ O conteúdo ajustado é determinado e a visualização torna-se à tela “Password Input”.

Nota

Se um item de ajustamento sobre a tela “Change Password Setting” é ajustado à “Require”, digitar a senha para ter acesso neste item.

Notas

Pode definir se a senha é ou não necessária para “Schedule Setting”, “Group Setting” ou “Low Noise Operation” para cada item por lote “All” ou individualmente.

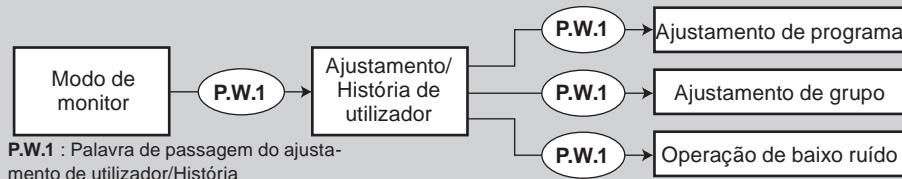


- Para a configuração do ajustamento da palavra de passagem no controlador do painel de toque, ver o Parágrafo 5 “Configuração da palavra de passagem” em “Po-9”.

*1 Caso “ALL” é ajustado à “Require” na tela “User Setting / History Password”, a entrada da palavra de passagem é necessária para transferir “Modo Monitor” à “Ajuste de utilizador” ou “Ajuste de programa”.

3-5-3 Mudança de uma senha de ajustamento do utilizador

Password Setting

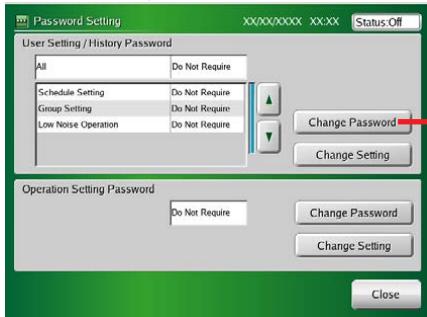

1 Clicar na tecla “Change Password”.

- ◆ Abre-se a tela “Keyboard (Password Verification)”.

User Setting / History Password Verification



2 Introduzir a senha “User Setting / History Password Verification”.

3 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ Abre-se a tela “Keyboard (Change User Setting /History Password)”.

Change User Setting / History Password



4 Introduzir “New Password”.

5 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ Abre-se a tela “User Setting / History Password Verification”.

User Setting / History Password Verification



6 Introduzir a mesma senha na Etapa **4** outra vez.

7 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ Abre-se a tela “Password Setting”.

8 No fim da mudança de ajustamento, clicar na tecla “Close”.

- ◆ O conteúdo ajustado é determinado e abre-se a tela “System Setting”.

Password Setting




Notas

Se esquece-se a senha após ter executado o ajustamento da senha, “User Setting” subsequente será impossível. Tomar nota desta senha para evitar esquecer-a. Se uma senha for esquecida, contactar o distribuidor local.

3-5-4 Gestão do direito de acesso do ajustamento de controle de operação

Password Setting

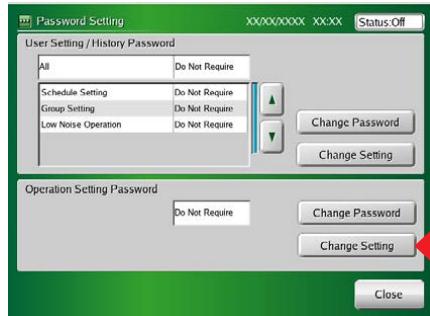

1 Clicar "Change Setting" de "Operation Setting Password".

- ◆ Abre-se a tela "Operation Setting Password Verification".

Nota

Invalido é ajustado como default.

Operation Setting Password Verification



2 Introduzir a senha "Operation Setting Password".

Nota

"VRFVRF" é ajustado como senha de default.

3 Clicar na tecla "OK".

- ◆ Abre-se a tela "Password Setting (Operation Setting)".

Password Setting (Operation Setting)



4 Clicar na tecla "Do Not Require" ou na tecla "Require" sobre "Operation Setting Password".

5 No fim do ajustamento, clicar na tecla "OK".

- ◆ O conteúdo ajustado é determinado e abre-se a tela "Password Setting".

Nota


Se um item de ajustamento na tela "Password Setting (Operation Setting)" é ajustado em "Require", a introdução da senha é necessária para ter acesso à tela "Operation Setting".

Nota

A palavra de passagem de ajustamento de operação é requerida quando a tecla "Operation", "On" ou "Off" no modo Monitor foi clicada. Não é requerida por 10 minutos após a autenticação. Quando estas teclas são clicadas após 10 minutos ou mais escoaram-se após a autenticação, a palavra de passagem será requerida outra vez.

3-5-5 Mudança de uma senha de ajustamento de operação

Password Setting

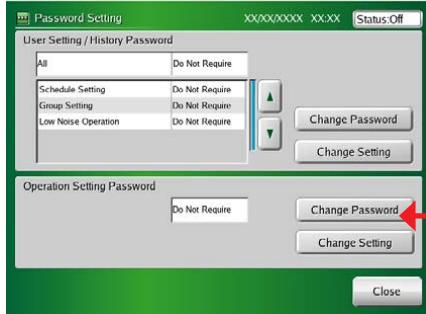

- 1** Clicar “Change Password” de “Operation Setting Password”.

◆ Abre-se a tela “Operation Setting Password Verification”.

Operation Setting Password Verification



- 2** Introduzir “Operation Setting Password”.

- 3** Clicar na tecla “OK”.

Change Operation Setting Password



- 4** Introduzir “New Password”.

- 5** Clicar na tecla “OK”.

◆ Abre-se a tela “Operation Setting Password Verification”.

Operation Setting Password Verification



- 6** Introduzir a mesma senha na Etapa **4** outra vez.

- 7** Clicar na tecla “OK”.

◆ Abre-se a tela “Password Setting”.

Password Setting



- 8** No fim da mudança de ajustamento, clicar na tecla “Close”.

◆ O conteúdo ajustado é determinado e abre-se a tela “System Setting”.


Nota

Se esquece-se a senha após ter executado o ajustamento da senha, “Operation Setting” subsequente será impossível. Tomar nota desta senha para evitar esquecer-a. Se uma senha for esquecida, contactar o distribuidor local.


3-6 Ajustamento do instalador

3-6-1 Telas principais do ajustamento do instalador

Installer Setting

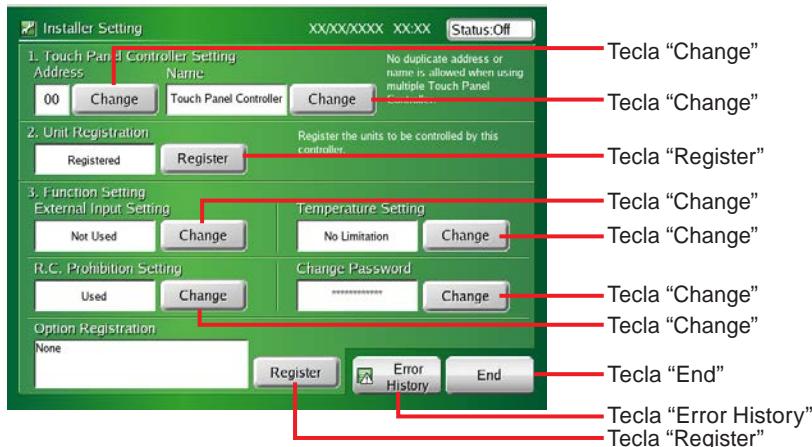

Installer Setting (Touch Panel Controller Address Setting)

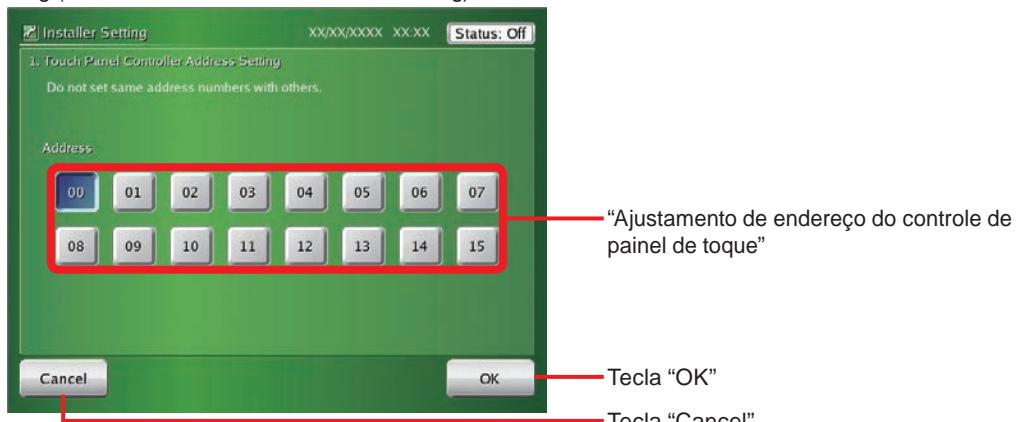


Installer Setting (Touch Panel Controller Name)




Installer Setting (Unit Registration)




Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)

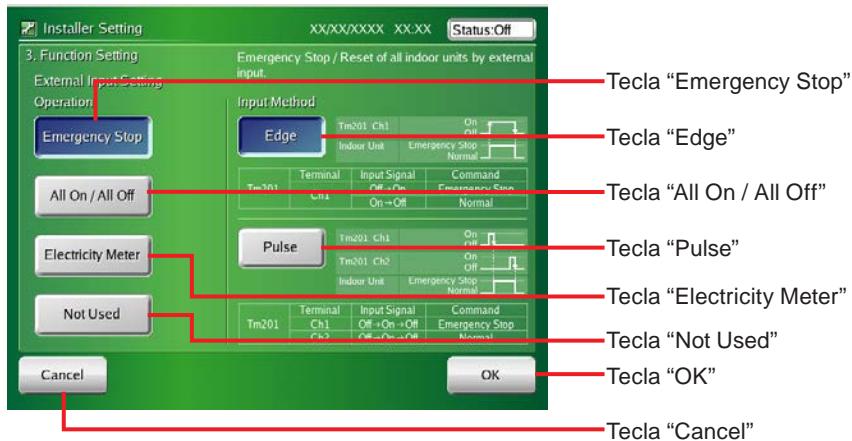

Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)

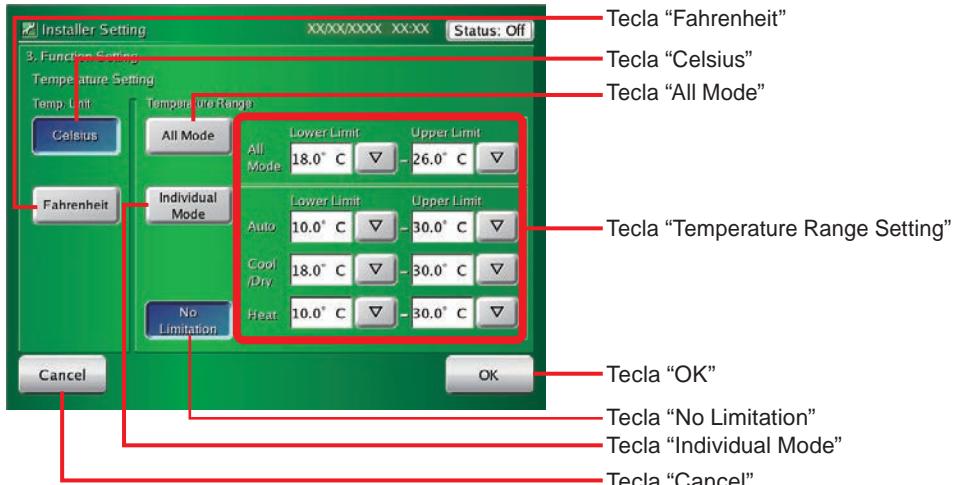

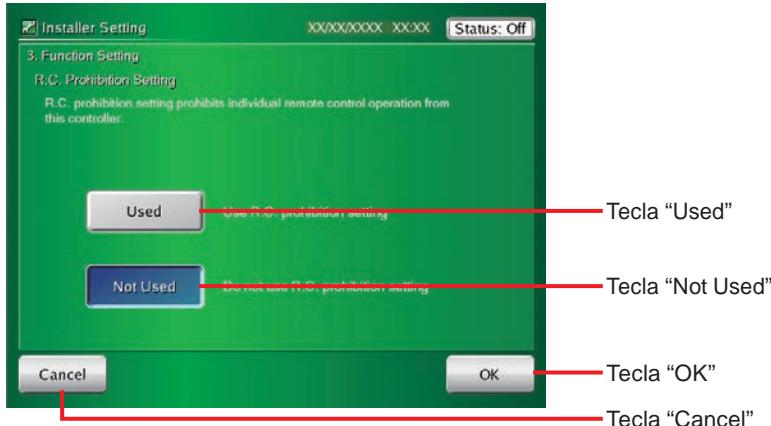

3-6-2 Ajustamento do instalador

Installer Setting Password Verification



- Uma senha é ajustada para evitar a operação negligeniente.

1 Introduzir a senha “Installer Setting Password”.

Nota

“VRFVRF” é ajustado como senha de default.

2 Clicar na tecla “OK”.


- ◆ Abre-se a tela “Installer Setting”.

Nota

Se a senha for alterada, ver o Parágrafo “3-6-19”.

3-6-3 Ajustamento do endereço da unidade principal do controle de painel de toque

Installer Setting

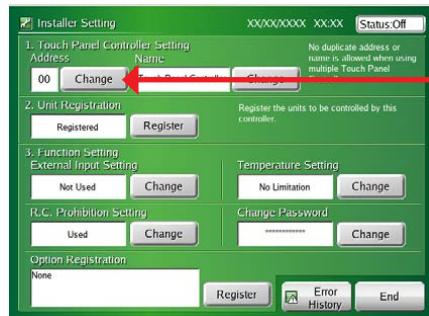

- 1** Clicar na tecla “Change” sobre “Touch panel controller address setting”.


◆ Abre-se a tela “Touch Panel Controller Address Setting”.

Observação

Quando 2 controladores* ou mais são instalados no sistema, ajustar os números de endereço de modo que os endereços do controlador (números) não sejam reproduzidos.

*Controlador de painel de toque, conversor de rede (control remoto de grupos).

Installer Setting (Touch Panel Controller Address Setting)

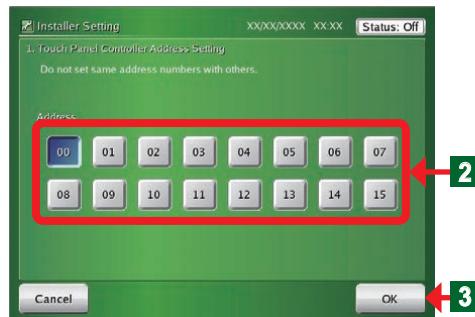


- 2** Selecionar “Address” de 00 para 15 sobre a tela e clicar na tecla.

- 3** No fim do ajustamento, clicar na tecla “OK”.

◆ Abre-se a tela “Installer Setting”.

3-6-4 Definir o nome da unidade principal do controlador de painel de toque

Installer Setting

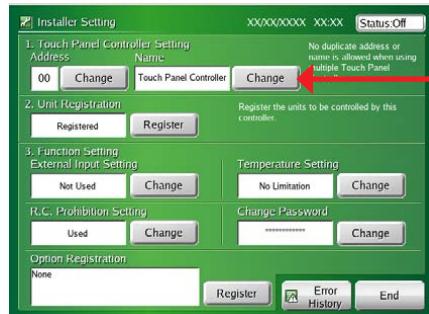

- 1** Clicar na tecla “Change” em “Name” no “Touch panel controller setting”.

◆ Abre-se a tela “Touch Panel Controller Name”.

Installer Setting (Touch Panel Controller Name)



- 2** Introduza “nome” em “Touch Panel Controller Name”.

Nota


Quando este controlador for operado por conexão remota utilizando um PC, o “Name” definido é apresentado no separador do navegador apresentado na tela do PC.

- 3** No fim do ajustamento, clicar na tecla “OK”.

◆ Abre-se a tela “Installer Setting”.

3-6-5 Registo das unidades

Installer Setting

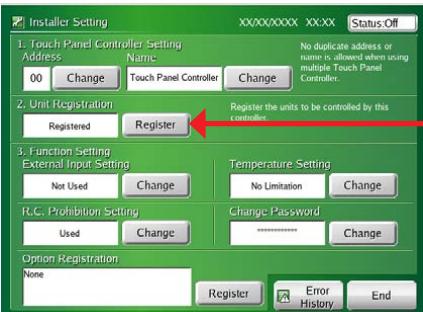

Installer Setting (Unit Registration)



Notas

Ver a tabela abaixo para os itens que podem ser selecionados.

Itens	Conteúdo
Register the address number from small ones. 3-6-6	As unidades são registadas automaticamente na ordem crescente do endereço do sistema refrigerante
Register by operation order. 3-6-7	As unidades são registadas na ordem na qual as unidades internas foram operadas.
Register by manual setting. 3-6-8, 3-6-9, 3-6-10	As unidades com o endereço indicado são registadas ou suprimidas.
Register by importing external data. 3-6-11	Os dados de registo das unidades internas são lidos a partir de uma memória externa.
Export registered data to external memory. 3-6-12	Os dados de registo das unidades internas são escritos numa memória externa.
Registering the Electricity Meter. 3-6-13	O medidor de eletricidade está registado.

- **Registo das unidades:**

- ◆ Efectuar o registo das unidades internas apóis cinco minutos ou mais a partir da activação das unidades internas e externas.

1 Clicar na tecla “Register” de “Unit Registration”.

- ◆ Abre-se a tela “Unit Registration”.

Observação

O registo e a supressão das unidades internas pode afectar os ajustamentos de grupo e programa.

Sempre confirmar no fim do ajustamento quando os ajustamentos de grupo e programa já têm sido efectuados.

3-6-6 Registo das unidades internas na ordem de endereço do sistema refrigerante

Installer Setting (Unit Registration)



Address Order Registration Confirmation Screen



Registration of indoor unit is progressing



Installer Setting (Indoor Unit Registration)

R.C. Group (Indoor Unit)		Address	Ref	In.	Rc.
No.	Name				
001	RC.Group001	00	00	00	
002	RC.Group002	00	02	00	
003	RC.Group003	00	03	00	
004					

- As unidades internas são registadas na ordem de endereço crescente.

1 Clicar na tecla "Select".

- Abre-se a tela "Address Order Registration Confirmation".

Observação

É necessário tomar nota que, quando o registo de ordem de endereço é executado, as unidades internas registadas correntes, o ajustamento de grupo, os dados de ajustamento de programa (ajustamento de unidades) e a história (anomalia e operação das unidades externas e internas) são suprimidos.

2 Clicar na tecla "OK".

- Abre-se a tela "Registration of indoor unit is progressing".

- Quando o registo tem êxito, abre-se a tela "Indoor Unit Registration List".

Observação

Quando há uma anomalia no sistema, um tela de erros é visualizada e o registo é interrompido.

Notas

Anomalia do sistema

Conteúdo de anomalia	Causa
No outdoor unit	Nenhuma unidade externa do mesmo endereço do sistema refrigerante como unidade interna.
No indoor unit	Mesmo não uma unidade interna ao mesmo endereço do sistema refrigerante como unidade externa.
There is an abnormality in communications.	Não pode comunicar. Não há mesmo uma unidade.
There is an abnormality in unit setting.	Há uma anomalia no ajustamento dos dados de unidades.
There is an abnormality in RCG address.	Há uma anomalia no ajustamento de endereço RCG.
No master unit at outdoor units.	Não há uma unidade mestre nas unidades externas.
Initializing	Não pode ser executado devido à inicialização à outra unidade.
Specified indoor unit does not exist.	Não há nenhum dado das unidades internas especificadas.
No electricity meter found.	Não existe um número especificado de medidor de eletricidade.
Failed acquiring data. Perform registration again.	A informação não foi adquirida corretamente.

3-6-7 Registo das unidades internas em ordem de operação


Installer Setting (Unit Registration)



1 Clicar na tecla “Select”.

- ◆ Abre-se a tela da lista “Unit Registration”.

Installer Setting (Unit Registration)

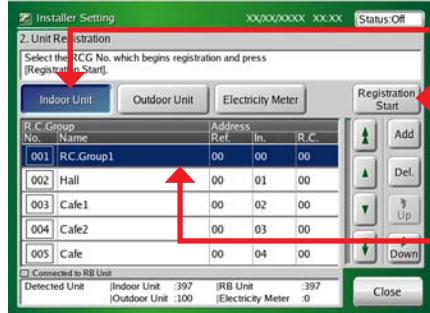

2 Clicar na tecla “Indoor Unit”.

3 Selecionar a lista de números de grupo de controles remotos a partir do qual o registo deve começar.

Quando começa-se o novo registo, selecionar o No. 001.

Notas

À mudança do No. de série de registo das unidades internas já registadas, selecionar a unidade interna a mudar. A unidade interna selecionada e as unidades internas registadas após ela são suprimidas.

4 Clicar na tecla “Registration Start”.

- ◆ Abre-se a tela “Register by operation order”.


Register by operation order



5 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ Abre-se a tela “Performing system check”.
- No fim ordenado da confirmação do sistema, abrir a tela de lista “Indoor Unit Registration” (estado de espera de operação).

Scanning

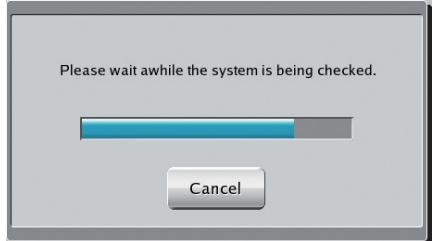

Installer Setting (Indoor Unit Registration)



- A operação da unidade interna começa (On) de acordo com a registar.

- ◆ Abre-se a tela da lista “Indoor Unit Registration”.
- ◆ Os grupos de controlos remotos na ordem na qual foram começados são visualizados sobre a tela “Indoor Unit Registration List”.

6 No fim de “Register by operation order”, clicar na tecla “Registration End”.

7 Clicar na tecla “OK” para fechar a janela escrava.

8 Clicar na tecla “Close” para determinar o conteúdo ajustado.

- ◆ Abre-se a tela “Installer Setting”.

Nota

O registo é mesmo possível no caso de desfasamento a partir de uma operação outra que o registo de operação.

Confirmation Screen



7


Installer Setting (Indoor Unit Registration)



8

3-6-8 Mudança da sequência das unidades internas registadas

Installer Setting (Indoor Unit Registration) Addition/Deletion

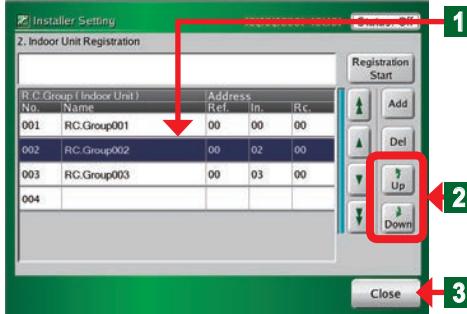

- 1** Para mudar a sequência das unidades internas, clicar na unidade interna relevante.

◆ A visualização dos nomes selecionados torna-se azul.

- 2** Enrolar a tela utilizando as teclas "Up" e "Down".

- 3** No fim, clicar na tecla "Close".

◆ Abre-se a tela "Installer Setting".

Observação

Quando regula-se um grupo de controlos remotos, só a unidade interna mestre pode ser selecionada. As unidades escravas deslocam sempre como um conjunto com a unidade mestre.

3-6-9 Adição do registo das unidades internas

Installer Setting (Unit Registration)



- 1** Clicar na tecla "Select" de "Register by manual setting".

◆ Abre-se a tela "Indoor Unit Registration (Add/Delete)".

- 2** Selecionar a lista de números de grupo de controlos remotos à qual a adição de registo deve ser começada.


Nota

A tela "Installer Setting (Indoor Unit Registration) Addition/Deletion" é idênticas ao tela "Installer Setting (Indoor Unit Registration)" que é aberta quando a tecla "Select" é clicada à Etapa **1** de 3-6-7.

- 3** Clicar na tecla "Add".

◆ Abre-se a tela "Add Indoor Unit".

Installer Setting (Indoor Unit Registration) Addition/Deletion

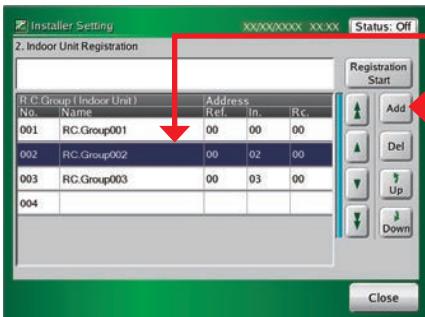

- 4** Ajustar o Número de “Ref. Address” e “In. Address” da unidade de Grupo R.C. a acrescentar utilizando as teclas “▲” e “▼”.

Observação

Quando há um escravo (Rc. Endereço 01 ou superior) num Grupo R.C., registar apenas a unidade master (Rc. Endereço 00). Quando a unidade master é registada, a unidade interna escravo é registada automaticamente.

- 5** Clicar na tecla “Add”.

- ◆ As unidades internas registadas são visualizadas em “Registration List”.

- 6** Quando uma unidade interna em “Registration List” é selecionada e a tecla “Delete” é clicada, a unidade interna selecionada é suprimida.

- 7** No fim, clicar na tecla “OK”.

- ◆ Quando a tela “Indoor Unit Registering” abre-se e o registo termina normalmente, abre-se a tela “Indoor Unit Registration (Add/Delete)”.

Observação

Se há uma anomalia no sistema, uma tela de erros é visualizada e o registo é interrompido.

Referir-se aos itens de 3-6-6.

Installer Setting (Add Indoor Unit)



3-6-10 Eliminação das unidades internas registadas

Installer Setting (Indoor Unit Registration)



Installer Setting (Indoor Unit Registration) Addition/Deletion



- 1** Clicar na tecla “Select” de “Register by manual setting”.

- ◆ Abre-se a tela “Indoor Unit Registration (Add/Delete)”.

- 2** Clicar no nome do grupo de controles remotos a suprimir.

- ◆ O nome do grupo de controles remotos selecionados é selecionado e a visualização torna-se azul.

- 3** Clicar na tecla “Del”.

- ◆ Abre-se a tela “Delete Confirmation”.

- 4** No fim, clicar na tecla “Close”.


- ◆ O grupo de controles remotos selecionados é suprimido.

Nota


A supressão é mesmo possível no caso de desfasamento de uma operação outra que “Registo por ajustamento manual”.

3-6-11 Registo das unidades internas pelos dados de entrada externa


Installer Setting (Unit Registration)

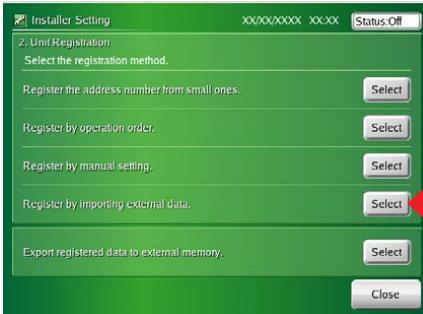


Data Importing Confirmation

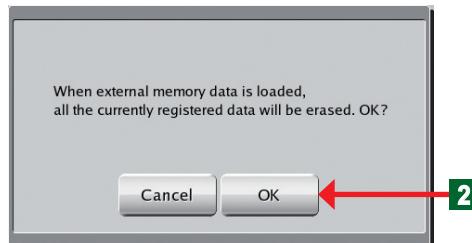


File Loading

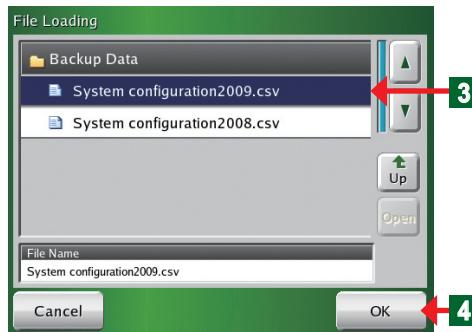

Importing Data

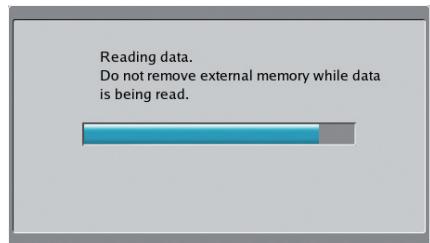

Importing from external memory is complete.

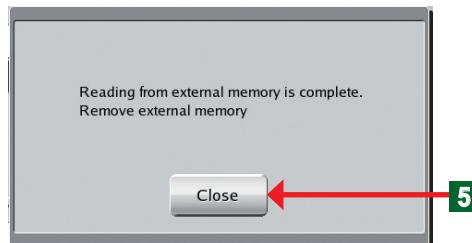

- Conectar a memória USB que armazena os dados de registo das unidades internas ao terminal.

1 Clicar na tecla “Select” de “Indoor unit registration by importing external memory data”.

- ◆ Abre-se a tela “Data Importing Confirmation”.

2 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ Abre-se a tela “File Loading”.

3 Clicar no nome de ficheiro a ler.

- ◆ O nome de ficheiro selecionado é seleccionado e a visualização torna-se azul.

4 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ Abre-se a tela “Importing Data”.

- ◆ Abre-se a tela “Importing from external memory is complete”.

5 Clicar na tecla “Close”.

- Retirar a memória externa do terminal USB.

Nota

Quando a tecla “Close” é clicada, a presença ou ausência no sistema da unidade interna que importa os dados, é verificada automaticamente.

3-6-12 Escrita dos dados de unidades internas

Installer Setting (Unit Registration)




- Conecte a memória USB a que os dados de registo da unidade interna devem ser armazenados ao terminal.


1 Clicar na tecla “Select” de “Export registered data to external memory”.

- ◆ A mensagem “Exporting data” aparece na tela.
- ◆ No fim da escrita, desaparece a tela de mensagem.
- ◆ Abre-se a tela “Exporting to external memory is complete.”.

Exporting Data

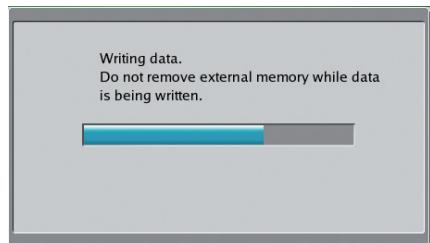

“Exporting to external memory is complete.”

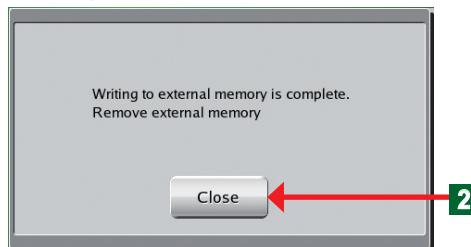

2 Clicar na tecla “Close”.

- Retirar a memória USB do terminal.

Observação

Os dados são salvados sob o nome seguinte no directório USB. In + date + time
Exemplo: In0901011200
2009/01/01/12:00

3-6-13 Registar o Medidor de Eleticidade

Installer Setting (Unit Registration)




1 Clicar na tecla "Select" sobre "Register by manual setting".

- ◆ Abre-se a tela "Unit Registration".

Nota

A tela "Installer Setting (Unit Registration)" é igual à tela "Installer Setting (Unit Registration) Addition/Deletion" que foi aberta quando se clicou na tecla "Select" no passo [1] de 3-6-7.

Installer Setting (Unit Registration)

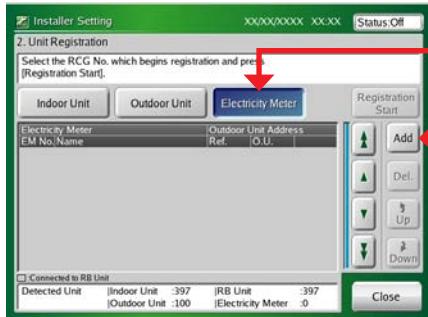


2 Clicar na tecla "Electricity Meter".

3 Clicar na tecla "Add".

- ◆ Abre-se a tela "Add Electricity Meter".

Installer Setting (Add Electricity Meter)

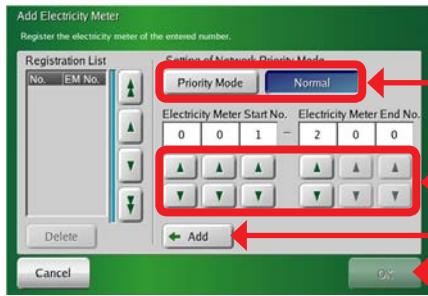

4 Clicar em "Priority Mode" ou "Normal" em "Setting of Network Priority Mode".

Nota

Quando a verificação é realizada no "Priority Mode", a operação de todas as unidades no sistema pára. (Ajuste recomendado) Quando não quiser parar a operação, realize a verificação no modo Normal.

5 Defina "Electricity Meter Start No." e "Electricity Meter End No." usando a tecla "▲" ou "▼".


6 Quando a configuração estiver concluída, clicar na tecla "Add".

7 Quando a configuração estiver confirmada, clicar na tecla "OK".

- ◆ Fecho-se a tela "Add Electricity Meter".

3-6-14 Edição do ficheiro de configuração do sistema no controle de painel de toque por PC

- Criar um ficheiro de registo das unidades internas por PC e registar-o ao controle de painel de toque.
- Utilizar a “File Making Sheet” copiando-o a partir do CD-ROM fornecido.
- Para corrigir os dados de registo do controle de painel de toque, ver o Parágrafo 3-6-11.

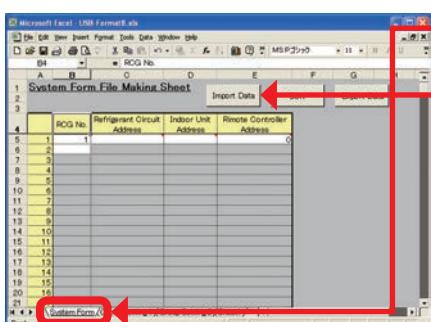

- 1 Clicar na lingueta da folha “System Form”.
 - 2 Clicar na tecla “Import Data”.
- Abrir o ficheiro “System Form File Making Sheet”.
 - Conectar a memória USB que contem “Indoor unit registration data” ao PC.
 - Selecionar o ficheiro que deve ser lido na folha “System Form”.

Nota

A visualização da tela à seleção de ficheiro varia de acordo com o “software” de operação.

- ◆ Os dados são lidos na folha “System Form”.

Nota

À geração de novos dados a partir do PC, registrar-los directamente à folha de fabrico de ficheiro.

- Um ficheiro de composição do sistema é criado recentemente a partir do PC e é registado ao controle de painel de toque.

Observação

Quando efectua-se a edição à folha de fabrico de ficheiro e a leitura dos dados ao controle de painel de toque, fazer atenção aos pontos seguintes.

Dado que os dados registados da unidade interna são abrangidos e os dados seguintes são alterados quando os dados são lidos, sempre confirmar os dados após o ajustamento.

- Dados de ajustamento de grupo
- Dados de programa (ajustamento das unidades)
- História (operação e erros das unidades internas e externas)

	RCG No.	Refrigerant Circuit Address	Indoor Unit Address	Remote Controller Address
1	1	0	0	0
2	2	0	1	0
3	3	0	2	0
4	4	0	3	0
5	5	0	4	0
6	6	0	5	0
7	7	0	6	0
8	8	0	7	0
9	9	0	8	0
10	10	0	9	0
11	11	0	10	0
12	12	0	11	0
13	13	0	12	0
14	14	0	13	0
15	15	0	14	0
16	16	0	15	0
17	17	0	16	0
18	18	0	17	0
19	19	0	18	0
20	20	0	19	0
21	21	0	20	0

- 1** Editar o conteúdo de “RCG No.”, “Refrigerant Circuit Address”, “Indoor Unit Address”, e “Remote Controller Address”.

Notas

Contido que pode ser ajustado

RCG No. (Remote Controller Group No.)	Selecionar e introduzir o grupo de controlos remotos por No. consecutivo a partir de 1. Contudo, corresponder o mesmo grupo de controlos remotos ao mesmo número. (Contudo, o No. 1 de RCG não pode ser alterado).
Refrigerant Circuit Address	Introduzir o endereço do sistema refrigerante (0-99).
Unit Address	Introduzir o endereço das unidades internas (0-63).
Remote Controller Address	Introduzir o endereço de controle remoto (0-15). Introduzir sequencialmente partindo de 0.

Notas

Entrada do número de endereço

	RCG No.	Refrigerant Circuit Address	Indoor Unit Address	Remote Controller Address
1	1	0	0	0
2	2	0	1	0
3	3	0	2	0
4	4	0	3	0
5	5	0	4	0
6	6	0	5	0
7	7	0	6	0
8	8	0	7	0
9	9	0	8	0
10	10	0	9	0
11	11	0	10	0

Nota: Só os caracteres de meiodimensão podem ser introduzidos.

Nota

Quando a sequência de endereços deve ser alterada, a tecla “Sort” sobre a folha “System Form” pode ser utilizada.


- No fim de toda a edição, salvar o ficheiro.**

- 2** Clicar na tecla “Export Data”.


Notas

Quando a tecla “Sort” / “Export Data” foi clicada e que há um erro no endereço introduzido, é verificada automaticamente e um erro é produzido. Se não há nenhum erro, o ficheiro é produzido.

Mensagem de erro	Ponto de problema
Entered data error. RCG No. is a value other than blank or 1-400. Enter correct data.	· O No. RCG está branco ou é um valor outro que 1-400.
Entered data error. Refrigerant Circuit Address is a value other than blank or 0-99. Enter correct data.	· O endereço de circuito refrigerante está branco ou é um valor outro que 0-99.
Entered data error. Indoor Unit Address is a value other than blank or 0-63. Enter correct data.	· O endereço da unidade interna está branco ou é um valor outro que 0-63.
Entered data error. Remote Controller Address is a value other than blank or 0-15. Enter correct data.	· O endereço do controle remoto está branco ou é um valor outro que 0-15.
Entered data error. RCG No. is not sequential. Enter correct data.	· O No. RCG não é consecutivo.
Entered data error. Remote Controller Address of master unit is not 0. Enter correct data.	· O endereço de controle remoto mestre não é 0.
Entered data error. Remote Controller Address of slave units is not sequential. Enter correct data	· O endereço de controle remoto escravo não é consecutivo.
Entered data error. Remote Controller Address of slave units is incorrect. Enter correct data.	· O endereço do circuito refrigerante escravo está incorrecto.
Entered data error. Address is duplicated. Enter correct data.	· O endereço é reproduzido.

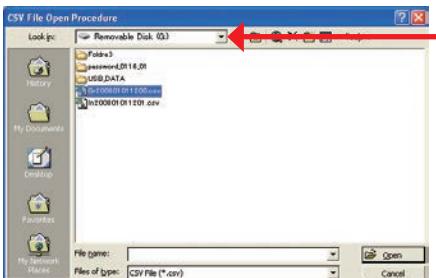

- ◆ Abre-se uma janela de destino de salvamento.
- 3 ◆ Selecionar a memória USB.
- No fim da escrita do ficheiro, abre-se a tela "Save finished" e uma mensagem é confirmada.
- 4 ◆ Clicar na tecla "OK".
- Fechar um tela.
- Desligar a memória USB do terminal.

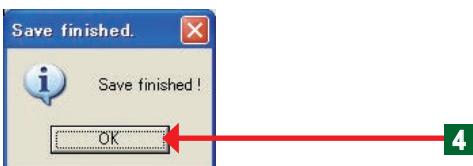


Nota

Para ler pelo controle de painel de toque, sempre produzir e salvar o ficheiro "Export Data".

3-6-15 Ajustamento do sinal de entrada externa

Installer Setting

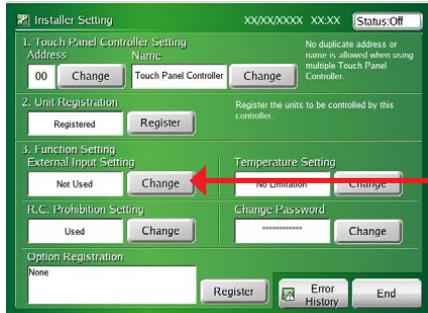

- Ajustar o sinal de entrada externa.


1 Clicar na tecla “Change” em “External Input Setting”.

- ◆ Abre-se a tela “External Input Setting”.

1

■ Ajustamento de qual emergência interrompe o sistema por sinal de entrada externa

Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)

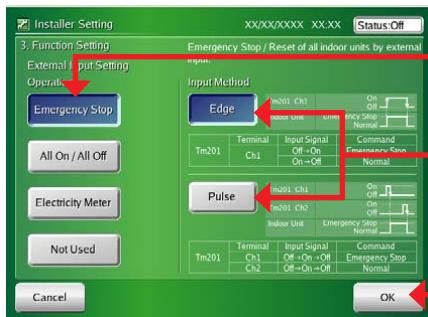

1 Clicar na tecla “Emergency Stop”.

2 Clicar na tecla “Edge” ou “Pulse”, dependendo do tipo de sinal a introduzir.

3 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ Os conteúdos ajustados são introduzidos e abre-se a tela “Installer Setting”.

3

■ Ajustamento que comuta o sistema em “All On/All Off” através do sinal de entrada externo.

Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)



1 Clicar na tecla “All On/All Off”.

2 Clicar na tecla “Edge” ou “Pulse”, dependendo do tipo de sinal a introduzir.

3 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ Os conteúdos ajustados são introduzidos e abre-se a tela “Installer Setting”.

3

■ Definir o medidor de eletricidade pelo sinal de entrada externa

Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)




- Defina as condições do sinal enviado do medidor de eletricidade para esta unidade.

1 Clicar na tecla “Electricity Meter”.

2 Clicar na tecla “Change”.

- Abre-se a tela “Pulse Value”.

Installer Setting (Pulse Value)

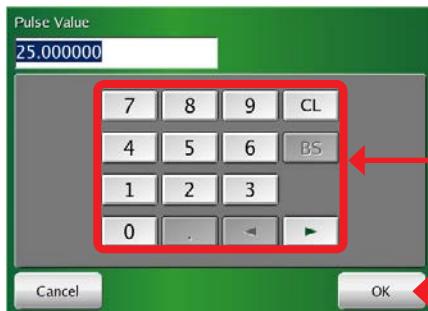

- 3 Introduza os valores em “Pulse Value” utilizando as teclas numéricas.

Nota

- “Pulse Value” : consumo de eletricidade (kWh) por 1 impulso enviado do medidor de eletricidade
- Intervalo de entrada : 0,000001 a 100

4 No fim do ajustamento, clicar na tecla “OK”.

- Abre-se a tela “Installer Setting”.

■ Invalidação do ajustamento de operação através do sinal de entrada externa

Installer Setting (Function Setting/External Input Setting)




1 Clicar na tecla “Not Used”.

2 Clicar na tecla “OK”.

- Os conteúdos ajustados são introduzidos e abre-se a tela “Installer Setting”.

3-6-16 Ajustamento da unidade de visualização da temperatura

Installer Setting

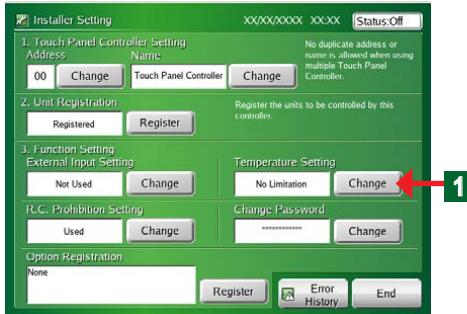

- Esta função limita a amplitude sobre a qual a temperatura pode ser ajustada a partir do controle de painel de toque à unidade interna.

1 Clicar na tecla “Change” de “Temperature Setting”.

- ◆ Abre-se a tela “Temperature Setting”.

■ Ajustamento da unidade de visualização da temperatura

Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)



- Ajustar a unidade de temperatura utilizada na região onde o sistema deve ser instalado.

1 Clicar na tecla “Celsius(°C)” ou “Fahrenheit(°F) ”.

2 Clicar na tecla “OK”.

3-6-17 Ajustamento do intervalo de temperatura ajustável

Installer Setting



- Esta função limita a amplitude sobre a qual a temperatura pode ser ajustada a partir do controle de painel de toque à unidade interna.

1 Clicar na tecla “Change” de “Temperature Setting”.

- ◆ Abre-se a tela “Temperature Setting”.

■ Ajustamento do intervalo de temperatura ajustável

Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)



- Fazer corresponder a amplitude dos modos de operação ao mesmo intervalo de temperatura ajustável.

1 Clicar na tecla “All Mode” de “Temperature Range”.

2 Selecionar as temperaturas de limite elevado e baixo clicando na tecla “▽”.

3 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ Os conteúdos ajustados são introduzidos e abre-se a tela “Installer Setting”.

Notas

- Ver a tabela à direita para os intervalos de temperatura que podem ser ajustados.
Ajustar os valores de temperatura de limite elevada e baixa (a temperatura não pode ser ajustada acima o valor elevado ou abaixo o valor baixo).


Unidade de temperatura	Célsio	Fahrenheit
Ajuste a temperatura (Automático, Fresco, Seca)	18 - 30°C	64 - 88°F
Ajuste a temperatura (calor)	10 - 30°C	48 - 88°F

Notas

- Ajustar os valores de temperatura de limite superior e inferior executados no controlador do painel de toque.
*Os valores de temperatura de limite superior e inferior dos controlos remotos standard não são limitados.
- Ver o Parágrafo “3-3-3” para ajustar os valores de temperatura de limite superior e inferior à unidade interna registada.

■ Ajustamento do intervalo de temperatura ajustável para cada modo de operação

Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)

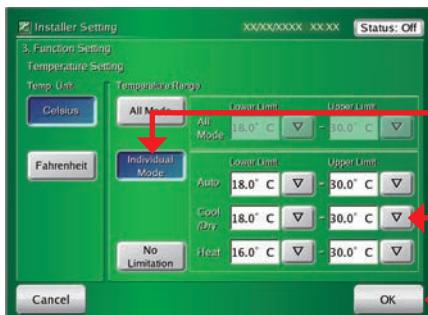

- Ajustar o intervalo de temperatura ajustável para cada modo de operação.

- Ajustar a temperatura de “Auto”, “Cool/Dry” e os modos de operação “Heat” de “Individual Mode”.

1 Clicar na tecla “Individual Mode” de “Temperature Range”.

2 Selecionar “Lower Limit” e “Upper Limit” clicando na tecla “▽” para cada modo de operação.

3 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ Os conteúdos ajustados são introduzidos e abre-se a tela “Installer Setting”.

■ Invalidação do ajustamento do intervalo de temperatura ajustável.

Installer Setting (Function Setting/Temperature Setting)



- **Invalidação do ajustamento do intervalo de temperatura ajustável.**


1 Clicar na tecla “No Limitation”.

2 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ Os conteúdos ajustados são introduzidos e abre-se a tela “Installer Setting”.

3-6-18 Ajustamento de proibição de operação de controle remoto

Installer Setting

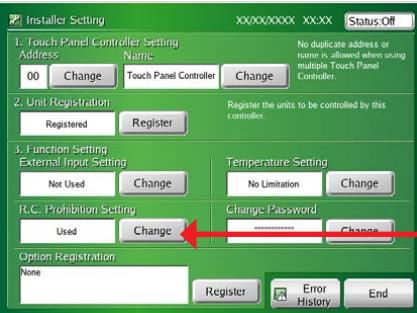

1 Clicar na tecla “Change” de Ajuste de Proibição R.C.

- ◆ Abre-se a tela “R.C. Prohibition Setting”.

Installer Setting (Function Setting/R.C. Prohibition Setting)




2 Para validar o ajuste de Proibição R.C., clicar na tecla “Used” ou para invalidar o ajuste de Proibição R.C., clicar na tecla “Not Used”.

3 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ O conteúdo ajustado é determinado e abre-se a tela “Installer Setting”.

Operation Setting (Monitor Mode)

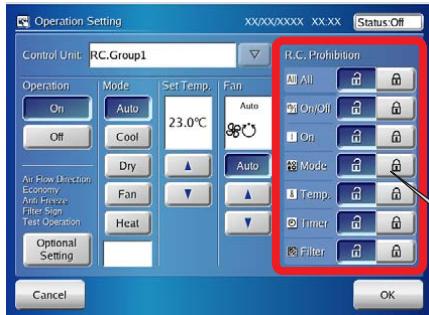

Operation Setting (Schedule)




Nota

Quando o ajustamento de proibição foi ajustado para invalidar ("Not Used"), a tecla de restrição de operação de controle remoto da tela "Operation Setting" não é visualizada sobre a tela.

Quando "Not Used" foi ajustado, a tecla de restrição de operação de controle remoto da tela "Operation Setting" não é visualizada sobre a tela.

3-6-19 Mudança da senha de ajustamento do instalador

Installer Setting

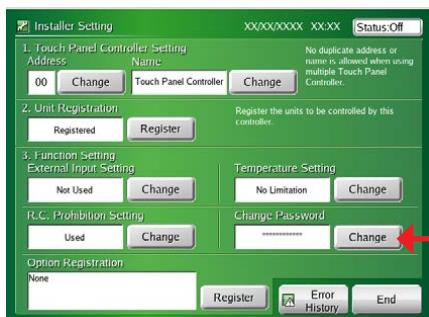

1 Clicar na tecla "Change" de "Change Password".

- ◆ Abre-se a tela "Keyboard (Change Installer Setting Password)".

Change Installer Setting Password



2 Introduzir "New Password".

3 Clicar na tecla "OK".

- ◆ Abre-se a tela "Installer Setting Password Verification".

Installer Setting Password Verification



4 Introduzir a mesma senha à Etapa **2** outra vez.

5 Clicar na tecla “OK”.


- ◆ Abre-se a tela “Installer Setting”.

Notas

Se esquece-se a senha, o ajustamento seguinte do instalador será impossível. Tomar nota desta senha para evitar esquecer-a.

3-6-20 Definir o registo de opção

Installer Setting

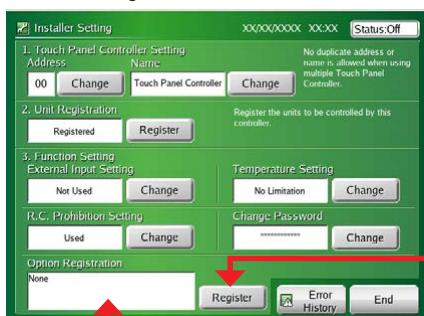

1 Clicar na tecla “Register” sobre “Option Registration”.

Nota

Este item só pode ser realizado por utilizadores que tenham adquirido a peça opcional.

Installer Setting



2 Introduza uma memória USB opcional nesta unidade.

Quando for apresentado a sub-tela, clicar na tecla “OK”.

Installer Setting



3 Clicar na tecla “Close”.

4 Quando o registo estiver concluído, é apresentado um nome das peças opcionais em “Optional parts”. Em seguida, verifique-o.

3-7 Configuração da Rede

3-7-1 Tela principal de definição de rede


Network Setting



- Quando a função de controlo remoto, a função de notificação por email devido a avaria ou a opção de distribuição de carga de eletricidade forem utilizadas através da LAN, são necessárias as seguintes configurações. Para obter as informações necessárias para a configuração, consulte o seu administrador de rede.

- (1) "IP Address",
- (2) "Subnet Mask"
- (3) "Default Gateway"
- (4) "Primary DNS"
- (5) "Secondary DNS"

Address setting (for IP Address setting)

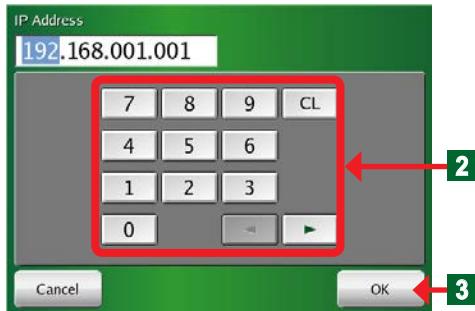


- 1 Clicar na tecla "Change" no item que quer definir.
- 2 Introduza os dados do item usando as teclas numéricas. Da mesma forma, introduza os dados nos outros itens.
- 3 Quando a configuração estiver concluída, clicar na tecla "OK".


3-8 Operação de baixo ruído

3-8-1 Telas principais da operação de baixo ruído


Operation Setting-Monitor

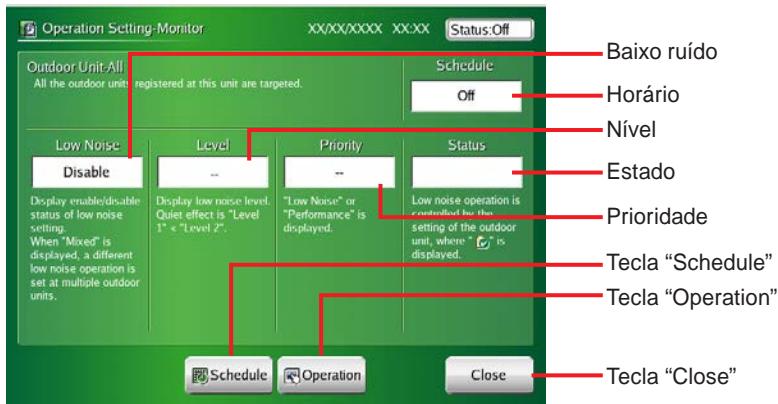

Operaiton Setting (manual setting)

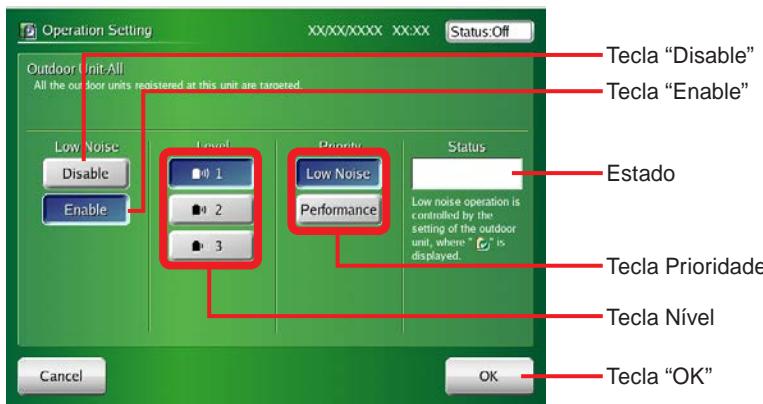

Operation Setting (schedule setting)

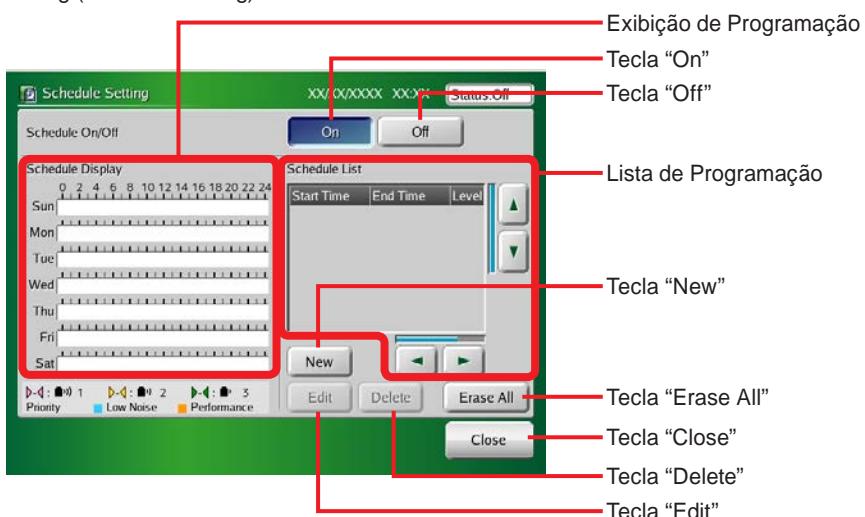

3-8-2 Configurar a operação para a definição de baixo ruído

Operation Setting-Monitor (Outdoor Unit-All)



- Baixe o som de funcionamento da unidade exterior.
- “Low noise operation” é definido para todas as unidades exteriores registadas por este controlador.
- Quando a função “Low noise operation” estiver definida para “On”, o desempenho máximo de arrefecimento ou aquecimento fica restrito.

Operation Setting (Outdoor Unit-All)



1 Clicar na tecla “Operation” sobre “Operation Setting Monitor”.

◆ Abre-se a tela “Operation Setting”.

2 Clicar na tecla “Enable” sobre “Low Noise”.

3 Clicar na tecla que quer definir de entre as teclas “1”, “2” ou “3” em “Level”.

Notes

Level 1 : O efeito de diminuir o som exterior é reduzido.

Level 2 : O efeito de diminuir o som exterior é normal.

Level 3* : O efeito de diminuir o som exterior é grande.

(*O nível 3 pode não ser apresentado dependendo da unidade exterior ligada.)

4 Clicar na tecla que quer definir entre as teclas “Low Noise” ou “Performance” em “Priority”.

Notes

Low Noise : Dá prioridade à operação de baixo ruído.

Performance : Dá prioridade à operação de desempenho.

5 Quando a configuração estiver concluída, clicar na tecla “OK”.

Notes

Quando as unidades exteriores com 2 níveis de ajuste e as unidades exteriores com 3 níveis de ajuste estão misturadas em todas as unidades exteriores registadas por este controlador, é exibido o ecrã do menu no qual 3 níveis de ajuste podem ser configurados. Neste caso, mesmo se a unidade exterior com 2 níveis de ajuste estiver definida para o nível 3, a ajuste atual será de nível 2.

3-8-3 Configurar o horário da definição de baixo ruído


Operation Setting-Monitor (Outdoor Unit-All)



- 1** Clicar na tecla “Schedule” sobre “Operation Setting Monitor”.

◆ Abre-se a tela “Schedule Setting”.

Operation Setting-Monitor (Schedule Setting)

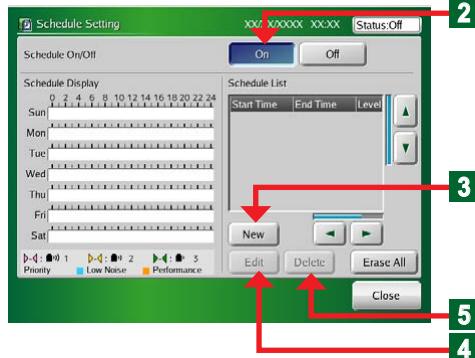

- 2** Clicar na tecla “On” sobre “Schedule On/Off”.

- 3** Quando o novo horário estiver definido, clicar na tecla “New”. Vá para o passo **6**.

- 4** Ao alterar o horário já introduzido, clicar na tecla “Edit”. Vá para o passo **6**.

- 5** Ao eliminar o horário já introduzido, clicar na tecla “Delete”.

Operation Setting-Monitor (Schedule Setting)



- 6** Defina “Start Time” e “End Time” da operação de baixo ruído usando as teclas “▲” e “▼”. Em seguida, defina “Level” e “Priority”.

- 7** Clicar na tecla que quer definir de entre as teclas “1”, “2” ou “3” em “Level”.

- 8** Clicar na tecla que quer definir entre as teclas “Low Noise” ou “Performance” em “Priority”.

- 9** Quando a configuração estiver concluída, clicar na tecla “OK”.

Operation Setting-Monitor (Schedule Setting)




- 10** Verifique os conteúdos definidos. Quando a configuração estiver correta, clicar na tecla “Close”.

Note

Quando a ajuste do temporizador estiver concluída, se o item de ajuste “On/Off” estiver definido para “ON”, o funcionamento inicia de acordo com o agendamento definido.

3-9 Definição de fuso horário


3-9-1 Definir o fuso horário

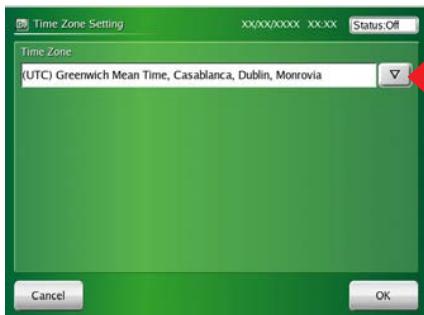

- Defina o fuso horário da área onde esta unidade é usada.

1 Clicar na tecla “▽” sobre “Time Zone”.

- ◆ A lista de fusos horários é aberta.

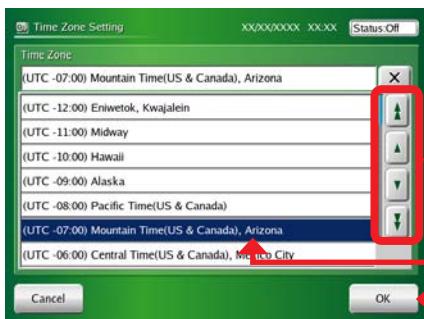

2 Exiba o “Time zone” da área onde esta unidade é usada utilizando a tecla Para cima ou a tecla Para baixo.

3 Clicar em “Time Zone” da área onde esta unidade é usada.


4 Clicar na tecla “OK”.

Capítulo 4 AJUSTE DA PREFERÊNCIA


4-1 Ajuste da preferência

4-1-1 Telas principais do ajuste de preferência


Panel Calibration

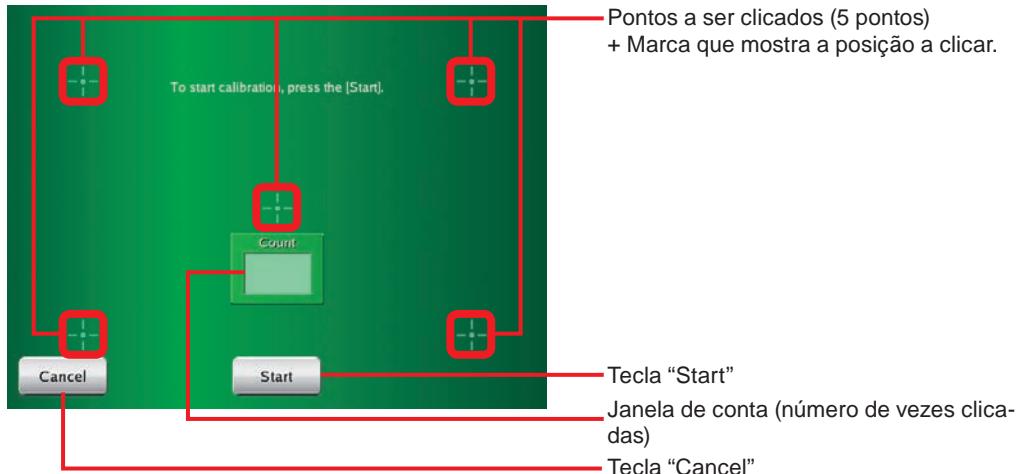

Backlight Setting

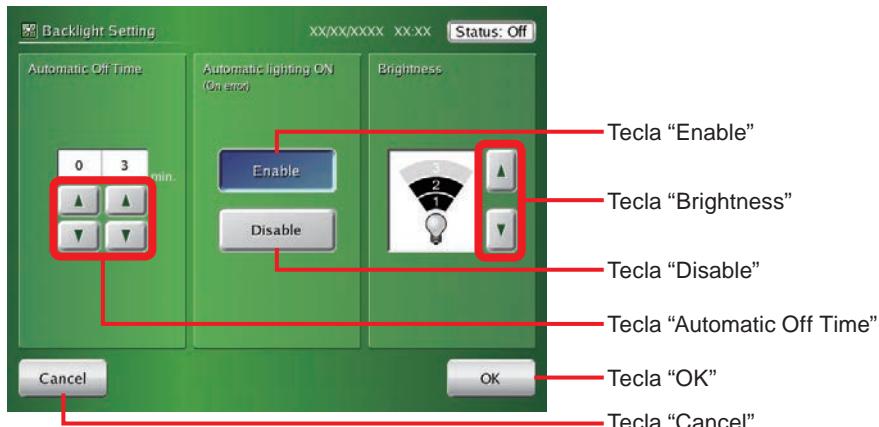


Sound Setting

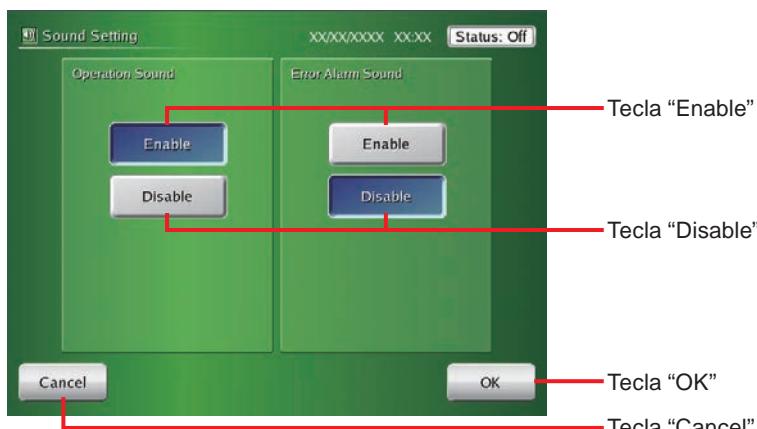

Panel Cleaning (Left Side)



Panel Cleaning (Right Side)

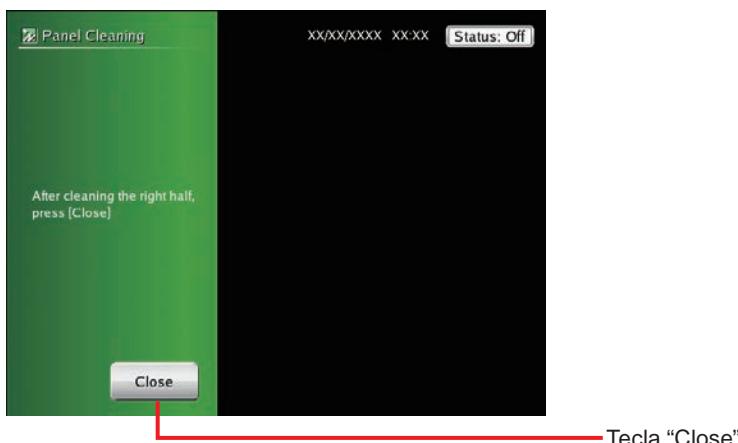

4-1-2 Ajustamento do desfasamento da posição do painel de toque

User Setting/History



1 Clicar na tecla “Preference”.

- ◆ Abre-se a tela “Preference”.

Nota

Quatro 4 itens são disponíveis sobre a tela “Preference”, nomeadamente “Panel Calibration”, “Backlight Setting”, “Sound Setting” e “Panel Cleaning”.


Preference




2 Clicar na tecla “Panel Calibration”.

- ◆ Abre-se a tela “Panel Calibration”.

Panel Calibration

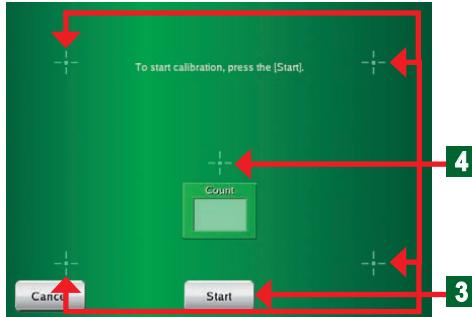

Panel Calibration (Confirmation)

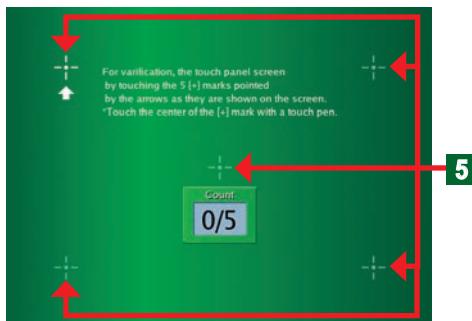

3 Para começar a calibragem, clicar na tecla "Start".

4 Clicar nos 5 pontos, por 1 segundo ou mais sobre cada uma, de acordo com as instruções dadas na tela utilizando a caneta eletrônica de toque em conformidade com a mensagem da tela.

- ◆ Quando 5 pontos são clicados, a tela comuta à tela "Panel Calibration (Confirmation)".

5 Clicar 5 pontos de acordo com as instruções dadas sobre a tela utilizando a caneta eletrônica de toque.

- ◆ No fim da calibragem, abre-se a tela "Preference".

Nota

Quando a calibragem não se efectua correctamente, a visualização tornse à tela de "Panel Calibration" da Etapa

4. Repetir esta operação até uma calibragem correcta seja efectuada.

4-1-3 Ajustamento automático da hora de interrupção da retroiluminação

Preference



Backlight Setting



1 Clicar na tecla "Backlight Setting".

- ◆ Abre-se a tela "Backlight Setting".

2 Ajustar a hora até a retroiluminação seja interrompida automaticamente no fim da operação do painel de toque de 1 minuto à 60 minutos (intervalo de um minuto) com as teclas "▲" e "▼" "Automatic Off Time".

3 No fim do ajustamento, clicar na tecla "OK".

- ◆ Abre-se a tela "Preference".

4-1-4 Ajustamento da activação automática da retroiluminação quando um erro produz-se

Preference



1 Clicar na tecla "Backlight Setting".

- ◆ Abre-se a tela "Backlight Setting".

1

2 Clicar na tecla "Enable" de "Automatic Lighting ON (On error)".

Observação

Uma vez ajustado sobre "Disable" (Invalidar), a retroiluminação não é energizada automaticamente ainda que um erro produz-se.

Backlight Setting



2

3 No fim da mudança de ajustamento, clicar na tecla "OK".

- ◆ Abre-se a tela "Preference".

3

4-1-5 Ajustamento da luminosidade da retroiluminação

Preference



1 Clicar na tecla "Backlight Setting".

- ◆ Abre-se a tela "Backlight Setting".

1

2 Selecionar a luminosidade a partir de 3 etapas utilizando as teclas "▲" e "▼" "Brightness".

1 ↔ 2 ↔ 3
Escuro Luminoso

2

3 No fim da mudança de ajustamento, clicar na tecla "OK".

- ◆ Abre-se a tela "Preference".

3

Backlight Setting



4-1-6 Ajustamento do sinal sonoro de confirmação de operação


Preference



1 Clicar na tecla "Sound Setting".

- ◆ Abre-se a tela "Sound Setting".

Sound Setting

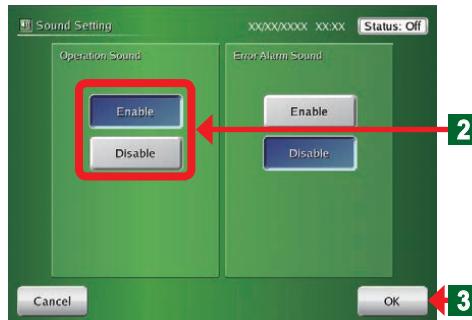

2 Para produzir um sinal sonoro, clicar na tecla "Enable" de "Operation Sound".


Para não produzir um sinal sonoro, clicar na tecla "Disable".

3 No fim da mudança de ajustamento, clicar na tecla "OK".

- ◆ Abre-se a tela "Preference".

4-1-7 Ajustamento do sinal sonoro do alarme de erro

Preference

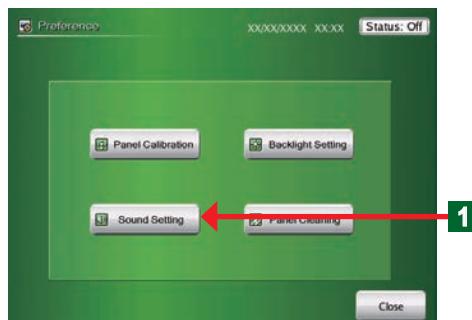

1 Clicar na tecla "Sound Setting".

- ◆ Abre-se a tela "Sound Setting".

Sound Setting



2 Para produzir um som de alarme de erro, clicar na tecla "Enable" de "Error Alarm Sound".

Para não produzir um som de alarme de erro, clicar na tecla "Disable".

Nota

Quando o ajuste efectua-se em Validar [Enable], um som de sinal sonoro é produzido quando um erro produz-se ainda que "Operation Sound" é ajustado em Invalidar [Disable]. O som de sinal sonoro de alarme de erro é produzido até não tenha mais erro ou a tela estiver tocada.

3 No fim da mudança de ajustamento, clicar na tecla "OK".

- ◆ Abre-se a tela "Preference".

4-1-8 Limpeza da superfície do painel de toque


Preference



1 Clicar na tecla "Panel Cleaning".

- ◆ Abre-se a tela "Panel Cleaning".

Panel Cleaning (Left Side)

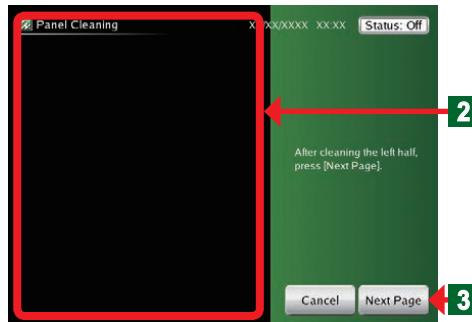

2 Limpar correctamente a metade esquerda do painel de toque.

3 Após a limpeza, clicar na tecla "Next Page".

Panel Cleaning (Right Side)



4 Limpar correctamente a metade direita do painel de toque.

5 Após a limpeza, clicar na tecla "Close".


- ◆ Abre-se a tela "Preference".

Capítulo 5 HISTÓRIA


5-1 Visualização de história

5-1-1 Telas principais do ajustamento de história


Error History

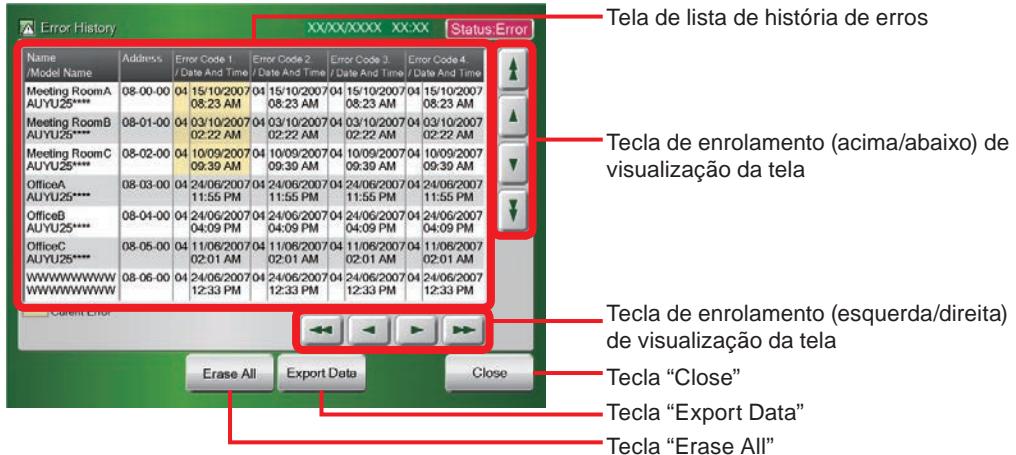


Status History

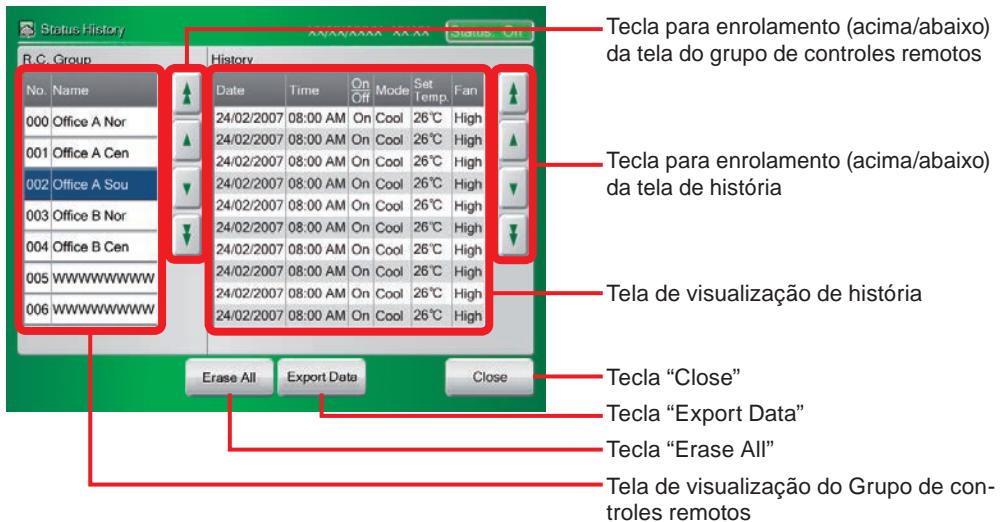

Operation History

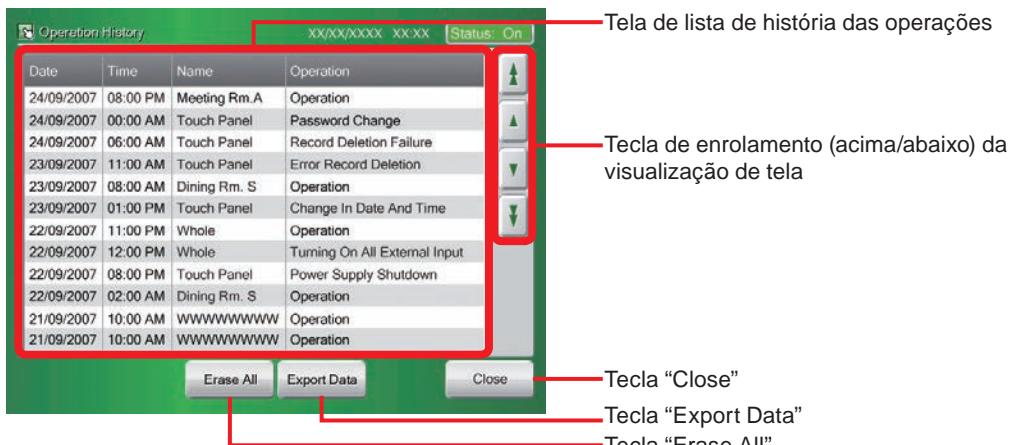


Version

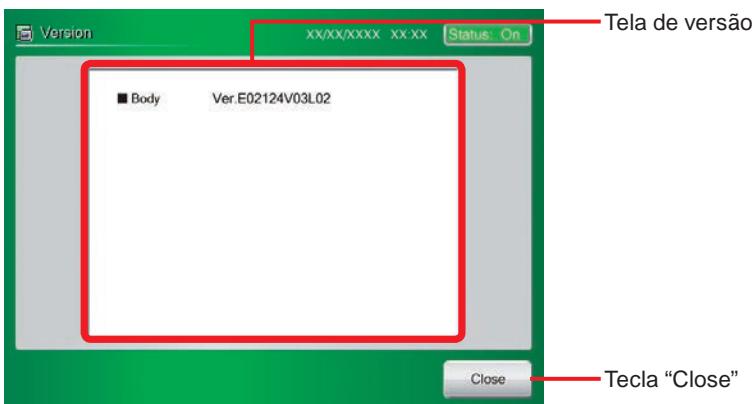

5-1-2 Visualização da história de erros

Monitor Mode (Icon)

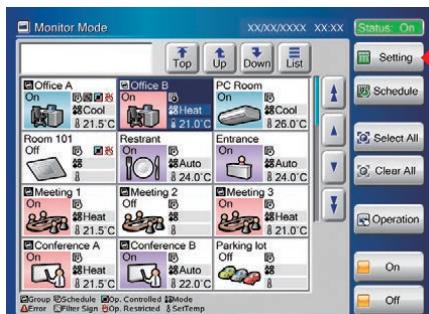

- Da tela do modo do monitor à tela de história de erros

1 Clicar na tecla "Setting".

- ◆ Abre-se a tela "User Setting/History".

Nota

Por outro lado, o mesmo que quando a tecla "Setting" foi clicada partir da tela do modo do monitor (Lista).

User Setting/History



2 Clicar na tecla "History".

- ◆ Abre-se a tela "History".

Nota

Quatro 4 teclas são disponíveis sobre a tela "History", nomeadamente "Error History", "Status History", "Operation History" e "Version".

History



Error History

Name /Model Name	Address	Error Code 1 / Date And Time	Error Code 2 / Date And Time	Error Code 3 / Date And Time	Error Code 4 / Date And Time
Meeting RoomA AUYU25***	08-00-00	04/15/2007/04/16/2007/04/15/10/2007/04/15/10/2007	08:23 AM	08:23 AM	08:23 AM
Meeting RoomB AUYU25***	08-01-00	04/10/2007/04/03/10/2007/04/10/09/2007/04/10/09/2007	02:22 AM	02:22 AM	02:22 AM
Meeting RoomC AUYU25***	08-02-00	04/10/2007/04/10/09/2007/04/10/09/2007/04/10/09/2007	09:39 AM	09:39 AM	09:39 AM
OfficeA AUYU25***	08-03-00	04/24/06/2007/04/24/06/2007/04/24/06/2007/04/24/06/2007	11:55 PM	11:55 PM	11:55 PM
OfficeB AUYU25***	08-04-00	04/24/06/2007/04/24/06/2007/04/24/06/2007/04/24/06/2007	02:22 AM	02:22 AM	02:22 AM
OfficeC AUYU25***	08-05-00	04/11/06/2007/04/11/06/2007/04/11/06/2007/04/11/06/2007	02:01 AM	02:01 AM	02:01 AM
WWWWWWWW WWWWWWWW	08-06-00	04/24/06/2007/04/24/06/2007/04/24/06/2007/04/24/06/2007	12:33 PM	12:33 PM	12:33 PM

3 Clicar na tecla “Error History”.

◆ Abre-se a tela “Error History”.

- “Error History” de cada unidade interna, unidade externa, e controlador de painel de toque é visualizada.

Nota

O endereço do sistema refrigerante, o endereço das unidades internas, o endereço de controle remoto, a data/hora de geração dos erros e o código de erro até aos 10 últimos erros são visualizados para cada unidade interna.

4 Clicar na tecla “Close”.

◆ Abre-se a tela “History”.

5-1-3 Escrita dos dados de história de erro à memória externa

Error History

Name /Model Name	Address	Error Code 1 / Date And Time	Error Code 2 / Date And Time	Error Code 3 / Date And Time	Error Code 4 / Date And Time
Meeting RoomA AUYU25***	08-00-00	04/15/2007/04/16/2007/04/15/10/2007/04/15/10/2007	08:23 AM	08:23 AM	08:23 AM
Meeting RoomB AUYU25***	08-01-00	04/10/2007/04/03/10/2007/04/10/09/2007/04/10/09/2007	02:22 AM	02:22 AM	02:22 AM
Meeting RoomC AUYU25***	08-02-00	04/10/2007/04/10/09/2007/04/10/09/2007/04/10/09/2007	09:39 AM	09:39 AM	09:39 AM
OfficeA AUYU25***	08-03-00	04/24/06/2007/04/24/06/2007/04/24/06/2007/04/24/06/2007	11:55 PM	11:55 PM	11:55 PM
OfficeB AUYU25***	08-04-00	04/24/06/2007/04/24/06/2007/04/24/06/2007/04/24/06/2007	02:22 AM	02:22 AM	02:22 AM
OfficeC AUYU25***	08-05-00	04/11/06/2007/04/11/06/2007/04/11/06/2007/04/11/06/2007	02:01 AM	02:01 AM	02:01 AM
WWWWWWWW WWWWWWWW	08-06-00	04/24/06/2007/04/24/06/2007/04/24/06/2007/04/24/06/2007	12:33 PM	12:33 PM	12:33 PM

● Conectar uma memória USB ao terminal de memória externa.

1 Clicar na tecla “Export Data”.

◆ Abre-se a tela “Exporting data”.

◆ Abre-se a tela “Exporting to external memory is complete”.


◆ A escrita de ficheiro é completada.

Observação


O ficheiro é salvo sob o nome seguinte no directório de memória USB.

Er + date + time

Exporting Data Screen

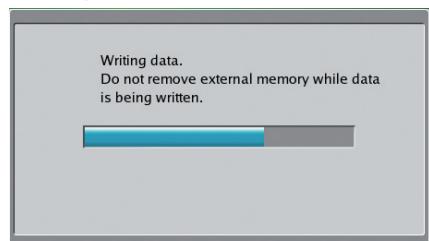

Exporting to External Memory is complete

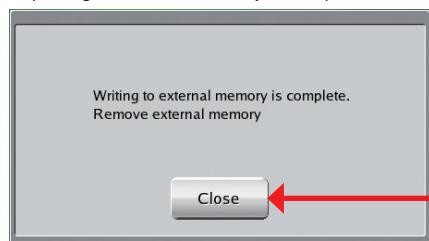

2 Clicar na tecla “Close”.

◆ Abre-se a tela “Error History”.


● Desligar a memória USB do terminal de memória externa.

3 Clicar na tecla “Close”.

◆ Abre-se a tela “History”.

5-1-4 Supressão dos dados de história de erros

Error History

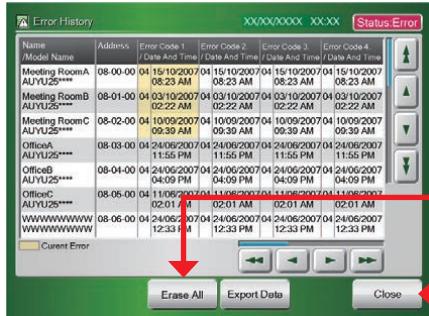

1 Clicar na tecla “Erase All”.

◆ Abre-se a tela “Erase All”.

1
3

Erase All



2 Clicar na tecla “OK”.

◆ Toda a história de erros salvada é suprimida.

3 Clicar na tecla “Close”.

◆ Abre-se a tela “History”.

2

5-1-5 Visualização da história do estado

History




1 Clicar na tecla “Status History”.

◆ Abre-se a tela “Status History”.

• “Status History” de cada unidade interna é visualizado.

1

Status History

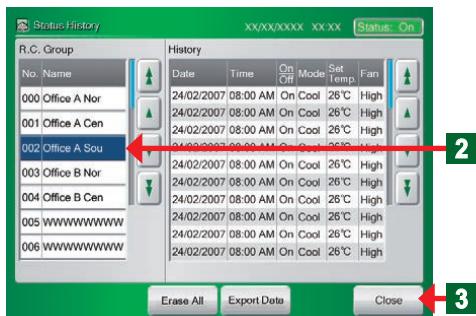

2 Clicar no nome de grupo R.C. a confirmar a partir da lista de grupo RC.

◆ A visualização do nome selecionado torna-se azul.

◆ O dado de registo de “Status History” do grupo RC é visualizado à direita da tela.

Nota

Os dados que vão até os 100 últimos itens de data, hora e estado de operação (On/Off, modo de operação, temperatura de ajustamento, circulação de ar) do grupo RC selecionado são visualizados.

3 No fim da confirmação, clicar na tecla “Close”.

◆ Abre-se a tela “History”.

2
3

5-1-6 Escrita dos dados de história do estado à memória externa

Status History



- Conectar uma memória USB ao terminal de memória externa.

1 Clicar na tecla “Export Data”.


- ◆ Abre-se a tela “Exporting data”.
- ◆ Abre-se a tela “Exporting to external memory is complete”.
- ◆ A escrita de ficheiro é completada.

Observação


O ficheiro é salvo sob o nome seguinte no directório de memória USB.

Dr + date + time

Exporting Data Screen

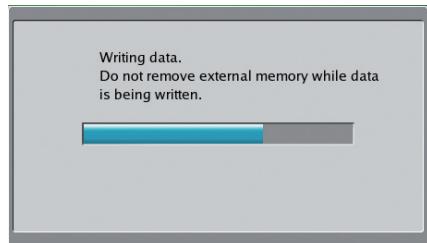

Exporting to External Memory is complete

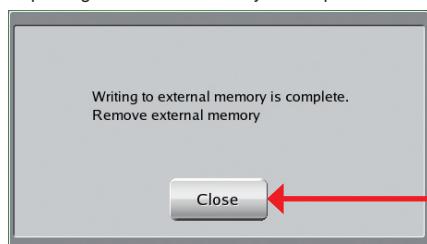

2 Clicar na tecla “Close”.

- ◆ Abre-se a tela “Status History”.
- Desligar a memória USB do terminal de memória externa.

3 Clicar na tecla “Close”.

- ◆ Abre-se a tela “History”.

5-1-7 Supressão dos dados de história de estado

Status History



- Suprimir os dados de “Status History”.

1 Clicar na tecla “Erase All”.

- ◆ Abre-se a tela “Erase All”.

1

2 Clicar na tecla “OK”

- ◆ Toda a história de estado salvada é suprimida.

3 Clicar na tecla “Close”.


- ◆ Abre-se a tela “History”.

Erase All



5-1-8 Visualização da história das operações

History

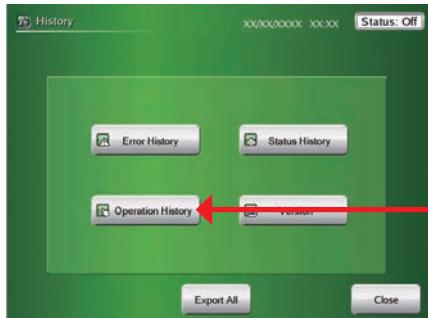

Operation History

Date	Time	Name	Operation
24/09/2007	08:00 PM	Meeting Rm.A	Operation
24/09/2007	09:00 AM	Touch Panel	Password Change
24/09/2007	06:00 AM	Touch Panel	Record Deletion Failure
23/09/2007	11:00 AM	Touch Panel	Error Record Deletion
23/09/2007	08:00 AM	Dining Rm. S	Operation
23/09/2007	01:00 PM	Touch Panel	Change In Date And Time
22/09/2007	11:00 PM	Whole	Operation
22/09/2007	12:00 PM	Whole	Turning On All External Input
22/09/2007	08:00 PM	Touch Panel	Power Supply Shutdown
22/09/2007	02:00 AM	Dining Rm. S	Operation
21/09/2007	10:00 AM	WWWWWWWW	Operation
21/09/2007	10:00 AM	WWWWWWWW	Operation

- 1** Clicar na tecla “Operation History”.

- ◆ Abre-se a tela “Operation History”.
- O conteúdo da operação de outro equipamento a partir do controlador de painel de toque e o conteúdo de ajustamento das mudanças efectuadas pelo controlador de painel de toque podem ser verificados.

Nota

A operação da data e hora foi efectuada, as unidades que executaram uma mudança e o conteúdo da operação são visualizados até aos 100 últimos itens.

- ◆ A confirmação é completada.

- 2** Clicar na tecla “Close”.

- ◆ Abre-se a tela “History”.

5-1-9 Escrita dos dado de história das operações à memória externa

Operation History

Date	Time	Name	Operation
24/09/2007	08:00 PM	Meeting Rm.A	Operation
24/09/2007	09:00 AM	Touch Panel	Password Change
24/09/2007	06:00 AM	Touch Panel	Record Deletion Failure
23/09/2007	11:00 AM	Touch Panel	Error Record Deletion
23/09/2007	08:00 AM	Dining Rm. S	Operation
23/09/2007	01:00 PM	Touch Panel	Change In Date And Time
22/09/2007	11:00 PM	Whole	Operation
22/09/2007	12:00 PM	Whole	Turning On All External Input
22/09/2007	08:00 PM	Touch Panel	Power Supply Shutdown
22/09/2007	02:00 AM	Dining Rm. S	Operation
21/09/2007	10:00 AM	WWWWWWWW	Operation
21/09/2007	10:00 AM	WWWWWWWW	Operation

- Conectar uma memória USB ao terminal de memória externa.

- 1** Clicar na tecla “Export Data”.

- ◆ Abre-se a tela “Exporting data”.
- ◆ Abre-se a tela “Exporting to external memory is complete”.
- ◆ A escrita de ficheiro é completada.

Observação

O ficheiro é salvo sob o nome seguinte no directório de memória USB.

Op + date + time


- 2** Clicar na tecla “Close”.

- ◆ Abre-se a tela “Operation History”.
- Desligar a memória USB do terminal de memória externa.


- 3** Clicar na tecla “Close”.

- ◆ Abre-se a tela “History”.

Exporting to External Memory is complete

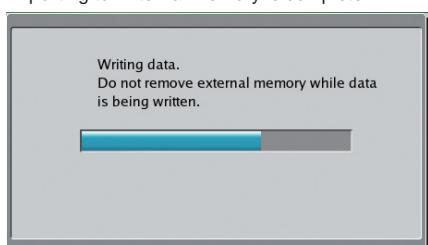

Exporting Complete Screen

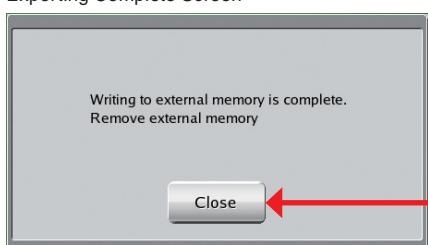

5-1-10 Supressão dos dados de história das operações

Operation History



- Suprimir os dados de “Operation History”.


1 Clicar na tecla “Erase All”.

- ◆ Abre-se a tela “Erase All”.

1

3

Erase All

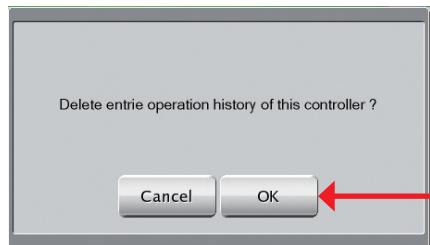

2 Clicar na tecla “OK”.

- ◆ Toda a história das operações salvada é suprimida.

3 Clicar na tecla “Close”.

- ◆ Abre-se a tela “History”.

2

3

5-1-11 Visualização da informação de versão

History



1 Clicar na tecla “Version”.

- ◆ Abre-se a tela “Version”.

- Verificar o conteúdo da versão do “software” do controle de painel de toque.

Nota

A informação da versão do “software” do controle de painel de toque pode ser verificada na tela “Version”.

- ◆ A confirmação é completada.

2 Clicar na tecla “Close”.


- ◆ Abre-se a tela “History”.

Version



Capítulo 6 OUTROS DADOS

6-1 Dimensões

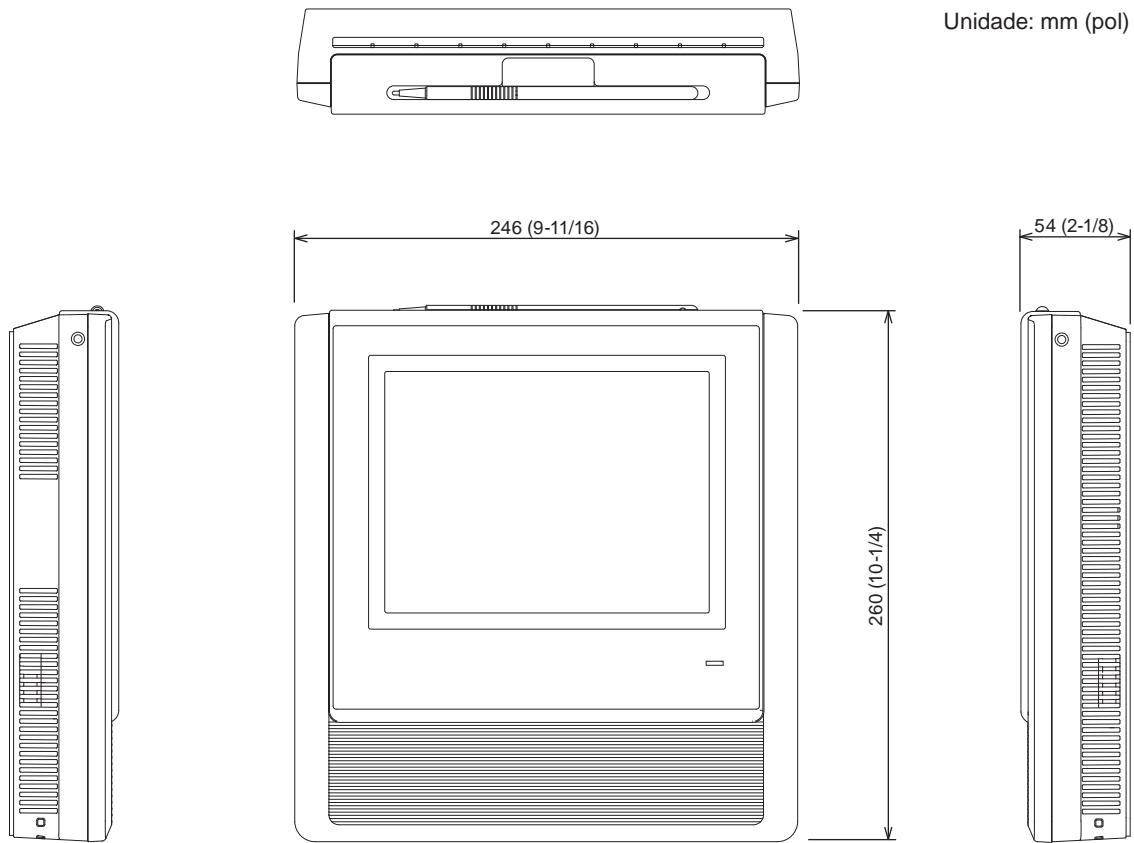

6-2 Características técnicas

Nome do modelo	UTY-DTG*Z1
Tensão da fonte de alimentação	1 øCA 100 - 240 V
Frequência da fonte de alimentação	50/60 Hertz
Consumo eléctrico	22W
Monitor de visualização	Visualização LCD de cor TFT de 7,5 polegadas (640 x 480 pixéis), com painel de toque
Indicador DEL	DEL de alimentação (verde)
Interface externa	USB 2.0
	Transmissão
	Porta Ethernet (Uma porta Ethernet é necessária para a ligação remota utilizando internet.)
	EXT. IN: (Acórdão de emergência ou operação em lotes/acórdão, Medidor de eletricidade) (Os contactos sem tensão ou os contactos com tensão podem ser selecionados)
	EXT. OUT: (Estado de operação, estado de erro)
	Comutador (SW) de reajustamento
Intervalo de temperatura de serviço °C (°F)	De 0 para 40 (De 32 para 104)
Intervalo de humidade de serviço (%)	De 0 à 85 (nenhuma condensação)
Intervalo de temperatura de armazenamento °C (°F)	De - 20 para 70 (De -4 para 158)
Intervalo de humidade de armazenamento (%)	De 0 à 85 (nenhuma condensação)
Dimensões [Alt. x Larg. x Prof.] mm (pol)	260 x 246 x 54 (10-1/4 x 9-11/16 x 2-1/8)
Peso g (onça)	2150 (76)

* O painel de cristais líquidos é fabricado baseando-se numa tecnologia de elevada precisão, mas pode haver 0,01% de pixéis de mistura ou menos ou de pixéis iluminados continuamente. Isto não constitui um problema.

6-3 Código de erros

• Para os detalhes de erros das unidades internas ou externas quando verifica-se o conteúdo de erros, referir-se aos códigos de erros em cada manual de instalação.

Código de erros	Conteúdo
16.1	Erro de conexão da placa de CI de transmissão
16.3	Erro de comunicação LAN
16.4	Erro de comunicação de rede de equipamento periférico
17.1	Erro de distribuição de carga de eletricidade
C1.1	Erro da placa de CI principal
C2.1	Erro da placa de CI de transmissão
C3.1	Erro da placa de CI 1
C8.1	Erro do dispositivo de entrada
CF.1	Erro do conector externo (memória USB)